

# RICCIONE



## RUE

### Regolamento Urbanistico Edilizio

#### Variante 2016

### PARTE SECONDA - ALLEGATO L - bis -

#### **PIANO DELLA LUCE: Schede Tecniche**

Redatto in conformità al disposto di cui all'art. 4 della L.R. 19/2003  
"Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"  
e dalla collegata terza direttiva regionale di cui alla D.G.R. 1732/2015

### TESTO COORDINATO

Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del  
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs.  
n° 82/2005) e successive modificazioni.

**Settore Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente - Servizio Urbanistica**



STESURA COORDINATA (vedi comma 4 art. 33 L.R. 20/2000) A SEGUITO DEI SEGUENTI ATTI DI:

- MODIFICA DEL RUE (artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000);
- RETTIFICA E DI ADEGUAMENTO CARTOGRAFICI;
- AGGIORNAMENTO CARTA CATASTALE DI BASE (cfr art. 1.1.10 Norme di Attuazione del RUE).

Numero d'ordine	TITOLO	Adozione	Approvazione	Entrata in vigore
		Atto e data	Atto e data	Data
1	Approvazione del piano triennale 2009/2011 delle valorizzazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare – art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n° 133	-----	Del. di C.C. n° 12 del 26/03/2009	26/03/2009
	Modifica Atto C.C. n° 12 del 26/03/2009 ad oggetto: Piano triennale 2009/2011 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari secondo quanto previsto dall'art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008		Del. di C.C. n° 64 del 24/09/2009	
	Alienazione immobile sito in Riccione, Via Molari n° 5 (ex Scuola media Manfroni) – Approvazione della trattativa negoziata con la Ditta ARALE SRL di Santarcangelo. La deliberazione in oggetto, in relazione alle varianti urbanistiche integra le precedenti deliberazioni di C.C. n° 12 del 26/03/2009 e n° 64 del 24/09/2009.		Del. di C.C. n° 90 del 10/12/2009	10/12/2009
2	PRIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 57 DEL 11/08/2008	Del. di C.C. n° 67 del 24/09/2009	Del. di C.C. n° 45 del 10/08/2010	29/09/2010
3	VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 57 DEL 11/08/2008 denominata: "Area in Viale Monte Rosa ed area compresa tra i Viali Rubicone, Ticino e Reno"	Delibera di C.C. n° 55 del 29/09/2011	Delibera di C.C. n° 4 del 16/02/2012	29/02/2012
4	VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS DELLA L.R. N. 20/2000 E S. M. E I. denominata: "Variante specifica 2013"	Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013	Delibera di C.C. n° 21 del 07/04/2014	18/06/2014
5	VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS DELLA L.R. N. 20/2000 E S. M. E I. denominata: "Variante specifica 2015"	Delibera di C.C. n°2 del 29/02/2016	Delibera di C.C. n° 32 del 07/11/2016	

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Arch. Giovanni Morri  
Ing. Maurizio Diotallevi


**COLLABORAZIONI:  
RESTITUZIONE GRAFICA**

Arch. Vincenzo Pettazoni



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEMA Dati Illuminotecnici		001
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_001
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Marano
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Manfroni, 1	
contatore enel	Viale Manfroni, 1	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Manfroni, 1	
Potenza Contrattuale	7 kw	
Potenza Impegnata Realmente	7 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

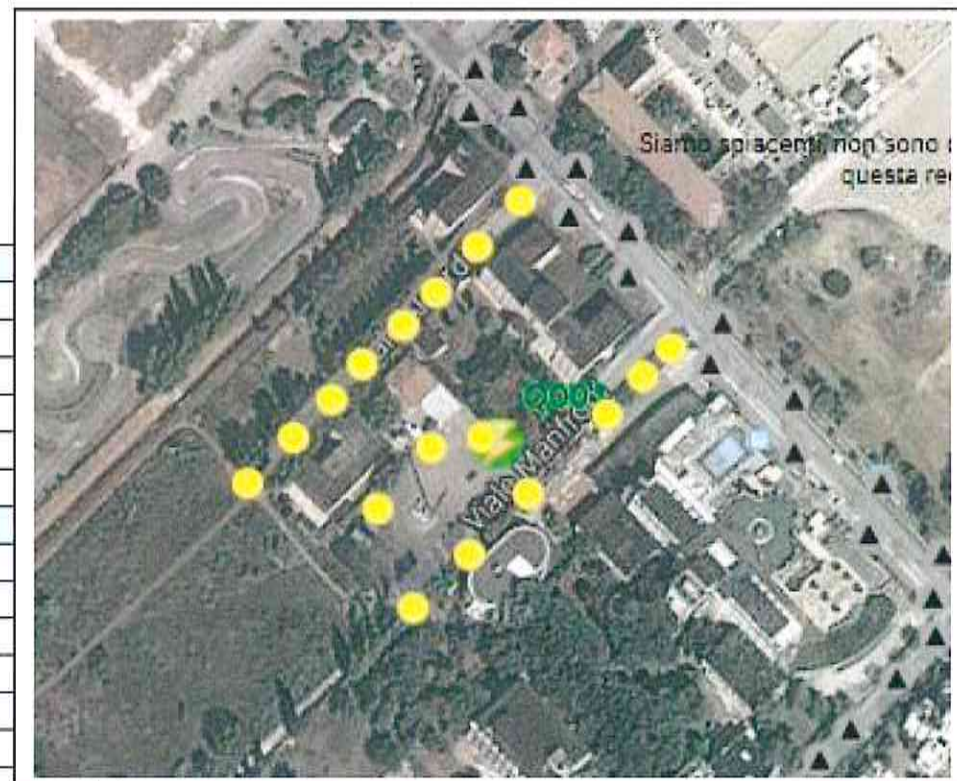

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Manfroni	6	Palo rastremato (17)	RES (11) AG250 (6)	Sodio Ap (17)	250 (6) 100 (3) 70 (8)	Linea interrata	Perfette condizioni
Piazzale Pradolini	3						
Viale Aleardi	8						
Totale >>	17	17	17	17			



SCHEDA Dati Illuminotecnici		002
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_002
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Marano
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Panzini, 7	
contatore enel	Viale Panzini, 7	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Panzini, 7	
Potenza Contrattuale	22 kw	
Potenza Impegnata Realmente	22 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Piazzale Deledda	2+2	Palo rastremato (110)	RES (90)	Sodio Ap (120)	400 (4)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Angeloni	45		Heras (14)	Neon tub (14)	250 (16)		
Via Sciascia	5		Omnia (4)	Ioduri met. (4)	150 (5)		
Via Panzini	15		AG250 (21)		100 (95)		
Via Satta	5		Sfera500 (5)		70 (4)		
Via Mantegazza	4		Proiettore (4)		45 (14)		
Via Albertazzi	4						
continua							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Salgari	2						
Via Rucellai	7	<i>Vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Gozzano	26						
Viale Pirandello	21	palo rastremato (18) palo cilindrico (3)					
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>138</b>	<b>131</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici		003
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_003
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Marano
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale G. D' Annunzio, ?	
contatore enel	Viale G. D' Annunzio, ?	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. D' Annunzio, ?	
Potenza Contrattuale	? kw	
Potenza Impegnata Realmente	? kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	




Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale G. D' Annunzio tratto tra confine Rimini e ponte stradale sul Rio Marano	39	Palo rastremato (8) Palo cilindrico (39) Palo conico (10)	Caravelle (40) Heras (10) Lumada (3) RES (7)	Sodio AP (60)	250 (39) 150 (7) 70 (11)	Linea interrata	Buone condizioni
Stradina LungoRio Marano tratto tra viale G. D' Annunzio e ponte di legno sul Rio Marano	7						
Piazzale Allende	10+4						
<b>totale</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		





SCHEDA Dati Illuminotecnici		004
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_004
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Marano
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Giacosa, 17	
contatore enel	Viale Giacosa, 17	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Giacosa, 17	
Potenza Contrattuale	6 kw	
Potenza Impegnata Realmente	6 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

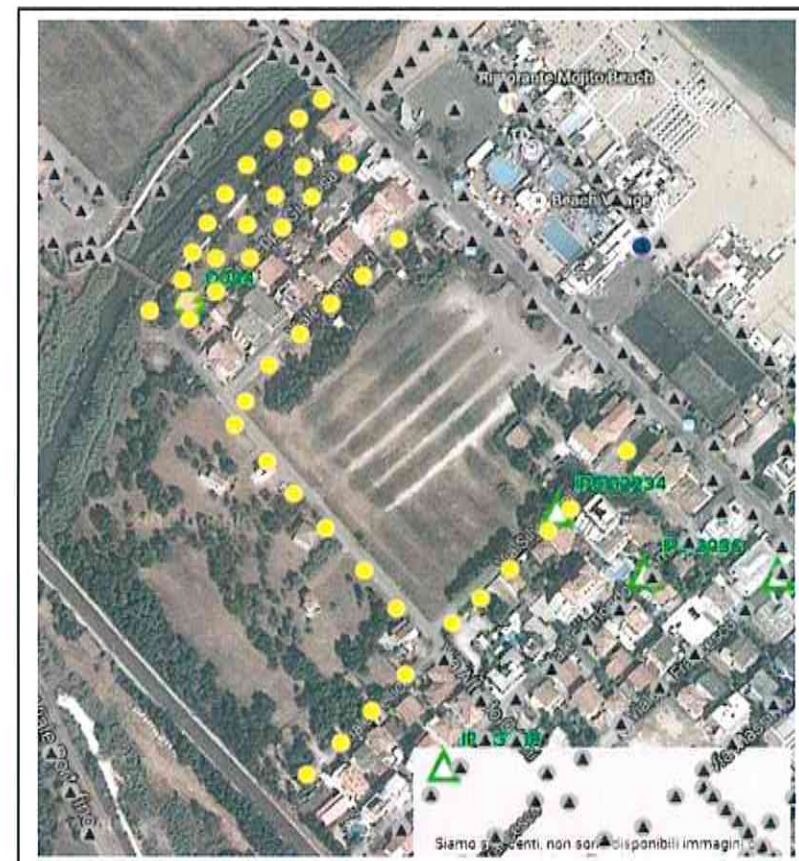

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Oriani tratto tra ponte di legno sul Rio Marano e via Pellico	6+6	Palo rastremato (23)	Sfera500 (6) Heras (12)	Sodio Ap (35)	400 (1) 250 (6)	Linea Interrata	Perfette condizioni
Via Giacosa	19	Palo cilindrico (6)	XG (22)	150 (6)			
Via Guerrazzi	6	Palo conico (12)	Proiettore (7)	100 (22)			
Via Pellico	10			45 (12)			
<b>totale</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		005
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_005
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Marano
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale M. D' Azeglio, 5 (lato mare)	
contatore enel	Viale M. D' Azeglio, 5 (lato mare)	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale M. D' Azeglio, 5 (lato mare)	
Potenza Contrattuale	31 kw	
Potenza Impegnata Realmente	31 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale G. D' Annunzio tratto tra ponte sul Rio Marano e piazzale Giovanni XXIII	79	Artistico/Arredo (50) Palo rastremato (10) Palo cilindrico (0) Palo conico (8)	Grechi /nn (76) Lumada (14) Caravelle (2) Non noto/nn (12) XG (4)	Sodio AP (93)	250 (2) 150 (14) 140 (57) 100 (4) 60 (16)	Linea interrata	Perfette condizioni
Piazzale Aldo Moro	6						
Piazzale Giovanni XXIII	4						
Via De Amicis	1						
Via D' Azeglio	1						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Fucini	1						
Via San Francesco	1						
<b>totale</b>	<b>93</b>	<b>68</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	007	
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_007	
Gestore / Fornitore	Hera Luce	
Proprietario	Comune di Riccione	
Zona Territoriale	Alba	
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Passeggiata Goethe	
contatore enel	Passeggiata Goethe	
Controllore Centralizzato di Flusso	Passeggiata Goethe	
Potenza Contrattuale	6 kw	
Potenza Impegnata Realmente	6 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Passeggiata Goethe (ex Viale G. D' Annunzio) tratto tra Piazza Neruda e piazza A. Moro	47	Palo rastremato (8) Palo cilindrico (39)	Brick-Quadra (39) AG250 (7) Proton (1)	Sodio AP (8) Led (39)	250 (5) 150 (3) 56 (39)	Linea interrata	condizioni perfette
Totale >>	47	47	47	47	47		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	008
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_008
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale L. Ariosto, 12
contatore enel	Viale L. Ariosto, 12
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale L. Ariosto, 12
Potenza Contrattuale	30 kw
Potenza Impegnata Realmente	30 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Lungomare della Libertà tratto tra piazzale del Porto e piazza Roma	533	Artistico/arredo (12)	Eltek/L355 (148) Bega/8945 (47) Bega/7474 (4)	Sodio AP (77)	250 (6) 150 (47)	Linea interrata	condizioni perfette
Piazzale del Porto	6	Palo cilindrico (77) Palo quadrato (1) Incasso (terra) (160)	Bega/6196 (8) Bega/ nn (30) Neri / nn (12) Modus400 (3) Proiettore (3)	Ioduri m. (30) Led (444)	70 (46) 35 (8) 0 (444)		



**Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici**

Giardini 11 Settembre	12						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>551</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>551</b>	<b>551</b>		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		009
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_009
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale U. Foscolo, 7	
contatore enel	Viale U. Foscolo, 7	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale U. Foscolo, 7	
Potenza Contrattuale	22 kw	
Potenza Impegnata Realmente	22 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale T. Tasso tratto da viale Verdi a via D' Azeglio	91	Artistico/arredo (88) Palo rastremato (3)	Heras (76) Neri /nn (12) XG (3)	Sodio AP (91)	100 (41) 70 (50)	Linea interrata	condizioni perfette
Passeggiata Shakespeare tra piazza Giovanni XXIII e piazza Azzarita	32	Palo cilindrico (32)	Brick Quadra (32)	Led (32)	59 (32)	idem	idem
<b>totale</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		010
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_010
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale G. Mameli, 5	
contatore enel	Viale G. Mameli, 5	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. Mameli, 5	
Potenza Contrattuale	25 kw	
Potenza Impegnata Realmente	25 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale G. d' Annunzio tratto tra Piazzale Azzarita e via Verga	28		Caravelle (28)				
Piazzale Giovanni XXIII	1	Artistico/arredo (4)	Modus250 (4)	Sodio AP (58)	250 (39)	Linea interrata	condizioni perfette
Via Petrarca	1	Palo rastremato (8)	Urbis (6)		150 (2)		
Via Foscolo	1	Palo conico (35)	Neri /nn (10)		140 (3)		
Via Alfieri	1	Non noto /nn (3)	XG (7)		100 (11)		
Via Manzoni	1		Non noto/nn (3)		60 (3)		
<i>continua</i>							






**Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici**

Via Mameli	1						
Parcheggi fronte spiaggia tra via manzoni e via mameli	4	<i>Vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Monteverdi	1						
Via Leopardi	1						
Piazzale Azzarita	18						
<b>totale</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		011
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_011
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale M. D' Azegio, 5	
contatore enel	Viale M. D' Azegio, 5	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale M. D' Azegio, 5	
Potenza Contrattuale	31 kw	
Potenza Impegnata Realmente	31 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

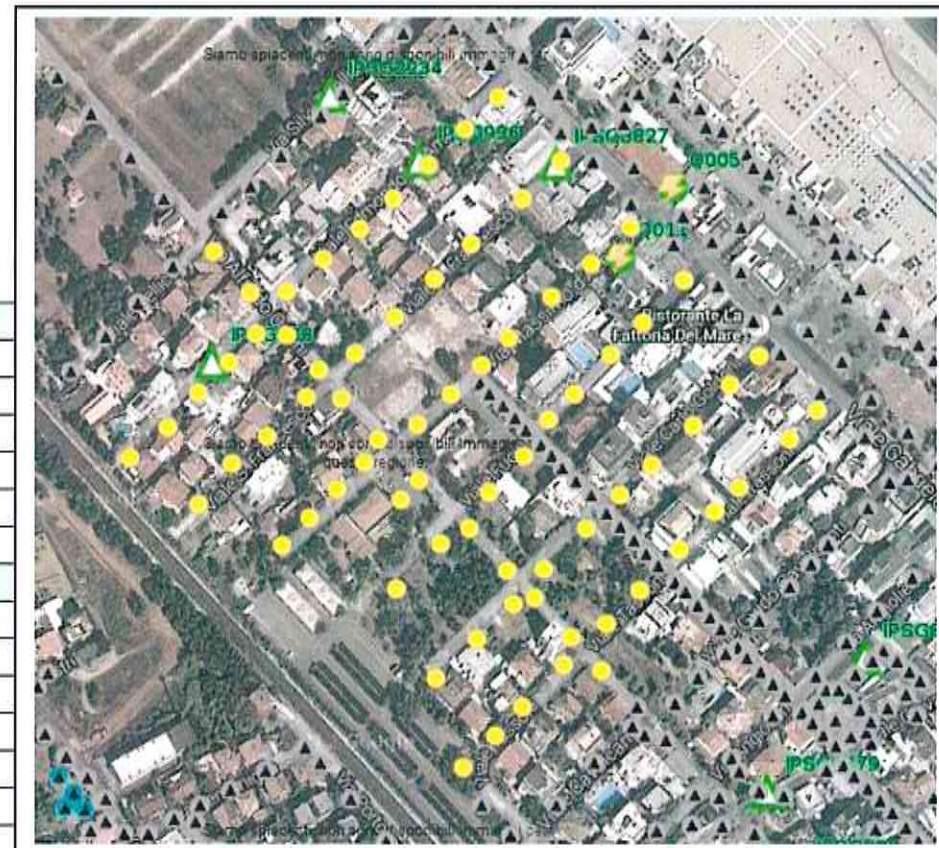

Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Oriani tratto da via Cavalcanti a via De Amicis	13	Palo rastremato (70) Palo cilindrico (6)	Sfera500 (29) XG (41) AG3 (6)	Sodio AP (76)	150 (12) 100 (64)	Linea interrata	condizioni perfette
Via De Amicis	12						
Via San Francesco	10						
Via D' Azeglio	11						
Via Fucini	9						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Goldoni	10	<i>Vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Tassoni	11						
<b>totale</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	012
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_012
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Alba
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale G. Verga, 31
contatore enel	Viale G. Verga, 31
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. Verga, 31
Potenza Contrattuale	13 kw
Potenza Impegnata Realmente	13 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Monti Tratto da via Foscolo a via Cavalcanti	7	Palo rastremato (87) Palo cilindrico (31) Palo conico (10)	XG (76)	Sodio AP (127)	100 (125) 70 (2) 45 (3)	Linea interrata	condizioni perfette
Via Ungaretti	22		AG3 (7)				
Via Cavalcanti	17		Bega/ nn (32)				
Via Angiolieri	11		Urbis (10)	Neon (3)			
Via Boccaccio	15		Heras (3)				
Via Verga	15		Proiettore (2)				
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Petrarca	10							
Piazzale Sacco e Vanzetti	30	<i>Vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	
Giardini Caduti di Nassirija	3							
<b>totale</b>	<b>130</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>			



SCHEDA Dati Illuminotecnici		013
Numero Identificativo quadro/rete/impianto		Q_013
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale G. Mameli, 9	
contatore enel	Viale G. Mameli, 9	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. Mameli, 9	
Potenza Contrattuale	25 kw	
Potenza Impegnata Realmente	25 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase, 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Mameli	13	Artistico/arredo (3) Palo rastremato (85)	XG (72) RES (8) AG3 (5) Neri/ nn (3)	Sodio AP (88)	100 (88)	Linea interrata	condizioni perfette
Viale Alfieri	12						
Viale Manzoni	12						
Viale Foscolo	15						
Viale Leopardi	11						
Viale Monteverdi	9						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Monti	16	<i>Vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
<b>totale</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	014
Numero Identificativo quadro/rete/impianto	Q_014
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Alba
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale G. Leopardi, 30
contatore enel	Viale G. Leopardi, 30
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. Leopardi, 30
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Dante Alighieri tratto da viale Verdi a via Scarlatti	21	Artistico/arredo (58) Palo rastremato (28) Palo conico (2)	AG3 (3)	Sodio AP (88)	250 (2)	Linea interrata	condizioni perfette
Viale Verdi	40		XG (18)		150 (65)		
Viale Scarlatti	6		Heras (66)		100 (18)		
Viale Aretino	9		Urbis (1)		70 (3)		
Viale Marenzio	3						
<i>continua</i>							





Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Rossi	2						
Viale Boccherini	2						
Via Italo Calvino	3	<i>Vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Viale Leopardi tratto da via Ungaretti a via Aretino	2						
<b>totale</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		015
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_015
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale G. D' Annunzio, 114 ? 134	
contatore enel	Viale G. D' Annunzio, 114 ? 134	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. D' Annunzio, 114 ? 134	
Potenza Contrattuale	? kw	
Potenza Impegnata Realmente	? kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Piazzale Azzarita	4+4	Artistico/arredo (5) Palo quadrato (54) Non noto (4)	Modus250 (42) Modus400 (12) Neri / nn (13)	Sodio AP (67)	250 (12) 150 (24) 140 (4) 70 (23) 60 (4)	Linea interrata	condizioni perfette
Lungomare del Costituzione (S) tratto da Piazzale Azzarita al via Mascagni	11						
Lungomare del Costituzione (D) tratto da Piazzale Azzarita al via Mascagni	24						
Via Boito	2						
Via Cimarosa	2						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Spontini	2						
Via Perosi	2						
Via Paisiello	2						
Via Donizetti	2	<i>Vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Palestrina	2						
Via Rossini	2						
Via Mascagni	8						
<b>totale</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		016
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_016
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Zandonai, 2	
contatore enel	Viale Zandonai, 2	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Zandonai, 2	
Potenza Contrattuale	19 kw	
Potenza Impegnata Realmente	19 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Darsena di Ponente	29	Artistico/arredo (28) Palo rastremato (12) Palo quadrato (44) Palo cilindrico (16) Non noto/ nn (6)	Modus400 (11)	Sodlo AP (110)	250 (13)	Linea interrata	condizioni perfette
Viale Bellini	24		Modus250 (33)				
Viale Galli	9		AG250 (14)	LED (4)	150 (56)		
Viale Zandonai	3		Caschi (18)				
Viale Puccini	3		Avenue (2)	70 (18)			
Viale Ponchielli	3		Neri /nn (26)				
Parcheggio (in viale Ponchielli)	6		Non noto/ nn (6)	RES (2)	0 (4)		
<i>continua</i>				Proiettore (8)			



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Catalani	3						
Viale Leoncavallo	3						
Viale T. Tasso	2						
Viale G. D'Annunzio	2	<i>Vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Lungomare della Costituzione tratto dalla Darsena di Ponente al via Mascagni	27						
<b>totale</b>	<b>114</b>	<b>55</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	017
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_017
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale L. Perosi, 17
contatore enel	Viale L. Perosi, 17
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale L. Perosi, 17
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Dante Alighieri tratto da via Bolto a via Mascagni	220	Artistico/arredo (55)	AEC/ Q3Pro (29) Non noto (26)	Sodio AP (87) Neon tub. (104) Led (29)	100 (87) 56 (104) 60 (29)	Linea interrata	Buone condizioni
Totale >>>>	220	55	55	220	220		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	018
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_018
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale P. Mascagni, 3
contatore enel	Viale P. Mascagni, 3
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale P. Mascagni, 3
Potenza Contrattuale	27 kw
Potenza Impegnata Realmente	27 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale G. D'Annunzio tratto da piazzale Azzarita al ponte sul canale del Porto (escluso)	57						
Via Boito tratto da via Dante a viale D'Annunzio	1	Artistico/arredo (5)	Caravelle (57)	Sodio AP (137)	100 (73)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Cimarosa	5	Palo rastremato (73)	XG (73)		150 (7)		
Via Spontini	5	Palo conico (57)	Neri /nn (7)		250 (57)		
Via Perosi	5						
continua							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Paisiello	5						
Via Donizetti	5						
Via Palestrina	5						
Via Rossini	5						
Via Mascagni	5						
Via Leoncavallo	4	Artistico/arredo (5)	Caravelle (57)		100 (73)		
Via Catalani	6	Palo rastremato (73)	XG (73)	Sodio AP (137)	150 (7)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Ponchielli	5	Palo conico (57)	Neri /nn (7)		250 (57)		
Via Puccini	6						
Parcheggio in via Puccini	7						
Via Zandonai	5						
Via Gall	5						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>		





SCHEDA Dati Illuminotecnici	019
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_019
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via D. Cimarosa, 11
contatore enel	Via D. Cimarosa, 11
Controllore Centralizzato di Flusso	Via D. Cimarosa, 11
Potenza Contrattuale	33 kw
Potenza Impegnata Realmente	33 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

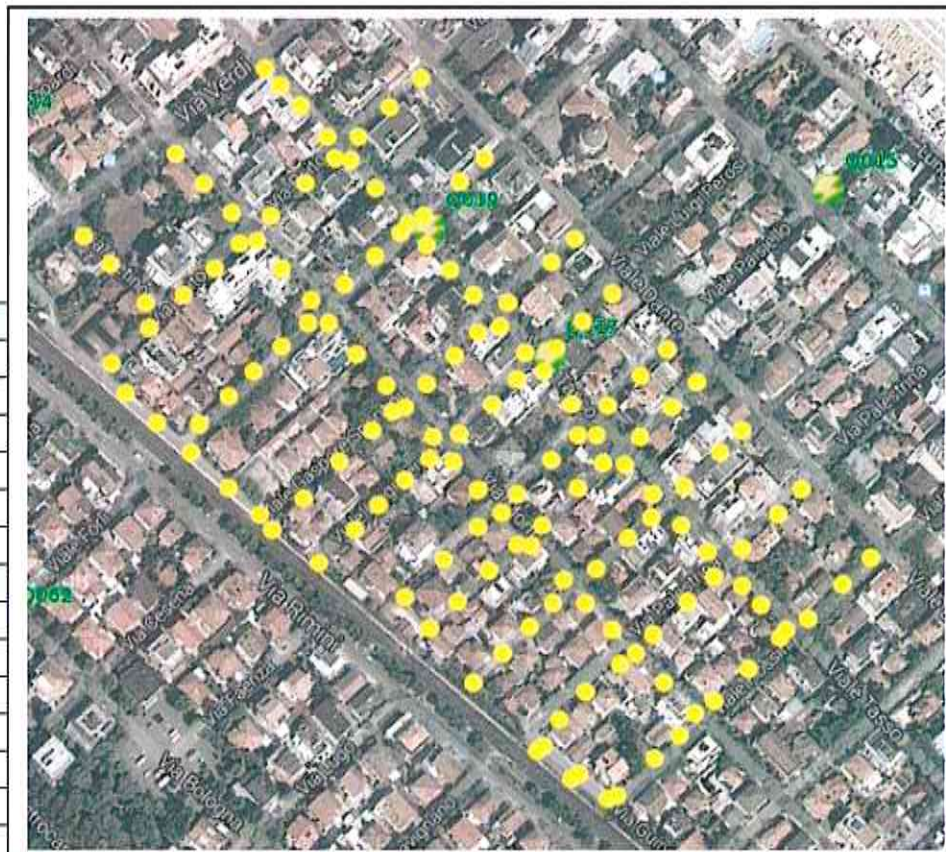

Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale T.Tasso tratto da via Rossini a viale Verdi	22	Palo rastremato (147)	XG (147)	Sodio AP (147)	100 (147)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Monti tratto da via Rossini a viale Verdi	21						
Viale Calvino	5						
Via Aretino	3						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Bolto tratto dalla ferrovia al via Dante	11						
Via Cimarosa idem	11						
Via Spontini	11						
Via Perosi	11						
Via Paisiello	9	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Pergolesi	10						
Via Donizetti	10						
Via Palestrina	9						
Via Rossini	9						
Via Gunizzelli	5						
Totale >>	147	147	147	147	147		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	020
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_020
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via A. Catalani, 17
contatore enel	Via A. Catalani, 17
Controllore Centralizzato di Flusso	Via A. Catalani, 17
Potenza Contrattuale	33 kw
Potenza Impegnata Realmente	33 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale T. Tasso tratto da via Bellini a via Rossini	27	Artistoco/arredo (1) Palo rastremato (123)	XG (113) Neri (4) Non noto (10)	Sodio AP (127)	100 (113) 150 (14)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale V. Monti tratto da via Leoncavallo a via Rossini	6						
Via Rapisardi	19						
Via Guinizelli	6						
Via Cherubini	5						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Mascagni tratto dalla ferrovia al via Dante	9						
Viale Leoncavallo tratto dalla ferrovia al via Dante	9						
Via Catalani	5	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Ponchielli	8						
Via Puccini	10						
Parcheggio di via Puccini	4						
Via Zandonai	8						
Via Galli	8						
Via Giordano	3						
Totale >>	127	124	127	127	127		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	021
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_021
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Piazzale Del Porto, 1
contatore enel	Piazzale Del Porto, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Piazzale Del Porto, 1
Potenza Contrattuale	17 kw
Potenza Impegnata Realmente	20 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Milano Dal ponte sul canale al viale Latini	23	Artist/arredo (11) Palo rastremato (18) Palo cilindrico (44) Palo quadrato (3) Non noto (16)	Caschi (28) Lumada (16)	Sodio AP (103)  Sodio no-tub (3)	250 (14) 150 (55) 100 (0) 70 (21) 35 (13) 0 (3)	Linea interrata	Condizioni perfette
Viale Parini	13		Selux (21) Avenue (11)				
Passeggiata di via Parini	30		Modus400 (5) Urbis (4)				
Piazzale Del Porto	5		Non noto (16) Non noto (16) Proiettore (5)				
Darsena Levante Sud	33						



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Tasso	2							
Totale >>	106	92	106	106	106			




SCHEDA Dati Illuminotecnici	022
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_022
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via L. Ariosto, 12
contatore enel	Via L. Ariosto, 12
Controllore Centralizzato di Flusso	Via L. Ariosto, 12
Potenza Contrattuale	28 kw
Potenza Impegnata Realmente	28 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti luce	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Ariosto tratto tra via Dei Giardini a viale Milano	5	Artistico/arredo (42) Palo rastremato (13) Appeso/a muro (3) Non noto (2)	AG250 (13) Neri/ nn (18)	Sodio AP (45) Ioduri met. (5) Neon (10)	250 (1) 150 (31) 100 (4) 70 (7) 35 (8) 20 (10)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Dei Giardini tratto da via Milano a viale Dante	16		Heras (4) Faro a terra (13) Proiettore (3) Plafoniera - - (Incassata) (3)				
Giardini Montanari	40						
Totale >>	61		60		61		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		023
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_023
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Piazzale V. Ceccarini, 13	
contatore enel	Piazzale V. Ceccarini, 13	
Controllore Centralizzato di Flusso	Piazzale V. Ceccarini, 13	
Potenza Contrattuale	16 kw	
Potenza Impegnata Realmente	16 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

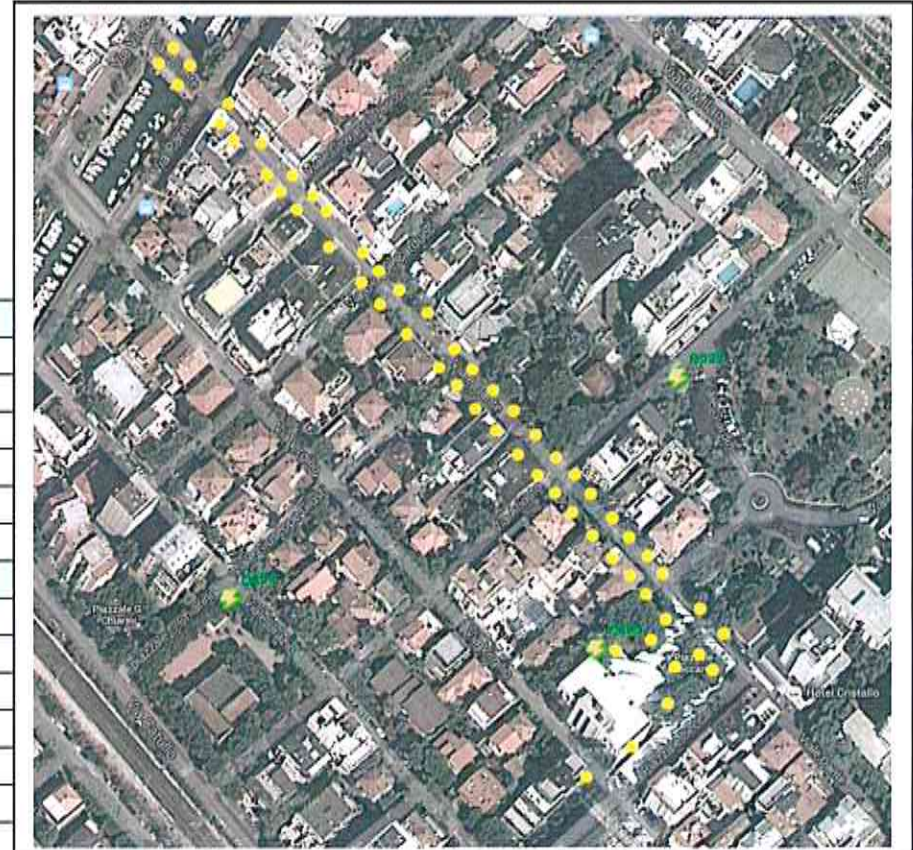

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Dante Alighieri tratto tra via Fogazzaro e viale Bellini	184	Artistico/arredo (56) Palo conico (1)	Heras (16) Thorn/avenue (4) Aec/ Q3Pro (6) Non noto (36) Bega (1)	Sodio AP (45) Neon (144) Led (6)	150 (28) 100 (17) 60 (6) 56 (144)	Linea interrata	Perfette condizioni
Piazzale V. Ceccarini	10						
Viale Virgilio (ang. Fogazzaro)	1						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>195</b>	<b>57</b>	<b>63</b>	<b>195</b>	<b>195</b>		





SCHEDA Dati Illuminotecnici		024
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_024
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Orazio, 9	
contatore enel	Viale Orazio, 9	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Orazio, 9	
Potenza Contrattuale	19 kw	
Potenza Impegnata Realmente	19 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Orazio	9	Artistic/arredo (19) Palo rastremato (47) Palo conico (18) Non noto (3)	XG (43) Heras (19) Bega /nn (13) Grechi/Proton (6) Non noto (13)	Sodio AP (94)	100 (88) 150 (6)	Line interrata	Perfette condizioni
Viale Carducci	9						
Viale Virgilio tratto tra via Fogazzaro e via Parini	13						
Viale Catullo	33						
Viale Giusti	7						
Viale Pascoli	7						
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Ariosto tratto tra via Catullo e via Giardini	9						
Viale Fogazzaro	5	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Viale Pindemonte	2						
Totale >>	94	87	94	94	94		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	026
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_026
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Piazzale Roma, 5
contatore enel	Piazzale Roma, 5
Controllore Centralizzato di Flusso	Piazzale Roma, 5
Potenza Contrattuale	22 kw
Potenza Impegnata Realmente	22 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

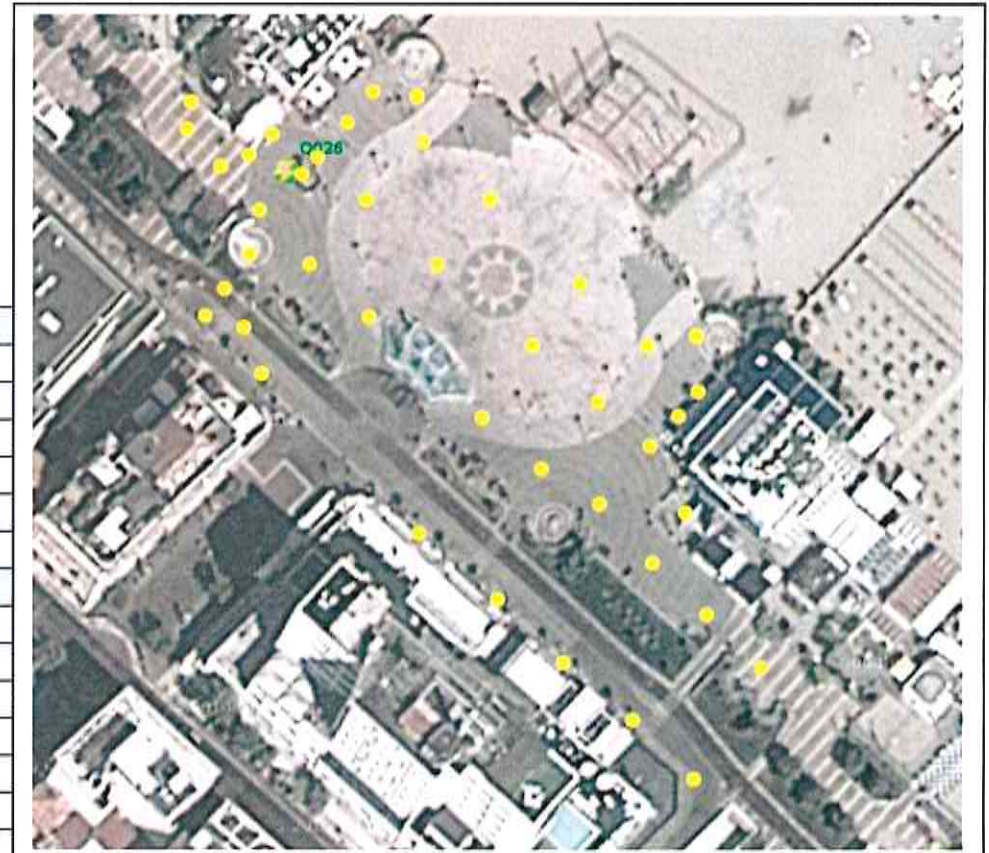

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Piazzale Roma	46	Artistico/arredo (40) Palo rastremato (2)	Ombrello (40) Proiettore (6)	Sodio AP (46)	250 (6) 150 (40)	Linea interrata	Perfette condizioni
Totale >>	46	42	46	46	46		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	027
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_027
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale B. Latini, 23
contatore enel	Viale B. Latini, 23
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale B. Latini, 23
Potenza Contrattuale	45 kw
Potenza Impegnata Realmente	45 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

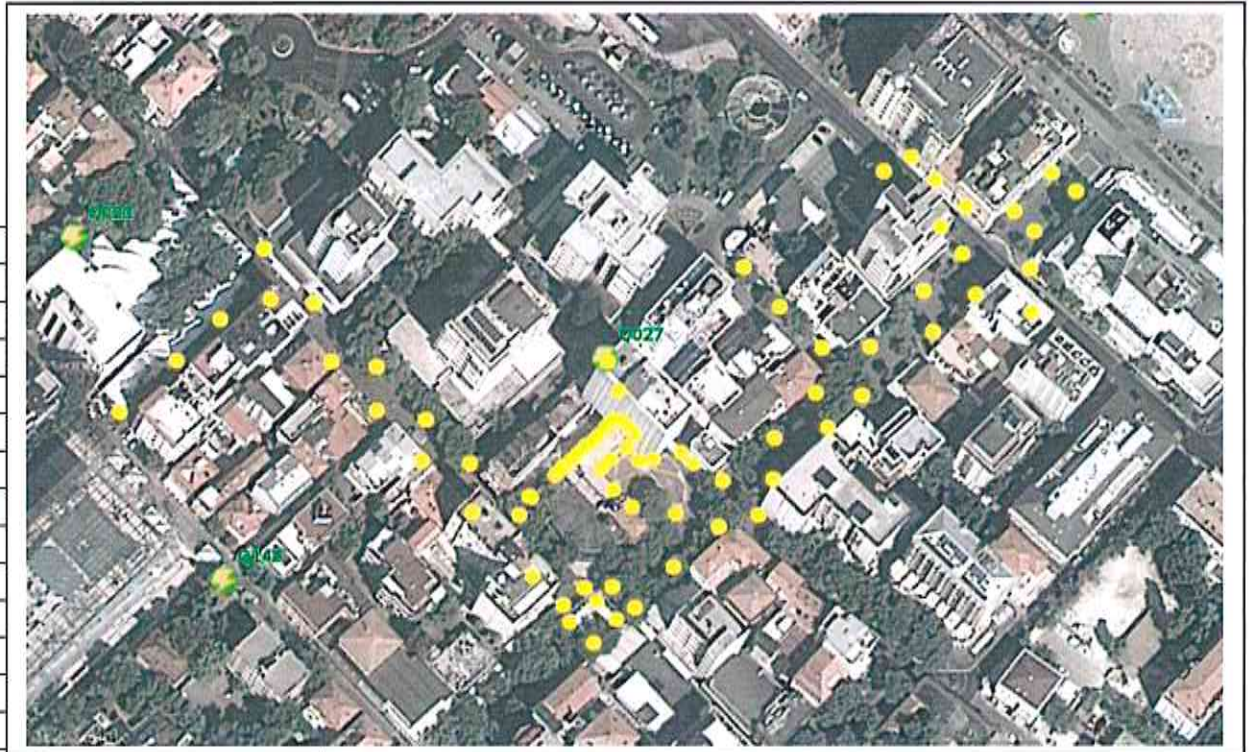

Strade alimentate	Quantità Punti lampada	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Milano	19	Artistico/arredo (49) A muro/appeso (31) Non noto (4)	Sfera aperto(162) Bega /nn (16) Heras (4) Proiettore (14) Non noto (24)	Sodio AP (204)  Ioduri met. (16)	400 (11) 150 (26) 100 (164) 70 (19)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Ippolito Nievo	9						
Viale Latini	24						
Piazzetta del Faro	16						
Viale Ceccarini tratto da viale Dante al Piazzale Roma	84						
<i>continua</i>							




**Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici**

Viale Dante tratto da viale Ceccarini a via Fogazzaro	56	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Viale Fogazzaro	4						
Piazza Ceccarini	8						
Totale >>	220	84	220	220	220		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	028
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_028
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Corridoni, 4
contatore enel	Viale Corridoni, 4
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Corridoni, 4
Potenza Contrattuale	21 kw
Potenza Impegnata Realmente	21 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

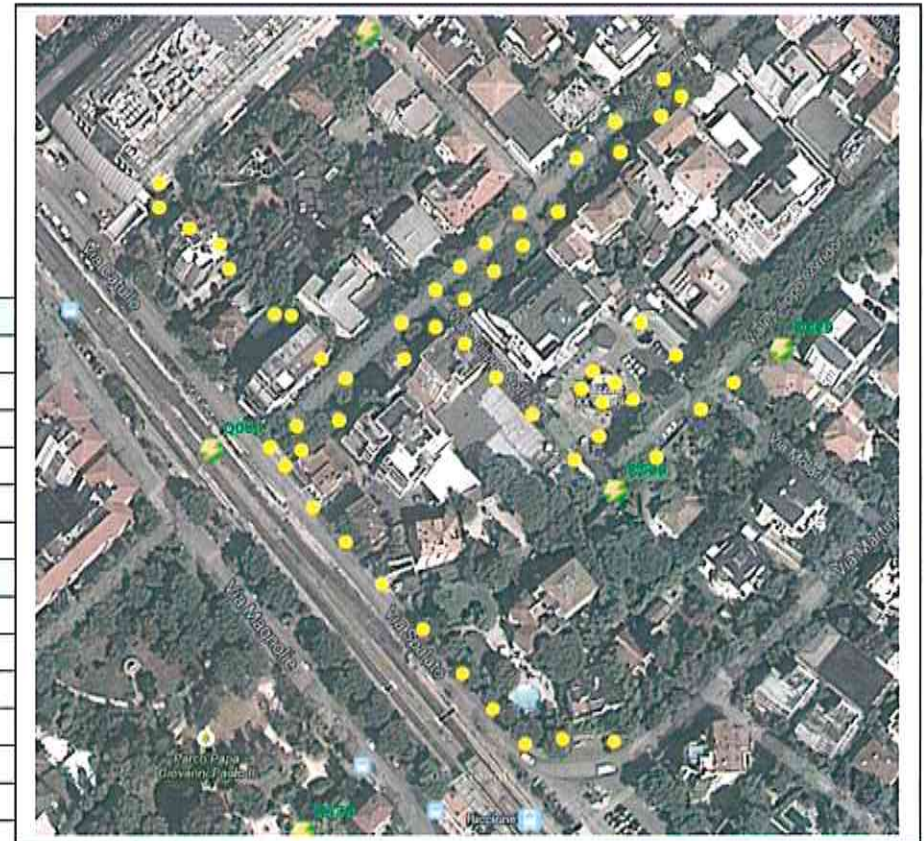

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Piazzale XXV Aprile	60	Artistico/arredo (38)	Sfera aperto(144)				
Viale Ceccarini	92	(38 x 4 p.l.)	Faretto (10)	Sodio AP (169)	150 (13)	Linea interrata + Linea aerea	Perfette condizioni
tratto dalla ferrovia al viale Dante		Palo rastremato (9)	Proton (5)	Ioduri met. (10)	100 (153)		
violetto al palacongressi	18	A muro /appeso (5)	XG (9)		70 (10)		
Viale Spalato	9	(5 x 3 p.l.)	Non noto (11)		0 (3)		
		Non noto (3)					
Totale >>	179	55	179	179	179		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	029
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_029
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale F. Corridoni, 31
contatore enel	Viale F. Corridoni, 31
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale F. Corridoni, 31
Potenza Contrattuale	15 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

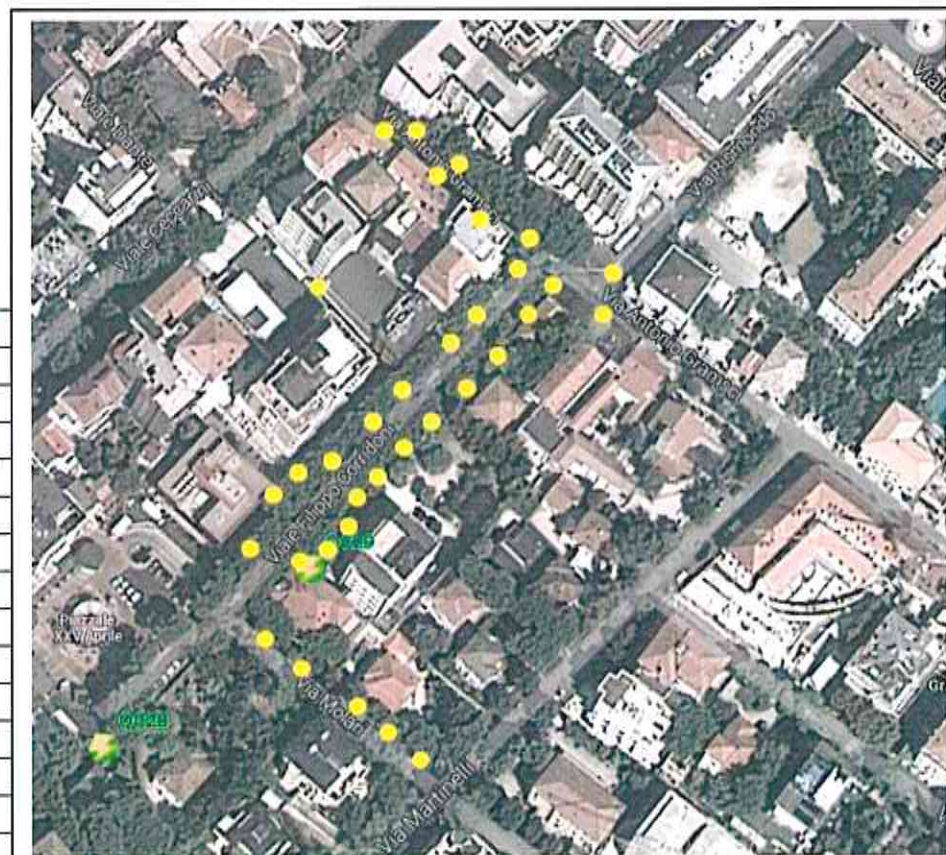

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Corridoni tratto tra via Molari e via Gramsci	20	Artistico/arredo (28) Palo rastremato (6)	Sfera aperto (68) RES (6) Non noto (30)	Sodio AP (104)	100 (83) 70 (21)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Molari tratto tra via Martinelli e via Corridoni	5						
Viale A. Gramsci tratto tra via Ceccarini e via Corridoni	8						
violetto adiacente cinema odeon	1						
Totale >>	34	34	104	104	104		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		030
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_030
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale A. Gramsci, 56	
contatore enel	Viale A. Gramsci, 56	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale A. Gramsci, 56	
Potenza Contrattuale	11 kw	
Potenza Impegnata Realmente	11 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

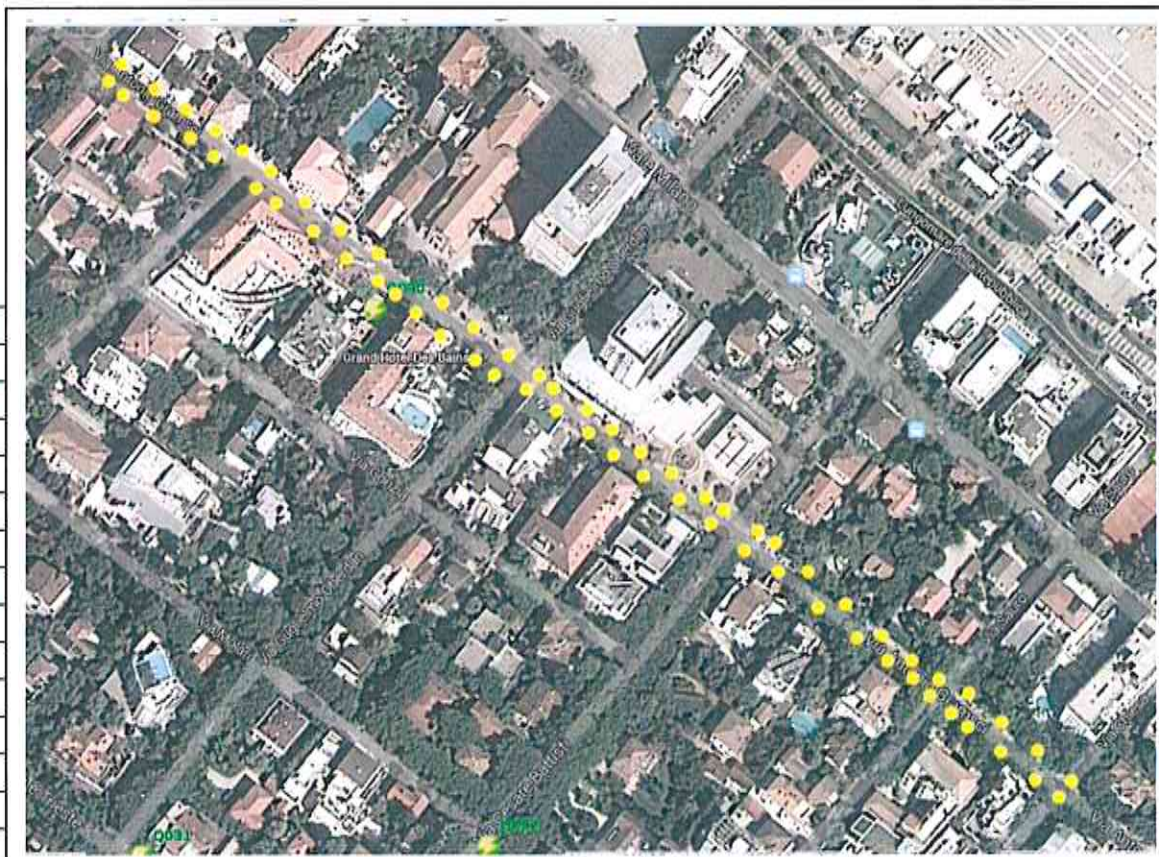


Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale A. Gramsci tratto da via Rismondi al via Chiesa	65	Artistico/arredo (65)	Artistico (65)	Sodio AP (65)	90 (65)	Linea interrata	Perfette condizioni
totale	65	65	65	65	65		





SCHEMA Dati Illuminotecnici		031
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_031
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale G. Oberdan, 31	
contatore enel	Viale G. Oberdan, 31	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. Oberdan, 31	
Potenza Contrattuale	16,5 kw	
Potenza Impegnata Realmente	15 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

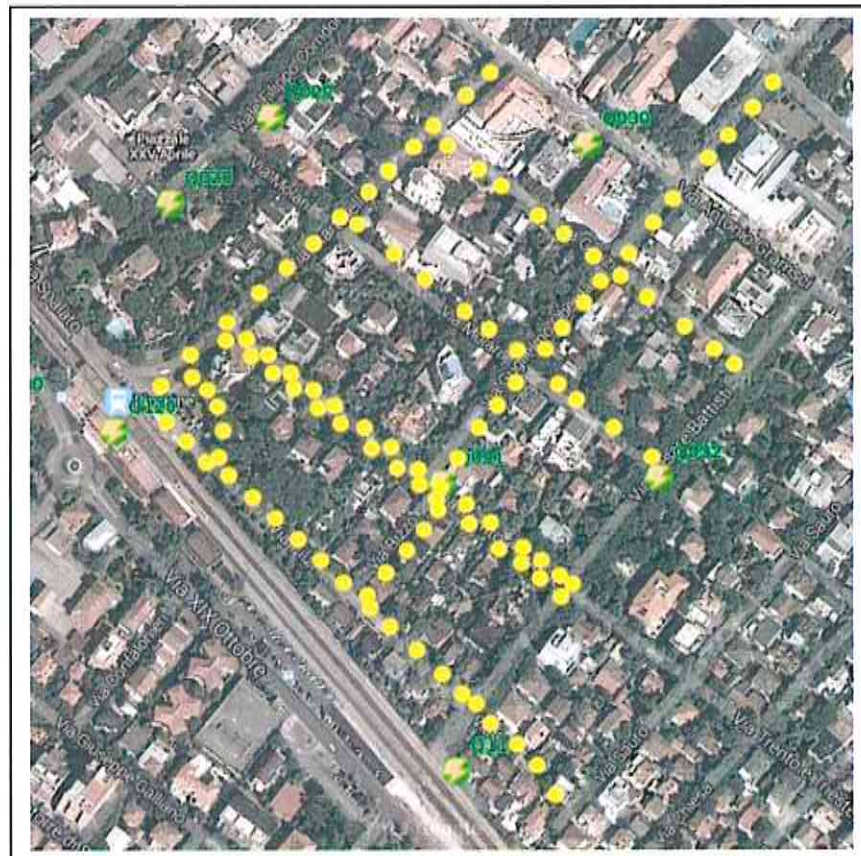

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Filzi	27	Palo rastremato (53) Palo cilindrico (45) A muro/appeso (12)	RES (50) Heras (45) Sospeso (15)	Sodio AP (110)	150 (15) 100 (95)	Linea interrata + Linea aerea	Perfette condizioni
viale Trento-Trieste tratto da via Martinelli a via Battisti	30						
Viale Molari tratto da via Martinelli a via Battisti	10						
Viale Gorizia tratto da via Martinelli a via Battisti	11						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Martinelli	12						
Viale Oberdan tratto da via trentotrieste a via Milano	15	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Viale Gorizia	11						
Viale Rizzo	5						
Totale >>	110	110	110	110	110		





SCHEDA Dati Illuminotecnici		033
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_033
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Lungomare della Repubblica, 13	
contatore enel	Lungomare della Repubblica, 13	
Controllore Centralizzato di Flusso	Lungomare della Repubblica, 13	
Potenza Contrattuale	44 kw	
Potenza Impegnata Realmente	44 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Milano	38	Palo rastremato (39) Palo cilindrico (3)	Lumada (42)	Sodio AP (45)	150 (32)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Rismondo	4		Heras (3)		100 (13)		
Via Oberdan	3						
Totale >>	45	42	45	45	45		




SCHEMA Dati Illuminotecnici		034
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_034
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Lungomare della Repubblica, 13	
contatore enel	Lungomare della Repubblica, 13	
Controllore Centralizzato di Flusso	Lungomare della Repubblica, 13	
Potenza Contrattuale	44 kw	
Potenza Impegnata Realmente	44 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Lungomare della Repubblica	458	Artistico/arredo (278) A muro/appeso (91) Palo conico (89)	Bega/8945 (165) Bega/8074 (90) Bega/8802 (82) Bega/8533 (112) Bega/4404 (6) Bega/2044 (3)	Sodio AP (255) Neon linee(112) Neon comp (9) Led (82)	150 (171) 70 (84) 36 (13) 18 (102) 6 (70)	Linea interrata	Perfette condizioni
Totale >>	458	421	458	458	458		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		035
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_035
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Via Milano, 101	
contatore enel	Via Milano, 101	
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Milano, 101	
Potenza Contrattuale	12 kw	
Potenza Impegnata Realmente	12 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

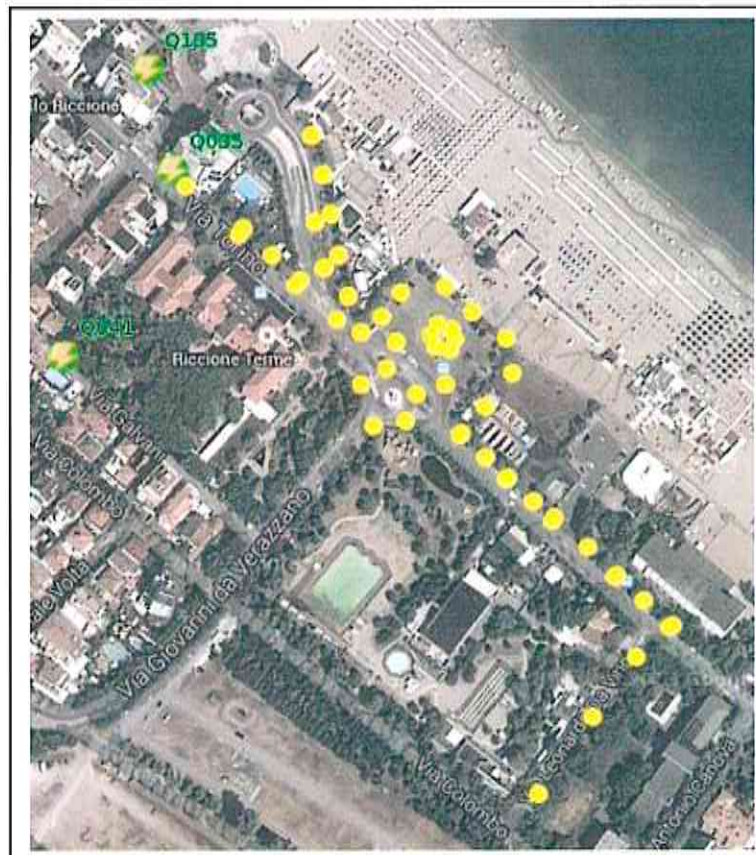

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Torino - tratto dal viale San Martino al via Marconi	30	Palo quadrato (52)	Disano/modus (62)	Sodio AP (62)	150 (35) 70 (37)	Linea interrata	Buone condizioni
Lungomare della Repubblica tratto da via Torino al piazza San Martino	7						
Piazzale Marinai d' Italia	22						
Viale Marconi	3						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		036
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_036
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Fiume, 4	
contatore enel	Viale Fiume, 4	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Fiume, 4	
Potenza Contrattuale	16,5 kw	
Potenza Impegnata Realmente	15 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Fiume tratto da via s. sauro a via g. bruno	9	Palo rastremato (90)	RES (90)	Sodio AP (90)	100 (90)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale N. Sauro	28						
Viale D. Chiesa	27						
Viale F.lli Baracca	26						
Totale >>	90	90	90	90	90		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		037
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_037
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale G. Bruno, 8	
contatore enel	Viale G. Bruno, 8	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. Bruno, 8	
Potenza Contrattuale	11 kw	
Potenza Impegnata Realmente	11 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Fiume tratto da via g. bruno a via bassi	7	Palo rastremato (79)	RES (79)	Sodio AP (79)	100 (79)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale G. Bruno	29						
Viale F.lli Bandiera	29						
Piazzale Fabbri	14						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>		





SCHEDA Dati Illuminotecnici	038
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_038
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale U. Bassi, 37
contatore enel	Viale U. Bassi, 37
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale U. Bassi, 37
Potenza Contrattuale	17 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Trento Trieste Tratto da via bixio a via battisti	71	Palo rastremato (87) Palo cilindrico (71)	Heras (69) RES (89)	Sodio AP (158)	100 (158)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale C. Pisacane	5						
Viale E. Toti	4						
Viale Pilo	3						
Viale T. Speri	28						
Viale Raggi	11						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale U. Bassi	29						
Viale Ronchi	7						
<b>totale</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	039
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_039
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale N. Bixio, 1
contatore enel	Viale N. Bixio, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale N. Bixio, 1
Potenza Contrattuale	23 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
viale A. Gramsci tratto da viale San Martino a via F.lli Bandiera	73	Artistico/arredo (73)	Artistico (73)	Sodio Ap (73)	90 (73)	Linea interrata	Buone condizioni
Violetto case Conti	1	Non noto (1)	Artistico (1)	Sodio Ap (1)	150 (1)		
Totale >	74	74	74	74	74		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		040
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_040
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale N. Bixio, 12	
contatore enel	Viale N. Bixio, 12	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale N. Bixio, 12	
Potenza Contrattuale	17 kw	
Potenza Impegnata Realmente	15 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale N. Bixio	29	Palo rastremato (68)	RES (68)	Sodio AP (68)	100 (68)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Ferraris	8						
Viale Pilo	3						
Viale Cairoli	6						
Viale Manara	6						
Viale Menotti	6						
Viale Maroncelli	5						
<i>continue</i>							



**Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici**

Viale Armellini	5						
<b>Totale &gt;</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	041
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_041
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via L. Galvani, 1
contatore enel	Via L. Galvani, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Via L. Galvani, 1
Potenza Contrattuale	33 kw
Potenza Impegnata Realmente	6745 Watt (6,745 kw)
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.
POD	IT001E00033095



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale San Martino tratto a monte della ferrovia	81	Palo cilindrico (99)	Testa palo (63) Proiettore (36)	Sodio Ap (25)	90 (25)	Linea Interrata	Buone condizioni
Giardini G. Caboto	18			Ioduri (25)	70 (24)		
			Led (49)	60 (25)			
				5 (25)			
Totale >>	99	99	99	99	99		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	042
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_042
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via G. Galilei, 10
contatore enel	Via G. Galilei, 10
Controllore Centralizzato di Flusso	Via G. Galilei, 10
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Vespucci	28	Artistico/arredo (12) Palo rastremato (59) Palo cilindrico (5) Palo conico (13)	Proton (2)	Sodio AP (77) Ioduri (6) LED (12)	150 (24) 100 (56) 70 (3) 0 (12)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale G da Verazzano	35		Lumada (8)				
Via Colombo	10		Heras (5)				
Via Galvani	10		RES (48)				
Via Galilei	6		iGuzzini (3)				
Via Volta	6		AG3 (14)				
		AEC (3)					
		Non noto (12)					
Totale >>	95	89	95	95	95		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		043
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_043
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Vespucci, 14	
contatore enel	Viale Vespucci, 14	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Vespucci, 14	
Potenza Contrattuale	33 kw	
Potenza Impegnata Realmente	33 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Vespucci	32	Palo rastremato (131)	RES (103) AG3 (30)	Sodio AP (133)	150 (37) 100 (96)	Linea Interrata	Buone condizioni
Viale Bernini	17						
Via Cellini	22						
Via Canova	7						
Via Colombo	23						
Via Raffaello	6						
Via Mattei	6						
<i>continua</i>							





Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Bramante	9						
Via Majorana	4	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Alberti	4						
Piazzale Ginestra	3						
Totale >>	133	131	133	133	133		




SCHEDA Dati Illuminotecnici		044
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_044
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Piazzale J.F. Kennedy, 61	
contatore enel	Piazzale J.F. Kennedy, 61	
Controllore Centralizzato di Flusso	Piazzale J.F. Kennedy, 61	
Potenza Contrattuale	25 kw	
Potenza Impegnata Realmente	25 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Torino tratto da via Milano a confine Misano	86	Palo quadrato (86)	Disan/modus (89)	Sodio AP (125)	150 (31)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale San Gallo	36	Palo conico (36)	Urbis (36)		100 (36)		
Piazzale Kennedy	3				70 (58)		
Totale >>	125	122	125	125	125		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		046
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_046
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale SanGallo, 20	
contatore enel	Viale SanGallo, 20	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale SanGallo, 20	
Potenza Contrattuale	22 kw	
Potenza Impegnata Realmente	22 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

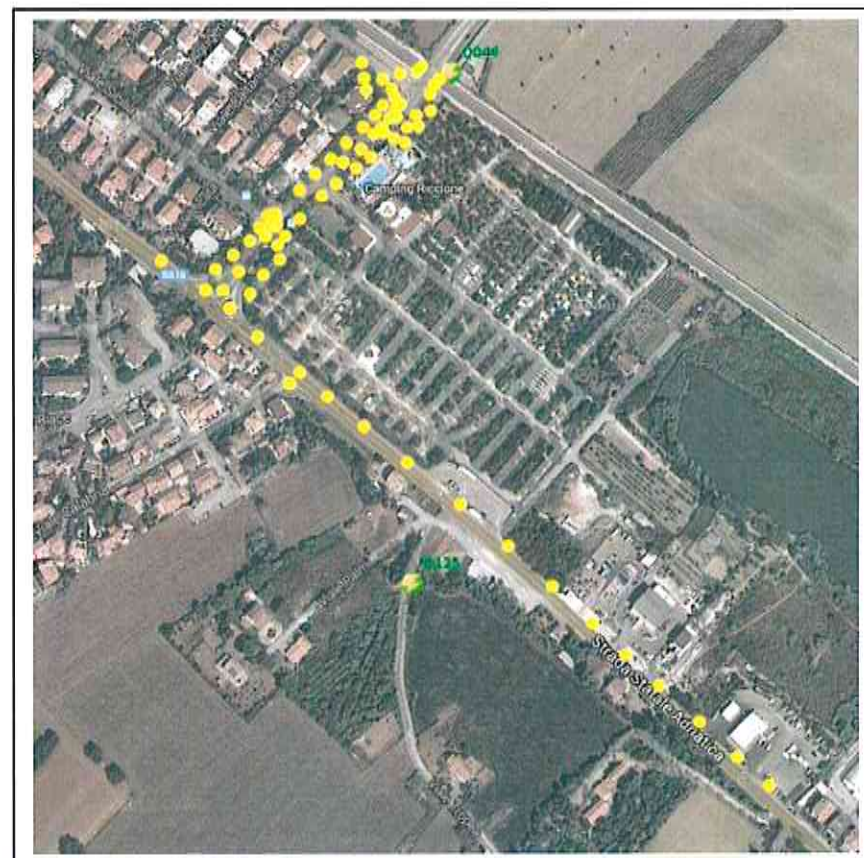

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Marsala	71	Palo rastremato (20)	Urbis (63)	Sodio AP (87)	250 (24)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Adriatica (SS16) tratto da via Marsala a confine Misano	24	Palo conico (47)	AG400 (27)	Led (8)	100 (63)		
		A muro/appeso (12)	Proiettore (8)	5 (8)			
Totale >>	95	79	95	95	95		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		047
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_047
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Sicilia, 16	
contatore enel	Viale Sicilia, 16	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Sicilia, 16	
Potenza Contrattuale	20 kw	
Potenza Impegnata Realmente	18 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Sicilia	107	Artistico/arredo (13) Palo rastremato (117) Palo cilindrico (23) A muro/appeso (46)	AEC /nn (31)	Sodio AP (149) Neon (18) Led (40)	150 (13)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Licata	11		RES (105)		140 (8)		
Via Caltanissetta	10		AG250 (12)		100 (105)		
Via Noto	9		Sfera (8)		60 (4)		
Via Lentini	27		Plafoniera (10)		18 (37)		
Via Siracusa	9		Proiettore (41)		5 (40)		
Via Agrigento	10						
<i>continua</i>							



**Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici**

Via Enna	12						
Via Ragusa	6	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>				
Via Pachino	6						
Totale >>							
	207	199	207	207	207		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	048
Numero Identificativo quadro/rete/impianto	Q_048
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Sicilia, 64
contatore enel	Viale Sicilia, 64
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Sicilia, 64
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Parco Vittime Civili 2 Agosto	23	Palo rastremato (106) Palo conico (4) A muro/appeso (3)	Ag250 (70)	Sodio AP (113)	250 (10)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Messina	3		Omnia (13)		150 (69)		
Via Del Belice	19		RES (17)	Ioduri met. (10)	100 (17)		
Via Favini	2		Non noto (10)		70 (27)		
Via Palermo	20		Proiettore (10)				
Piazzale Costa	5		Plafoniera (3)				
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Enna	25						
Viale Sicilia	26						
Totale >>	123	113	123	123	123		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	049
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_049
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Taranto, 1
contatore enel	Viale Taranto, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Taranto, 1
Potenza Contrattuale	20 kw
Potenza Impegnata Realmente	20 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase, - 380 V.




Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Adriatica (SS16)	30	Palo rastremato (62)	RES (25)	Sodio AP (68)	250 (23)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Puglie	13		AG400 (23)		150 (4)		
Viale Taranto	8		AG250 (4)		140 (16)		
Viale Lecce	9		AEC / nn (16)		100 (25)		
Via Brindisi	6						
Via Altamura	2						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>68</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>		





Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici		050
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_050
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale San Martino, 84	
contatore enel	Viale San Martino, 84	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale San Martino, 84	
Potenza Contrattuale	21 kw	
Potenza Impegnata Realmente	21 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

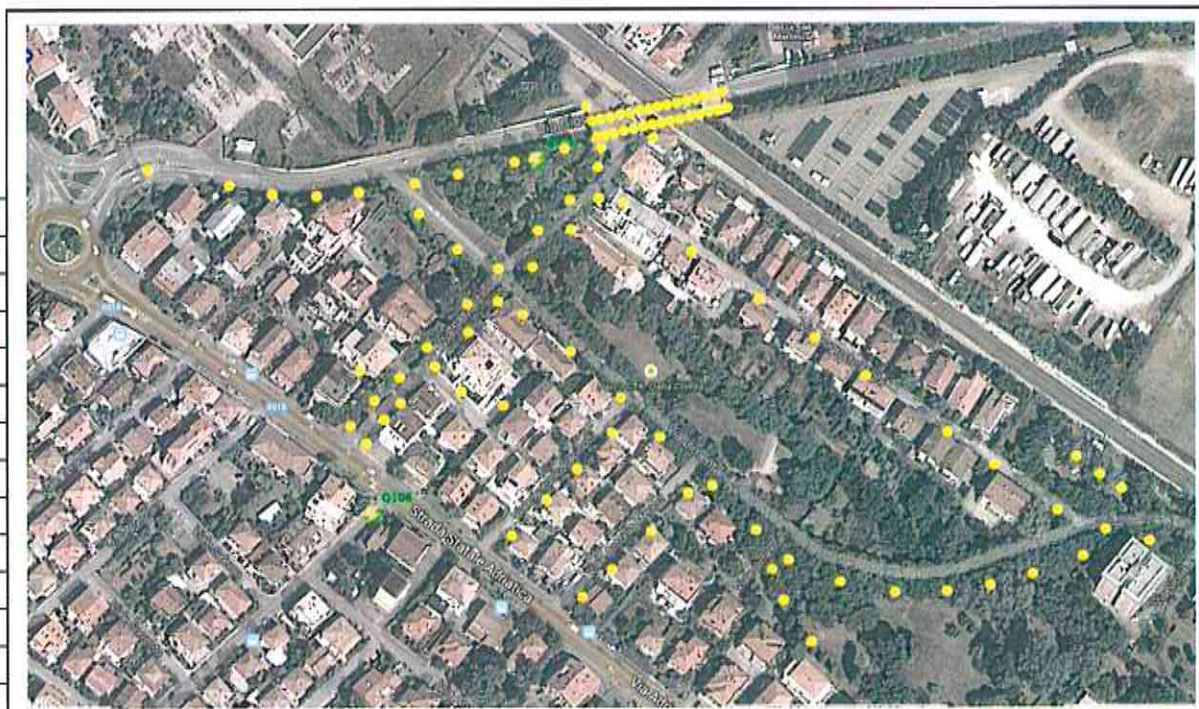

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale G. Verazzano	10	Palo rastremato (24) Palo cilindrico (40) Palo conico (8) A muro (30)	Plafoniera (30)	Sodio AP (56)	150 (15) 135 (30) 100 (41) 71 (20)	Linea interrata + Linea aerea	Relative condizioni
Sottopasso di via Verazzano	30		AG3 (9)				
Viale San Martino	21		XG (11)	Sodio BP (30)			
Viale Limentani	27		Lumada (15)				
Via Pacinotti	4		Heras (14)	Led (20)			
Via Righi	8		Proton (4)				
Via Meucci	4		Omnia (3)				
<i>continua</i>			YOA (20)				




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Pacinotti	4						
Via Torricelli	2						
Totale >>	106	102	106	106	106		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		051
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_051
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Santorre di Santarosa, 42	
contatore enel	Viale Santorre di Santarosa, 42	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Santorre di Santarosa, 42	
Potenza Contrattuale	22 kw	
Potenza Impegnata Realmente	20 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

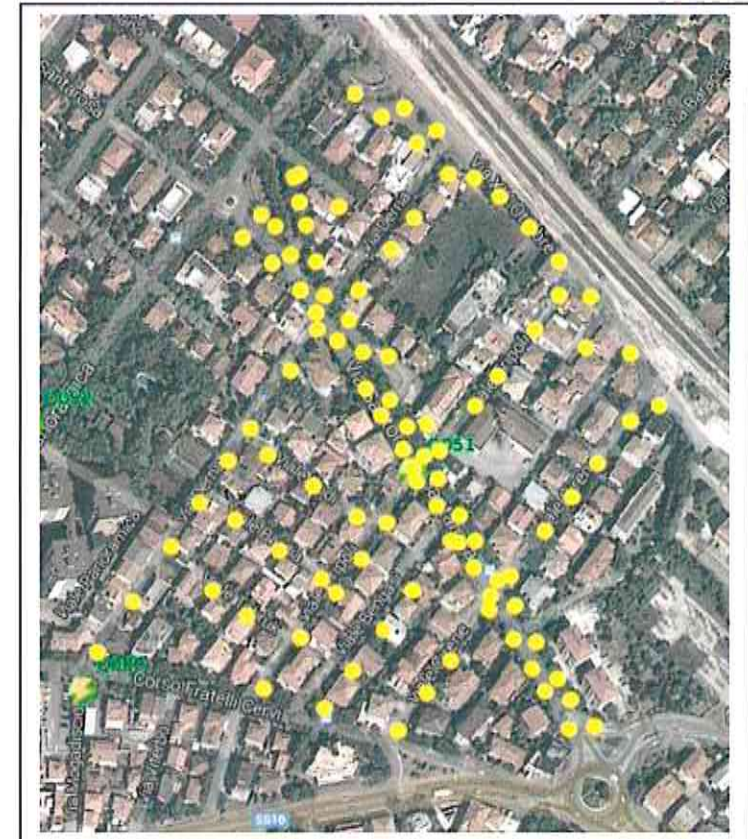

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Santorre di Santarosa	40	Palo rastremato (95) Palo conico (6)	AG250 (55) RES (43) Lumada (6)	Sodio AP (104)	150 (55) 100 (49)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale XIX Ottobre	14						
Via Tripoli	11						
Via Derna	12						
Via Cirene	10						
Via Tobruk	2						
Via Bengasi	5						
<i>continua</i>							



**Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici**

Via Bardia	3						
Via Rodi	3	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Galliano	2						
Via Canuti	2						
Totale >>	104	101	104	104	104		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		052
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_052
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale G. Arimondi, 32	
contatore enel	Viale G. Arimondi, 32	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. Arimondi, 32	
Potenza Contrattuale	22 kw	
Potenza Impegnata Realmente	20 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Settembrini	37	Palo rastremato (112) Palo conico (7) A muro/appeso (7)	AG250 (15)	Sodio AP (122)	250 (8)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Panorama	68		RES (90)	Neon (8)	150 (16)		
Parco Caduti della Polizia	8		Lumada (11)	Led (7)	100 (98)		
Viale Arimondi	5		Heras (8)		45 (8)		
Viale Galliano	3		Non noto (13)		0 (7)		
Viale Saffi	9						
Viale Santorre di Santarosa	7						
Totale >>	137		126	137	137		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		053
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_053
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Via Don Minzoni, 26	
contatore enel	Via Don Minzoni, 26	
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Don Minzoni, 26	
Potenza Contrattuale	26 kw	
Potenza Impegnata Realmente	26 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Diaz	55	Palo rastremato (2) Palo cilindrico (65) Palo conico (9) A muro / appeso (1)	Heras (72)	Sodlo AP (89) Ioduri met. (4) Non noto (1)	1000 (1) 250 (6) 150 (9) 100 (78)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale XIX Ottobre	16		Grechi /nn (4)				
Piazzale Cadorna	14		Neri /nn (9)				
Piazzale Caduti di Cefalonia	5		Proton (2)				
Piazzale Fabrizi	3		Lumada (5)				
Viale Tazzoni	1		RES (1) Non noto (1)				
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>94</b>	<b>77</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	054
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_054
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Maria Ceccarini, 33
contatore enel	Viale Maria Ceccarini, 33
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Maria Ceccarini, 33
Potenza Contrattuale	7 kw
Potenza Impegnata Realmente	7 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Sottopasso Pedonale e scale di viale M. Ceccarini	176	A muro /parete (176)	Plafoniera a parete (58) A Incasso (118)	Neon lineari (176)	56 (58) 18 (118)	Linea aerea	Buone condizioni
Totale >>	176	176	176	176	176		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	055
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_055
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Spontricciole
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Casale, 2
contatore enel	Viale Casale, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Casale, 2
Potenza Contrattuale	33 kw
Potenza Impegnata Realmente	30 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Casale	24	Palo rastremato (165) Palo conico (5)	AG400 (13)	Sodlo AP (172)	250 (13)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Moncalieri	11		AG250 (15)		150 (19)		
Viale Alessandria	26		RES (135)		100 (135)		
Via Vigevano	4		Heras (5)		70 (5)		
Via Valenza	3		Proton (4)				
Via Pinerolo	5						
Via Flaminia / SS16	13						
<i>continua</i>							





Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Saluzzo	11						
Viale Aosta	15						
Via Cuneo	5						
Via Arona	14						
Via Mondovì	21						
Via Biella	5	Palo rastremato (165)	AG400 (13)		250 (13)		
Via Novara	5		AG250 (15)		150 (19)		
Via Collegno	3	Palo conico (5)	RES (135)	Sodio AP (172)	100 (135)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Verbania	3		Heras (5)		70 (5)		
Via Asti	5		Proton (4)				
Via Domodossola	3						
Via Rivoli	3						
Via Fossano	2						
Totale >>	172	170	172	172	172		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici	056
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_056
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Spontriccio
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Saluzzo, 27
contatore enel	Viale Saluzzo, 27
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Saluzzo, 27
Potenza Contrattuale	11 kw
_qsavePotenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.




Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Saluzzo	24	Palo rastremato (33)	AG250 (23)	Sodio AP (36)	150 (26) 100 (10)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Volpiano	2		Heras (5)				
Via Mondovì	5		RES (5)				
Via Arona	1		AG3 (3)				
Via Moncalleri	4						
Totale >>	36	33	36	36	36		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici		057
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_057
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Spontricciole
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Tortona, 2	
contatore enel	Viale Tortona, 2	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Tortona, 2	
Potenza Contrattuale	11 kw	
Potenza Impegnata Realmente	11 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

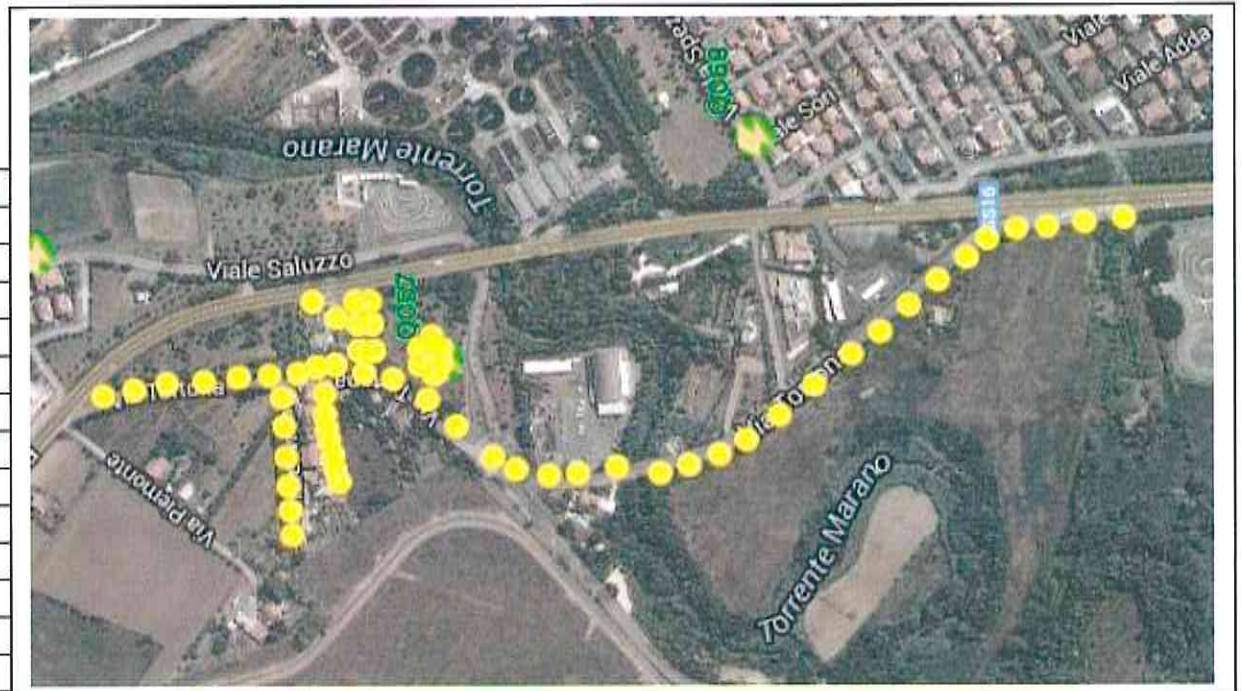

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Tortona	54	Palo rastremato (55) Palo conico (6)	AG250 (49)	Sodio AP (61)	100 (61)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Chivasso	7		Heras (6)	Neon (6)	45 (6)		
Via Ivrea	6		RES (12)				
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		058
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_058
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Portofini, 57	
contatore enel	Viale Portofini, 57	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Portofini, 57	
Potenza Contrattuale	23 kw	
Potenza Impegnata Realmente	23 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Portofino	36				150 (2)		
Viale Taggia	5	Palo rastremato (38)	Lumada (36)	Sodio AP (41)	100 (36)	Linea interrata	perfette condizioni
Piazza IV Novembre	4	A muro/appeso (4)	Heras (3)	Led (4)	70 (3)		
		Non noto/nn (2)	Non noto/nn (6)		0 (4)		
Totale >>	45	44	45	45	45		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	059
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_059
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Alba
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Finale Ligure, 19
contatore enel	Viale Finale Ligure, 19
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Finale Ligure, 19
Potenza Contrattuale	20 kw
Potenza Impegnata Realmente	20 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Finale Ligure	62	Palo rastremato (89) Palo conico (81) Non noto/a muro(10)	Lumada (162) AG3 (5) Omnia (4) Proiettore (6) Plafoniera (6)	Sodio AP (177)  Ioduri met. (6)	250 (6) 150 (5) 100 (156) 70 (16)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Lerici	6						
Via La Spezia	16						
Via Casella	19						
Via Ospitaletti	4						
Via Portovenere	21						
Via Levante	6						
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Loano	6						
Via Sestri Levante	4						
Via Sarzana	6						
Via Taggia	7						
Via Ventimiglia	6	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Quiliano	4						
Via Torillia	6						
Via Portofino	6						
Via Noli	4						
Totale >>	183	180	183	183	183		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		060
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_060
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale A. Ponchielli, 9	
contatore enel	Viale A. Ponchielli, 9	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale A. Ponchielli, 9	
Potenza Contrattuale	11 kw	
Potenza Impegnata Realmente	10 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

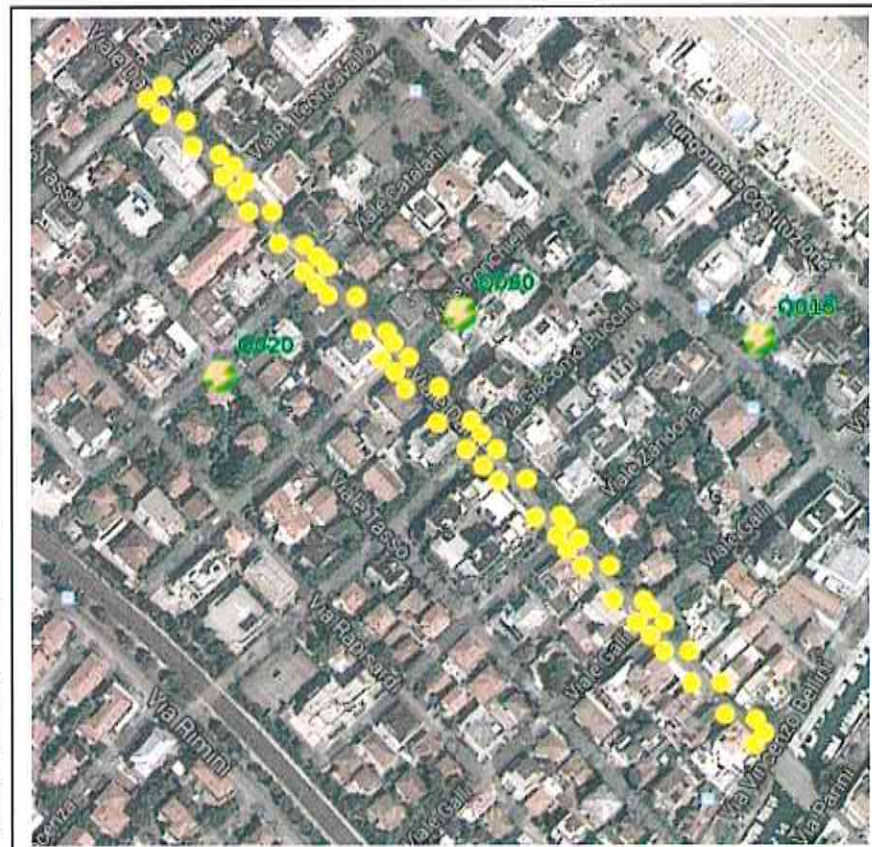

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Dante Alighieri tratto da via Mascagni a via Bellini	232	Palo artistico/arredo (58)	Aec/ Q3Pro (30) Non noto (28)	Sodio AP (90) Neon tub. (112) Led (30)	100 (90) 60 (30) 56 (112)	Linea interrata	Buone condizioni
Totale >>	232	58	58	232	232		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		061
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_061
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Tagliamento, 12	
contatore enel	Viale Tagliamento, 12	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Tagliamento, 12	
Potenza Contrattuale	22 kw	
Potenza Impegnata Realmente	20 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Oglio	6	Palo rastremato (119) Palo cilindrico (8) Palo conico (2)	Heras (18) RES (119)	Sodio AP (137)	100 (137)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Taro	7						
Via Marecchia	5						
Viale Po	29						
Via Tagliamento	17						
Via Portofino	18						
Via Tevere	8						
<i>continua</i>							






Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Adige	7						
Via Piave	6						
Via Enza	7						
Via Arno	7	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Secchia	7						
Via Ombrone	7						
Via Volturno	6						
Totale >>	137	129	137	137	137		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	062
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_062
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Alba
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Bologna, 35
contatore enel	Viale Bologna, 35
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Bologna, 35
Potenza Contrattuale	16,5 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

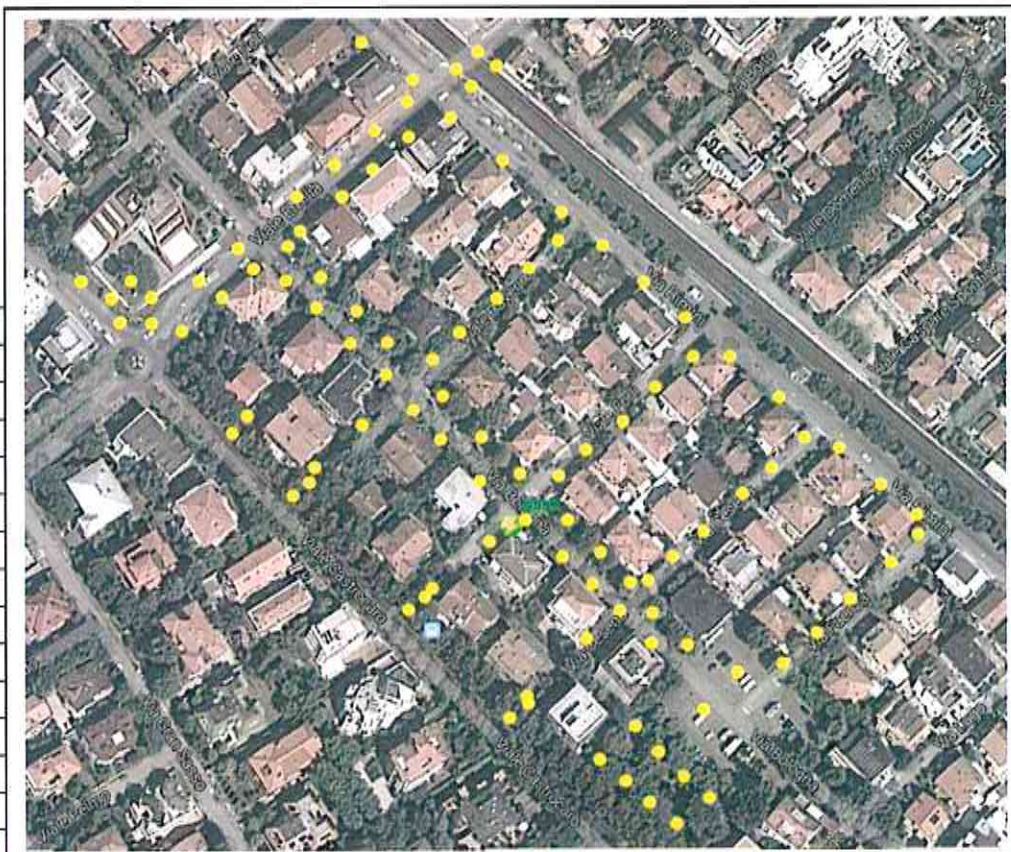

Strade alimentate	Quantità Punti luce	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Bologna	32	Palo rastremato (82) Palo cilindrico (11) Palo conico (8) A muro / appeso (4)	AG250 (21)	Sodio AP (91)	150 (21)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Emilia	24		Heras (27)	Mercurio (13)	135 (4)		
Sottopasso stradale via Emilia	4		RES (51)	Neon (8)	100 (62)		
Via Ravenna	7		Disano /nn (13)	Sodio BP (4)	70 (21)		
Via Forlì	7		Plafoniera (4)		45 (8)		
Via Cesena	8						
Via Faenza	5						
continua							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Rimini	13						
Piazzale XX Settembre	16						
Totale >>	116	105	116	116	116		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		063
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_063
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Lugo, 19	
contatore enel	Viale Lugo, 19	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Lugo, 19	
Potenza Contrattuale	17 kw	
Potenza Impegnata Realmente	15 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Lugo	16	Palo rstremato (108) A muro/appeso (4)	Heras (8)	Sodio AP (118)	150 (8)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Cervia	8		AG250 (21)		100 (95)		
Viale Bologna	32		RES (18)		70 (15)		
Via Cesenatico	8		Plafoniera (4)				
Via Savignano	11						
Sottopasso Pedonale fs	7						
Via Rimini	19						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Romagna	9						
Piazza XX Settembre	8						
Totale >>	118	112	118	118	118		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		064
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_064
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Castrocaro, 28	
contatore enel	Viale Castrocaro, 28	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Castrocaro, 28	
Potenza Contrattuale	34 kw	
Potenza Impegnata Realmente	34 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Piazzale 1° Maggio	16	Palo rastremato (210)	Philips /nn (84) RES (84) AG250 (41) AG3 (11)	Sodio AP (220)	250 (16) 150 (14) 100 (190)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Rimini	11						
Via ReggioEmilia	10						
Via Cortemaggiore	36						
Via Parma	11						
Via Bellaria	5						
Via Piacenza	18						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Montefiore	8						
Via Ferrara	20						
Via Mondaino	4						
Via RioloBagni	4						
Via Salsomaggiore	7						
Via Modena	6						
Via Castrocaro	12						
Via Toriana	4						
Via Morciano	6	Palo rastremato (210)	Philips /nn (84)	Sodio AP (220)	250 (16)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Marzabotto	9		RES (84)		150 (14)		
Via Saludecio	9		AG250 (41)		100 (190)		
Via Cattolica	9		AG3 (11)				
Via Bondeno	5						
Via Lungorio	3						
Via Pavullo	4						
Via Misano	3						
Totale >>	220	210	220	220	220		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	065
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_065
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Ciceruacchio, 4
contatore enel	Via Ciceruacchio, 4
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Ciceruacchio, 4
Potenza Contrattuale	17 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Parco Alessandrini	21	Palo rastremato (77) Palo cilindrico (17) A muro/ a parete (4)	Heras (38)	Sodio AP (86) Mercurio (4) Neon (22)	150 (15) 100 (75) 56 (1) 45 (21)	Linea interrata + Linea aerea	Buone condizioni
Viale Dei Mille	50		AG250 (34)				
Via Ciceruacchio	9		RES (20)				
Via Bassini	7		Proton (4)				
Via Damiani	5		Proiettore (11)				
Via Missori	5		Plafoniera (4)				
Via Sirtori	6		Segnaletica (1)				
<i>continua</i>							





Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Don Verità	6						
Via Abba	3						
Totale >>	112	98	112	112	112		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEMA Dati Illuminotecnici		066
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_066
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Vittorio Emanuele II, 20	
contatore enel	Viale Vittorio Emanuele II, 20	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Vittorio Emanuele II, 20	
Potenza Contrattuale	11 kw	
Potenza Impegnata Realmente	11 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti luce	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Passeggiata Lungorio	40	Palo rastremato (6)	Piramidale (38)	Sodio AP (52)	250 (6)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Paolieri	12	Palo cilindrico (38)	Proiettore (6)		150 (8)		
		A muro /a parete (2)	Plafoniera (2)		100 (38)		
			AG250 (6)				
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	067
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_067
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Vittorio Emanuele II, 1
contatore enel	Viale Vittorio Emanuele II, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Vittorio Emanuele II, 1
Potenza Contrattuale	31,8 kw
Potenza Impegnata Realmente	30 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Vittorio Emanuele II	70	Palo rastremato (35) Palo cilindrico (68) Palo conico (62) A muro/ parete (3)	Heras (17)	Sodio Ap (186) Mercurio (29) Ioduri met. (2)	150 (103) 140 (29) 100 (61) 70 (70)	Linea interrata + Linea aerea	Buone condizioni
Viale Ceccarini	78		Neri / nn (51)				
Via Garibaldi	9		RES (44)				
Via Massaua	25		Europar (78)				
Via Delle Magnolie	17		Urbis (19)				
Via Mazzini	9		AG250 (4)				
Via Cavour	9		Tekna (4)				
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>217</b>		<b>168</b>				



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici	068
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_068
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Nord
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Sori, 8
contatore enel	Viale Sori, 8
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Sori, 8
Potenza Contrattuale	9 kw
Potenza Impegnata Realmente	9 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Flaminia (SS16)	28	Palo rastremato (28)	AG400 (28)	Sodio AP (28)	250 (28)	Linea Interrata	Perfette condizioni
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	069
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_069
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Nord
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale San Remo, 2
contatore enel	Viale San Remo, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale San Remo, 2
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Ortonuovo	4	Palo rastremato (71) Palo conico (3)	RES (71) Omnia (3)	Sodio AP (74)	100 (74)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Moneglia	4						
Via La Spezia	22						
Via Camogli	23						
Via Pigna	5						
Via Sori	4						
Via Varazze	4						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

via Quarto	4						
Via San Remo	4						
Totale >>	74	74	74	74	74		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		070
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_070
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Albenga, 6	
contatore enel	Viale Albenga, 6	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Albenga, 6	
Potenza Contrattuale	17 kw	
Potenza Impegnata Realmente	15 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Bordighera	6	Palo rastremato (139)	RES (139)	Sodio AP (139)	100 (139)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Genova	23						
Via Liguria	52						
Via Reno	28						
Via Savona	23						
Via Albenga	5						
Via Arcola	2						
Totale >	139	139	139	139	139		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		071
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_071
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Alba
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Ticino, 24	
contatore enel	Viale Ticino, 24	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Ticino, 24	
Potenza Contrattuale	25 kw	
Potenza Impegnata Realmente	25 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Panaro	5	Palo rastremato (62)	Lumada (62)	Sodio AP (62)	100 (62)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Ticino	12						
Via Adda	5						
Via Isonzo	10						
Via Scrivia	5						
Via Sesia	10						
Via Bormida	5						
<i>continua</i>							





Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Brenta	6						
Via Volano	1						
Via Mincio	1	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Rubicone	2						
Totale >>	62	62	62	62	62		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	072
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_072
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Alba
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale MonteRosa, 2
contatore enel	Viale MonteRosa, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale MonteRosa, 2
Potenza Contrattuale	15 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 v.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Emilia	91	Palo rastremato (91)	AG250 (49) RES (42)	Sodio AP (91)	150 (49) 100 (42)	Linea interrata	Buone condizioni
Totale >>	91	91	91	91	91		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici


SCHEDA Dati Illuminotecnici	073
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_073
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro San Lorenzo
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale G. Cesare
contatore enel	Viale G. Cesare
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale G. Cesare
Potenza Contrattuale	da rilevare
Potenza Impegnata Realmente	da rilevare
Tensione di Alimentazione	da rilevare



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale G. Cesare (SS16) tratto tra stazione carburanti e ponte sul Rio Melo	14	Palo rastremato (14)	Non noto (14)	Sodio AP (14)	da rilevare	Linea interrata	buone condizioni
Totale >>	14	14	14	14	14		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	074
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_074
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Sportivo
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Comacchio, 9
contatore enel	Via Comacchio, 9
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Comacchio, 9
Potenza Contrattuale	24 kw
Potenza Impegnata Realmente	24 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

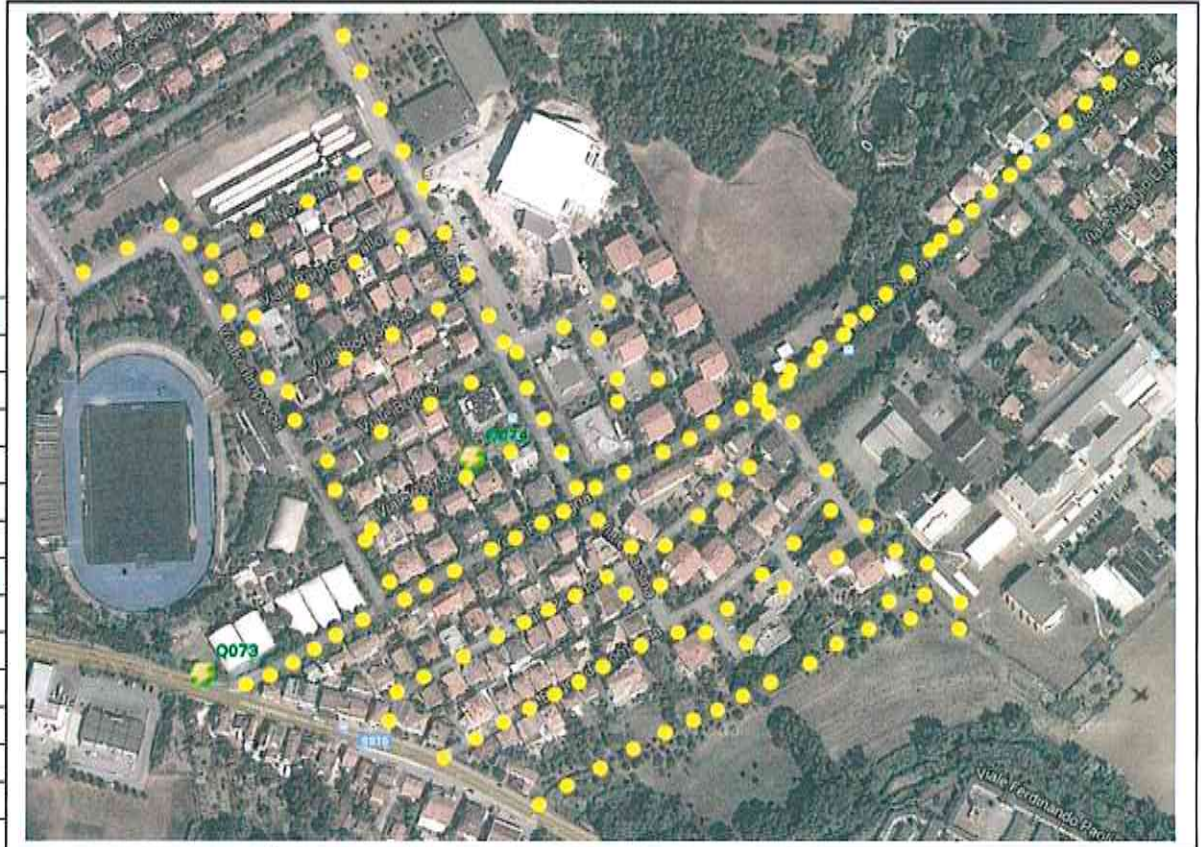

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Romagna	42	Palo rastremato (132) Palo conico (19)	Lumada (61) RES (55) AG250 (20) Piramidali (19)	Sodio AP (155)	150 (20) 100 (116) 70 (19)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Bertinoro	13						
Via Carpi	16						
Via Busetto	7						
Via Bagno Romagna	22						
Via Budrio	4						
Via Forlimpopoli	12						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Montebianco	19						
Via Sarsina	4						
Via Novellara	4						
Via Bagnacavallo	4	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Borgonovo	4						
Via Comacchio	4						
Totale >>	155	151	155	155	155		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	075
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_075
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Alba
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Montebianco, 1
contatore enel	Viale Montebianco, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Montebianco, 1
Potenza Contrattuale	37 kw
Potenza Impegnata Realmente	37 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Montebianco	69	Palo rastremato (162) Palo cilindrico (1) Palo conico (106)	Heras (70)	Sodio AP (225) Mercurio (4) Neon (70)	150 (53) 125 (4) 100 (129) 70 (42) 45 (70)	Linea Interrata	Buone condizioni
Parco della Resistenza	104		Lumada (127)				
Viale Castrocaro	26		AG3 (24)				
Via Adamello	10		RES (2)				
Via Presanella	7		Disano (2)				
Via Cervino	20		Piramidali (41)				
Via Gran Sasso	7		Proiettori (22)				
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Monterosa	14						
Via Pelmo	3						
Via Ortles	8						
Via Cevedale	8	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Lavaredo	3						
Via Marmolada	7						
Via Gran Paradiso	3						
Totale >>	289	269	289	299	299		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici	076
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_076
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Venezia, 37
contatore enel	Viale Venezia, 37
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Venezia, 37
Potenza Contrattuale	3 kw
Potenza Impegnata Realmente	3 kw
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Giulio Cesare (SS16)	50	Palo rastremato (67)	AG400 (61) RES (10)	Sodio AP (71)	250 (61) 100 (10)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Flaminia (ex-SS16)	11						
Viale Venezia	10						
Totale >>	71	67	71	71	71		





SCHEDA Dati Illuminotecnici	077
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_077
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Assab, 1
contatore enel	Via Assab, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Assab, 1
Potenza Contrattuale	19 kw
Potenza Impegnata Realmente	17 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
viale Giulio Cesare (SS16)	29	Palo rastremato (73) Palo cilindrico (25) Palo conico (6)	AG400 (49) Heras (25)	Sodio AP (97) Neon (25)	400 (2) 250 (49) 70 (34) 45 (25) 0 (12)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Berlinguer	65		RES (34)				
Pista Ciclopedonale (v chianciano)	25		AEC/Delos (6) Non noto/nn (2)				
Ingresso del Cimitero Vecchio	3		Sicurezza/nn (6)				
Totale >>	122	104	122	122	122		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici	078
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_078
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Frosinone, 1
contatore enel	Viale Frosinone, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Frosinone, 1
Potenza Contrattuale	32 kw
Potenza Impegnata Realmente	32 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Frosinone	10	Palo rastremato (4) Palo cilindrico (10) Palo conico (37) Artistico/arredo (65) A muro/appeso (1)	Sfera/nn (86)	Sodio AP (139)  Non noto (1)	150 (107) 100 (32) 0 (1)	Linea interrata + Linea aerea	Buone condizioni
Via Crispi	3		RES (26)				
via Macchiavelli	11		AG250 (6)				
Via Assab	2		Lumada (4)				
Via Villa	1		Heras (6)				
Corso F.lli Cervi	46		Non noto/nn (12)				
Viale Ceccarini	40						
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Bufalini	8						
Via Morgagni	8	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Parco Benedetto Croce	11						
Totale >>	140	117	140	140	140		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	079
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_079
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale F.lli Ruffini, 17
contatore enel	Viale F.lli Ruffini, 17
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale F.lli Ruffini, 17
Potenza Contrattuale	22 kw
Potenza Impegnata Realmente	22 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

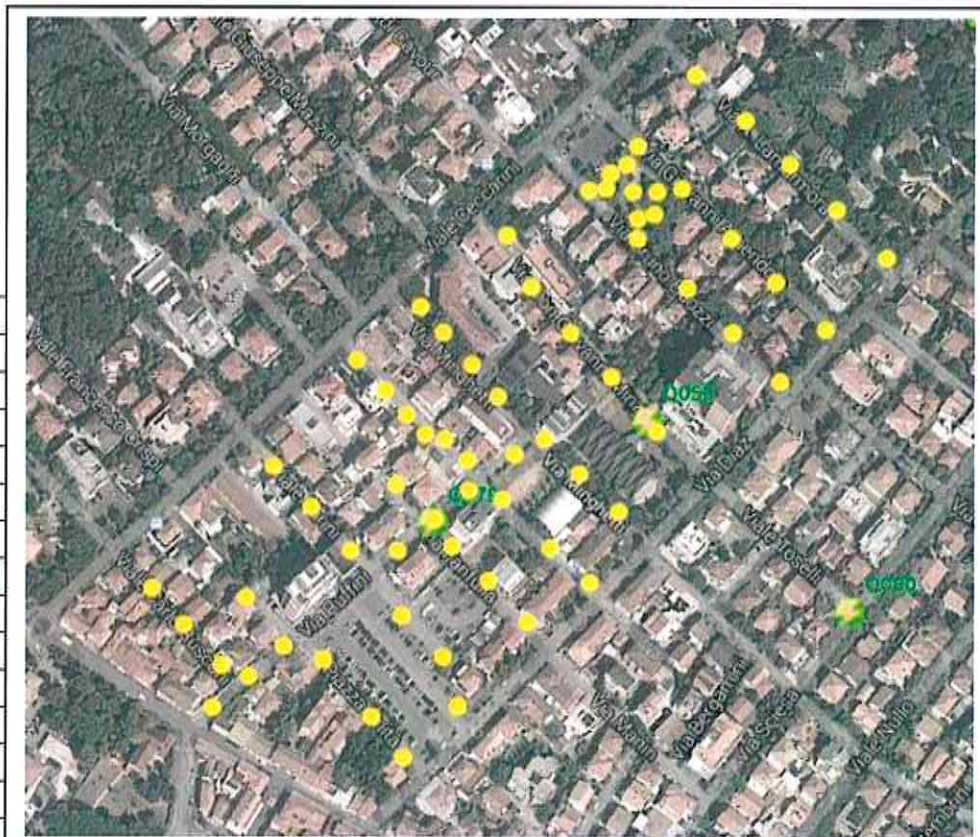

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale F.lli Ruffini	7	Palo rastremato (11) Palo cilindrico (8) Palo conico (48)	XG (44)	Sodio Ap (75)	250 (21)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Rusconi	3		RES (7)		150 (45)		
Via Don Minzoni	5		Heras (9)	Neon (6)	100 (9)		
Via Minghetti	7		Proton (18)		45 (6)		
Via Fanfulla da Lodi	4		Proiettore (3)				
via Lamarmora	5						
Piazza unita	18						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Piazzale Salvo D' Aquisto	9						
Via Fieramosca	9						
Via Buozzi	5						
Via Amendola	5	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Serra	1						
Via Farini	3						
Totale >>	81	67	81	81	81		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	080	
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_080	
Gestore / Fornitore	Hera Luce	
Proprietario	Comune di Riccione	
Zona Territoriale	Centro Paese	
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale A. Toselli, 8	
contatore enel	Viale A. Toselli, 8	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale A. Toselli, 8	
Potenza Contrattuale	22 kw	
Potenza Impegnata Realmente	20 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Manin	6	Palo rastremato (95)	RES (82) AG250 (13)	Sodio AP (95)	150 (13) 100 (82)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Bergamini	3						
Via Nullo	17						
Via Saffi	7						
Viale Santorre Santarosa	20						
Via Sciesa	14						
Via Arimondi	6						
continua							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via A. Toselli	5						
Via Confalonieri	4						
Via Galliano	7	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Tommaseo	4						
Via Micca	2						
Totale >>	95	95	95	95	95		



SCHEMA Dati Illuminotecnici		081
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_081
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Lazio, 4	
contatore enel	Viale Lazio, 4	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Lazio, 4	
Potenza Contrattuale	28 kw	
Potenza Impegnata Realmente	28 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Lazio	45	Palo Rastremato (90) Palo cilindrico (14) Palo conico (35) A muro/appeso (1)	RES (91)	Sodio AP (143) Neon (6)	150 (29)	Linea interrata + Linea aerea	Buone condizioni
Viale Circonvallazione	4		Heras (29)		100 (113)		
Via Adrgrat	10		Legend (13)		45 (6)		
Piazzale Amendola	19		Non noto/nn (16)		0 (1)		
Via Asmara	9						
Via Latina	8						
Via Adua	10						
<i>continua</i>							





**Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici**

Via Formia	17						
Via Nettuno	6						
Via Fiuggi	4						
Via Albano	3	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Anzio	9						
Via Frascati	5						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>149</b>	<b>140</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	082
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_082
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Mogadiscio, 2
contatore enel	Via Mogadiscio, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Mogadiscio, 2
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Cassino	4	Palo rastremato (16) Artistico/arredo (41)	AG400 (2)	Sodio AP (58)	250 (2) 150 (56)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Tivoli	2		AG250 (15)				
Corso Flli Cervi	40		Sfera (41)				
Via Sciesa	2						
Via Mogadiscio	5						
Via Viterbo	3						
Piazza Parri	2						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>		






SCHEDA Dati Illuminotecnici	084
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_084
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	?
contatore enel	da rilevare
Controllore Centralizzato di Flusso	?
Potenza Contrattuale	da rilevare
Potenza Impegnata Realmente	?
Tensione di Alimentazione	da rilevare

Strade alimentate	Quantità Punti luce	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Passeggiata Sud (viale Torino) tratto fronte arenile	?	?	?	?	?	?	?

Nota : quadro comandi installato e impianto illuminazione esistente nella Passeggiata SUD (fronte spiaggia), ma nel sito web del gestore Hera-Luce risulta non esistente.



SCHEDA Dati Illuminotecnici	085
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_085
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro San Lorenzo
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Millesimo, 6
contatore enel	Viale Millesimo, 6
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Millesimo, 6
Potenza Contrattuale	35 kw
Potenza Impegnata Realmente	35 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

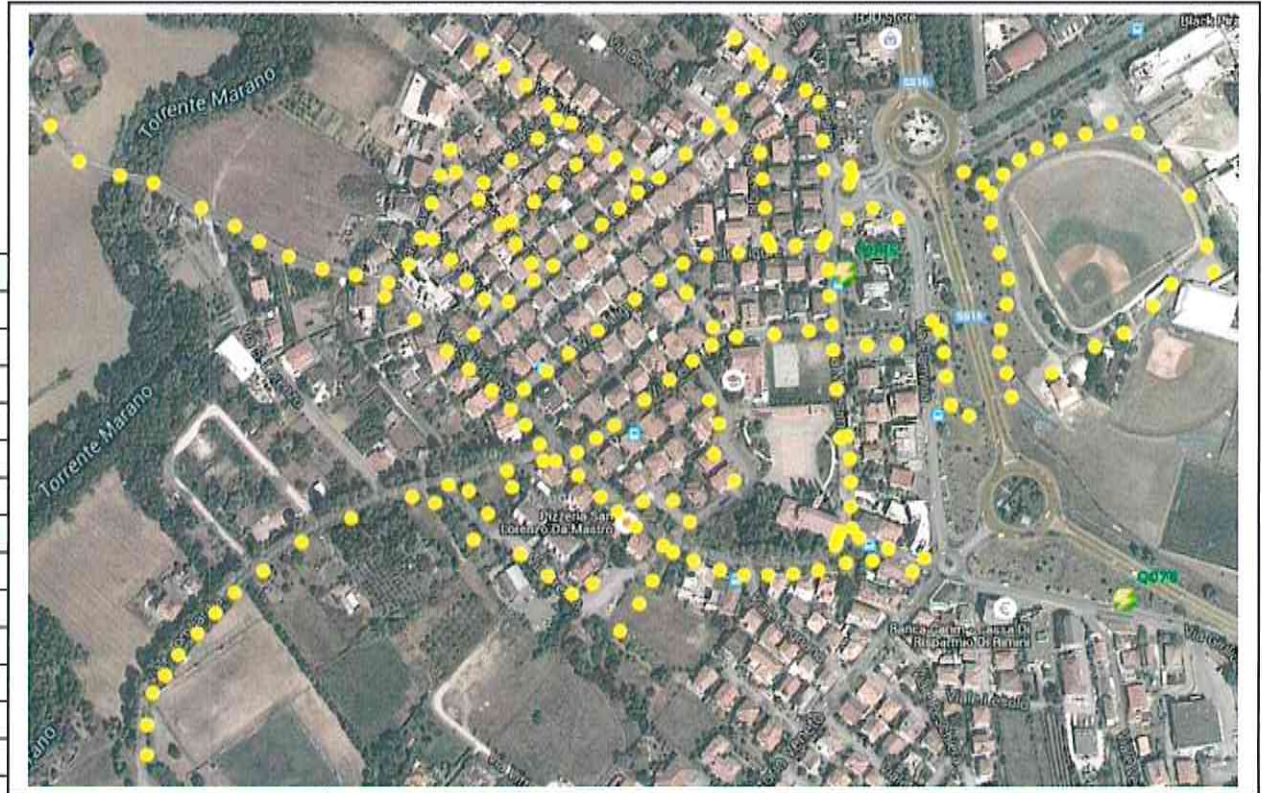

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale San Lorenzo	40	Palo rastremato (194) Palo cilindrico (5) Palo conico (3) Non noto/nn (8)	RES (187)	Sodio AP (212) Ioduri met. (4)	100 (196) 70 (14) 0 (6)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Alassio	5		Heras (15)				
Via Millesimo	29		Non noto/nn (9)				
Via Oneglia	14		Omnia (3)				
Via Voltri	8		Proiettore (2)				
Via Lombardia	17						
Via S. M. Ligure	4						
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Emilia (pista ciclabile intorno al campo baseball)	32						
Via Crema	13						
Via Vado Ligure	12						
Via Imperia	5						
Via Ceriale	2	Palo rastremato (194)	RES (187)				
Via Celle Ligure	10	Palo cilindrico (5)	Heras (15)	Sodio AP (212)	100 (196)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Rapallo	5	Palo conico (3)	Non noto/nn (9)		70 (14)		
Via Lavagna	6	Non noto/nn (8)	Omnia (3)	Ioduri met. (4)	0 (6)		
Via Cengio	5		Proiettore (2)				
Via Nervi	4						
Rotonda Millesimo	2						
Piazzale Montale	3						
Totale >>	216	210	216	216	216		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	086
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_086
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Valtellina, 2
contatore enel	Viale Valtellina, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Valtellina, 2
Potenza Contrattuale	44 kw
Potenza Impegnata Realmente	44 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

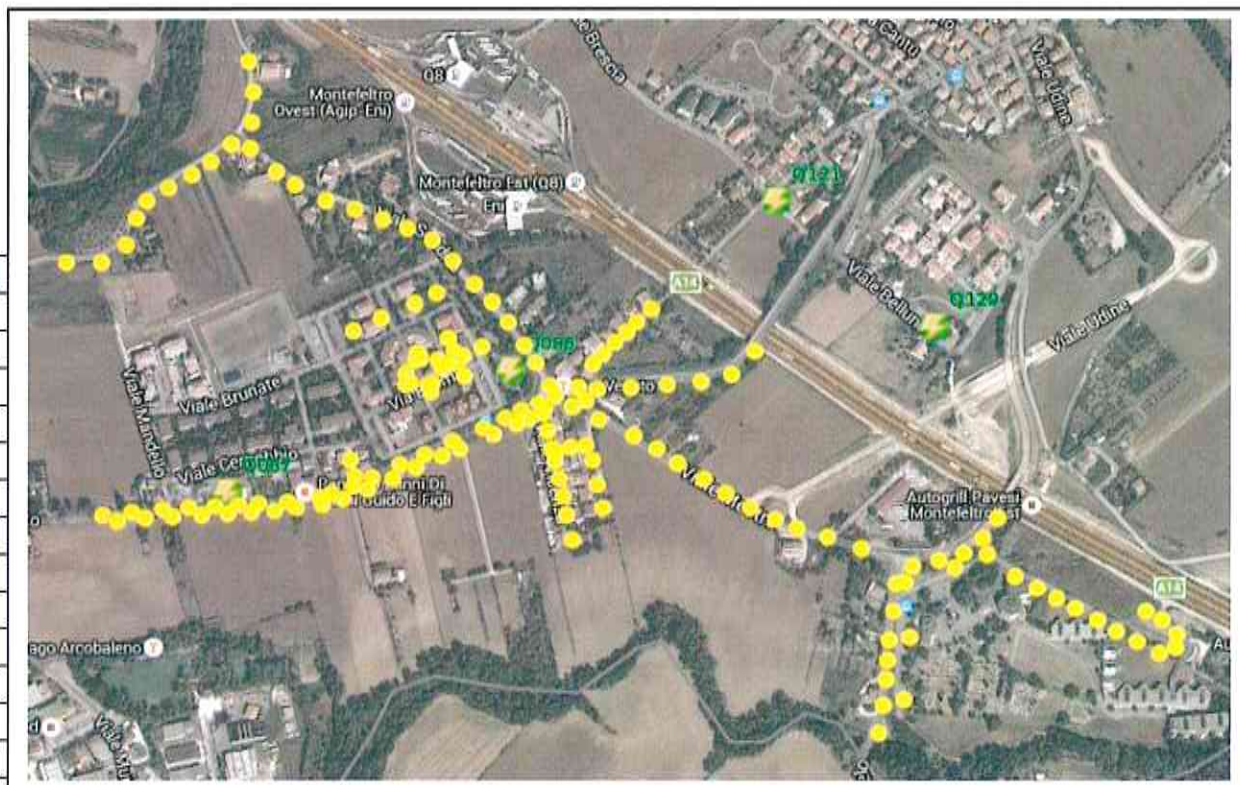

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Isolaccia	4	Palo rastremato (141)	AG3 (86)	Sodio Ap (164)	150 (82)	Linea Interrata	Buone condizioni
Via Udine	29		RES (60)				
Via Mestre	11	Non noto/nn (18)	Katof (18)		100 (82)		
Viale Veneto	59						
Via Livigno	6						
Via Vicenza	14						
Via Sondrio	15						
<i>continua</i>							



**Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici**


Via Lombardia	12						
Via Bellagio	2	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Piazzale S. Pertini	12						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>164</b>	<b>159</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>		








SCHEDA Dati Illuminotecnici	088
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_088
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Murano, 40
contatore enel	Viale Murano, 40
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Murano, 40
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

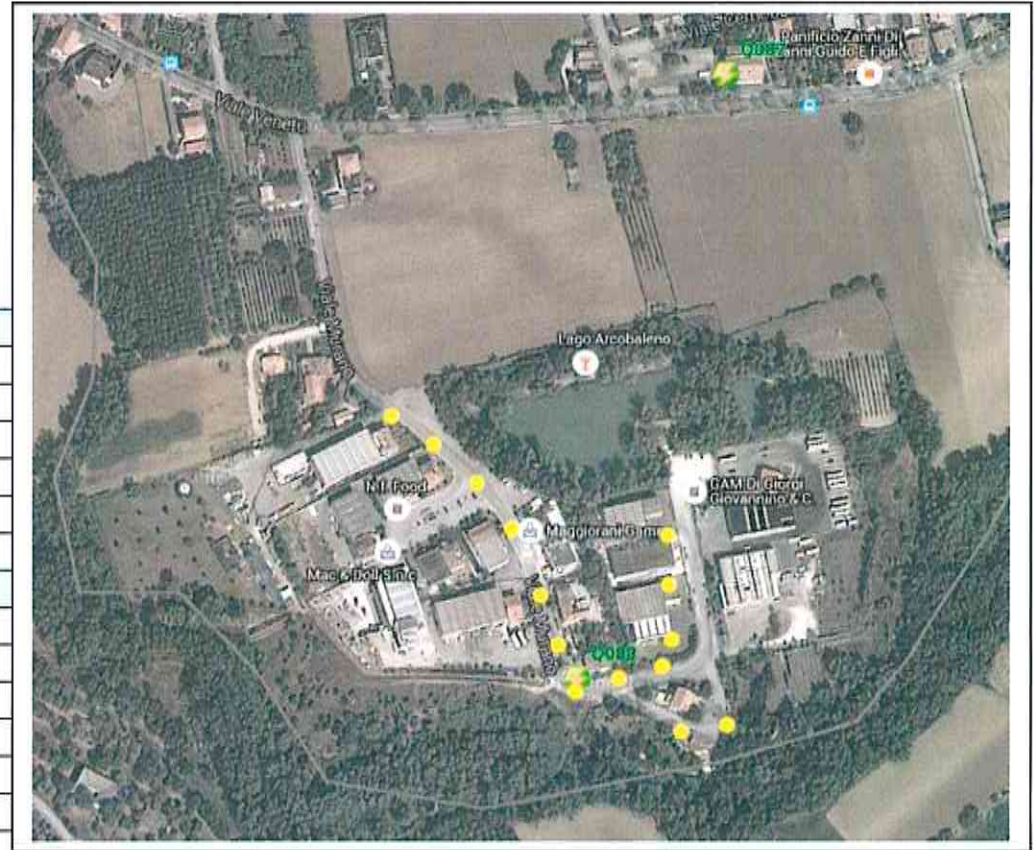

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Murano	14	Palo rastremato	Lumada	Sodio AP	100	Linea interrata	Buone condizioni
Totale >>	14	14	14	14	14		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	089
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_089
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Riva del Garda, 1
contatore enel	Viale Riva del Garda, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Riva del Garda, 1
Potenza Contrattuale	33 kw
Potenza Impegnata Realmente	30 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

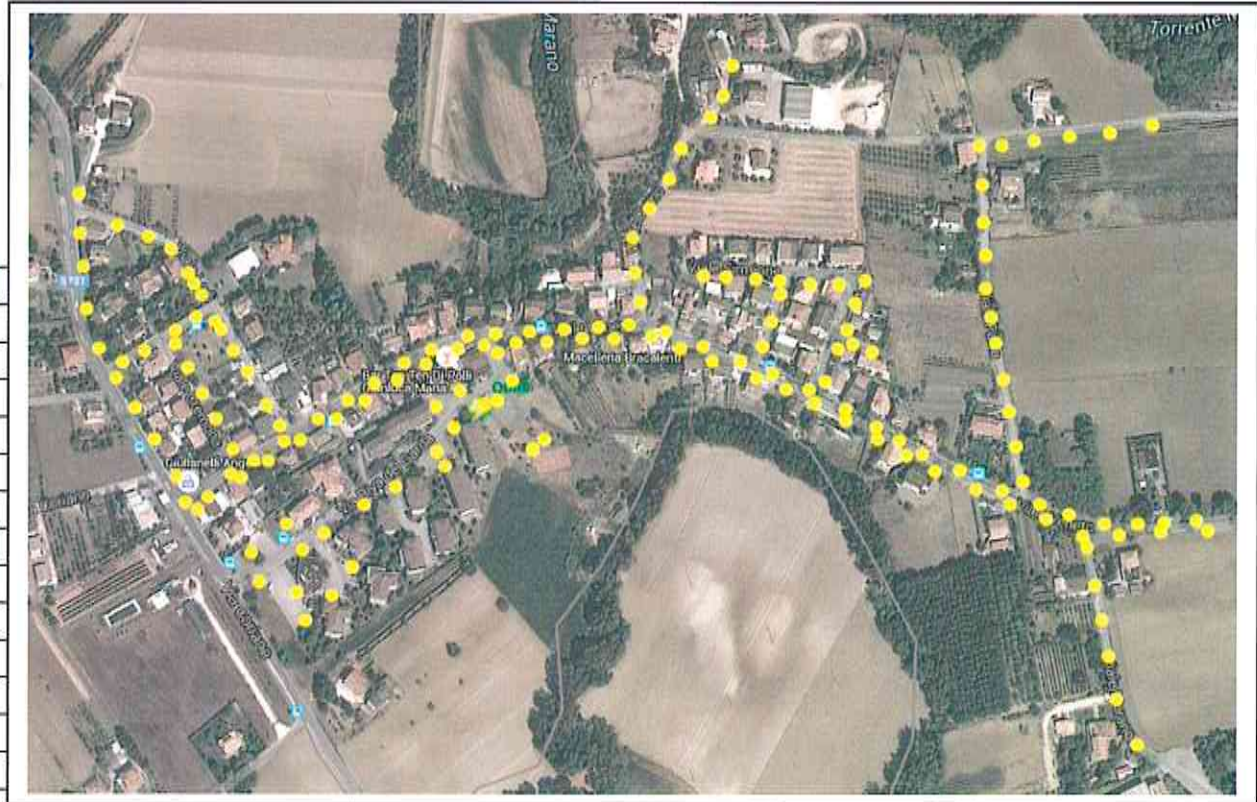

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Cremona	7	Palo rastremato (154)	RES (117)	Sodio AP (172)	250 (8) 150 (34) 100 (128) 0 (2)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Lombardia	5		AG3 (28)				
Via Desenzano	5		Proton (10)				
Viale Veneto	62		Lumada (6)				
Via Riva del Garda	29	Palo conico (9)	Non noto (11)				
Via Gardone	3						
Via Sirmione	6						
continua							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Lodi	12						
Via Pavia	11						
Via Saronno	11						
Via Como	9	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>ideem</i>	<i>idem</i>
Via Murano	6						
Via Monza	4						
Via Toscolano	2						
Totale >>	172	163	172	172	172		






Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Chianciano	11						
Via Orbetello	8						
Via Tarquinia	3	Palo rastremato (19)	AG3 (19)	Sodio AP (59)	125 (19)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Piombino	4	Palo conico (59)	Non noto (59)	Mercurio (19)	100 (59)		
Via Pontassieve	3						
Via Reggello	2						
Totale >>	78	78	78	78	78		

SCHEDA Dati Illuminotecnici		091
<hr/>		
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_091
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Centro Paese
<hr/>		
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Arezzo, 2	
contatore enel	Viale Arezzo, 2	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Arezzo, 2	
Potenza Contrattuale	2 kw	
Potenza Impegnata Realmente	2 kw	
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.	
<hr/>		

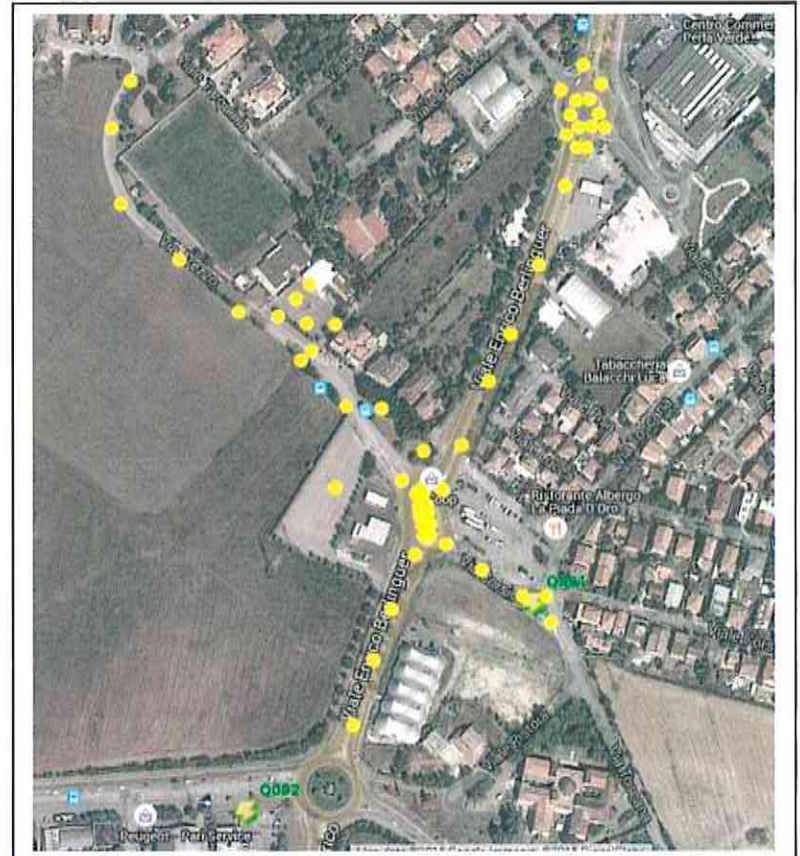

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Berlinguer	56	Palo rastremato (39) Palo conico (1)	AG400 (30) AG250 (19)	Sodio AP (63)	250 (30) 150 (25)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Arezzo	21	Non noto (6) Segnaletica (13)	Delos (6) Proiettore (16) Sicurezza (6)	Ioduri met. (14)	100 (6) 70 (14) 0 (2)		
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>77</b>	<b>59</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	091
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_091
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Arezzo, 58
contatore enel	Viale Arezzo, 58
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Arezzo, 58
Potenza Contrattuale	14 kw
Potenza Impegnata Realmente	14 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.




Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Berlinguer	56	Palo rastremato (39)	AG400 (30)	Sodio AP (63) Ioduri met. (14)	250 (30)	Linea interrata	Perfette condizioni
		Palo conico (1)	AG250 (19)		150 (25)		
Viale Arezzo	21	Non noto (6)	Delos (6)	100 (6)			
		Segnaletica (13)	Proiettore (16)	70 (14)			
			Sicurezza (6)	0 (2)			
Totale >>	77	59	77	77	77		





Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici


SCHEDA Dati Illuminotecnici	092
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_092
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Empoli, 10
contatore enel	Viale Empoli, 10
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Empoli, 10
Potenza Contrattuale	16,5 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

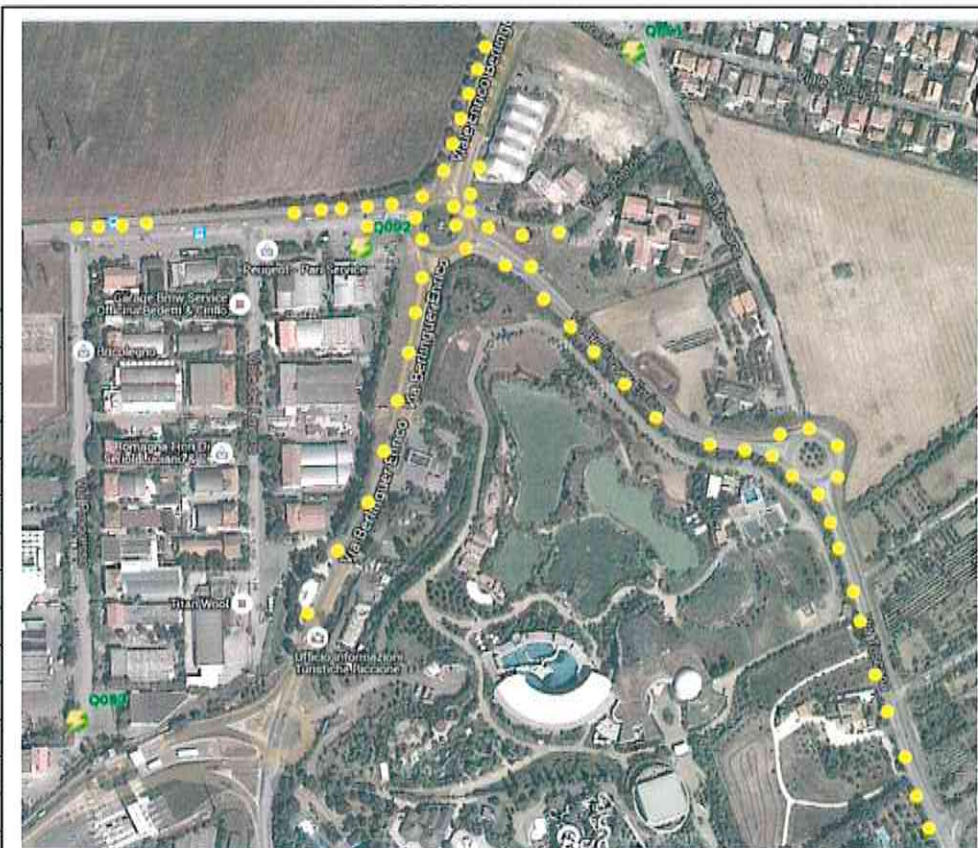

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Berlinguer	39	Palo rastremato (61)	Ag250 (43)	Sodio AP (65)	250 (43)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Toscana	26		RES (22)		70 (22)		
Totale >>	65	61	65	65	65		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	093
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_093
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Del Progresso, 23
contatore enel	Viale Del Progresso, 23
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Del Progresso, 23
Potenza Contrattuale	14 kw
Potenza Impegnata Realmente	14 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

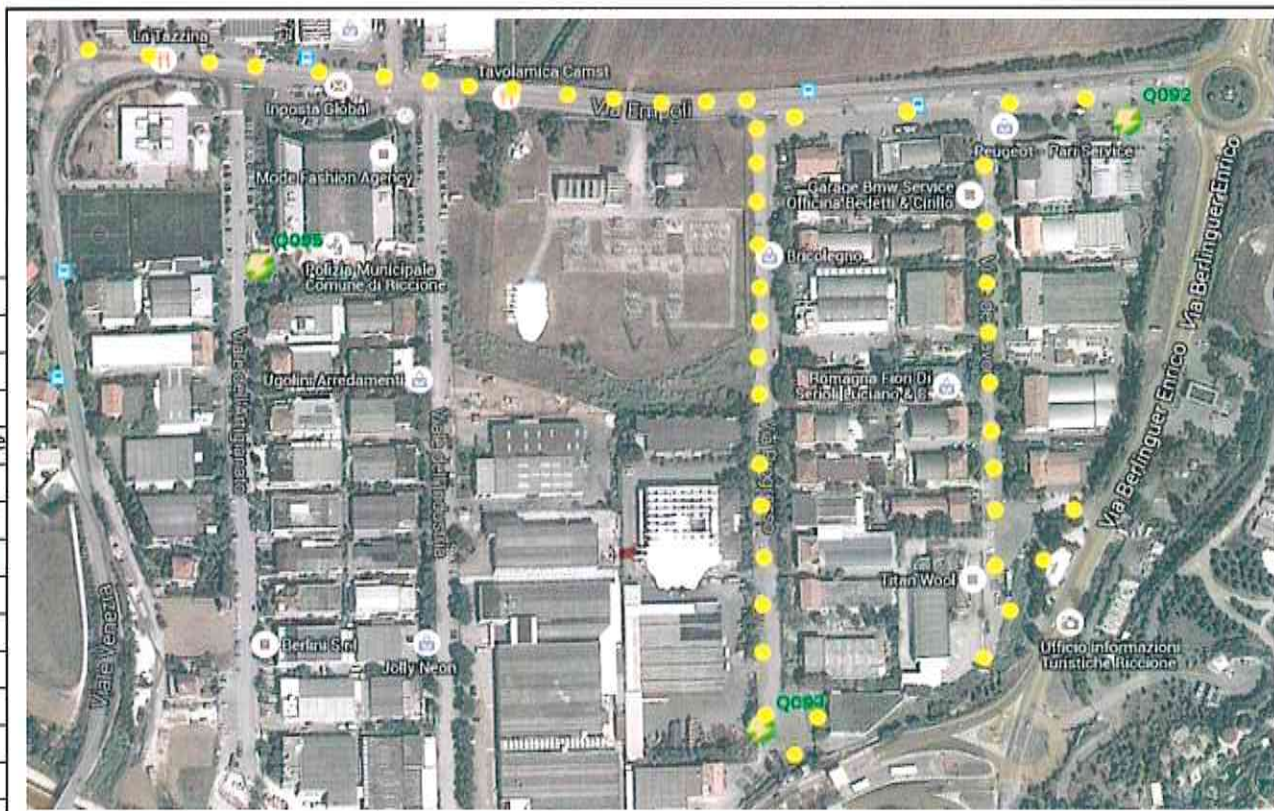

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Del Progresso	16	Palo rastremato (47)	AG250 (52)	Sodio AP (52)	250 (26)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Del Lavoro	13		Proiettore (3)	Ioduri met. (3)	150 (29)		
Viale Empoli	18						
Totale >>	55	47	55	55	55		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	094
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_094
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Del Commercio, 14
contatore enel	Viale Del Commercio, 14
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Del Commercio, 14
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	10 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

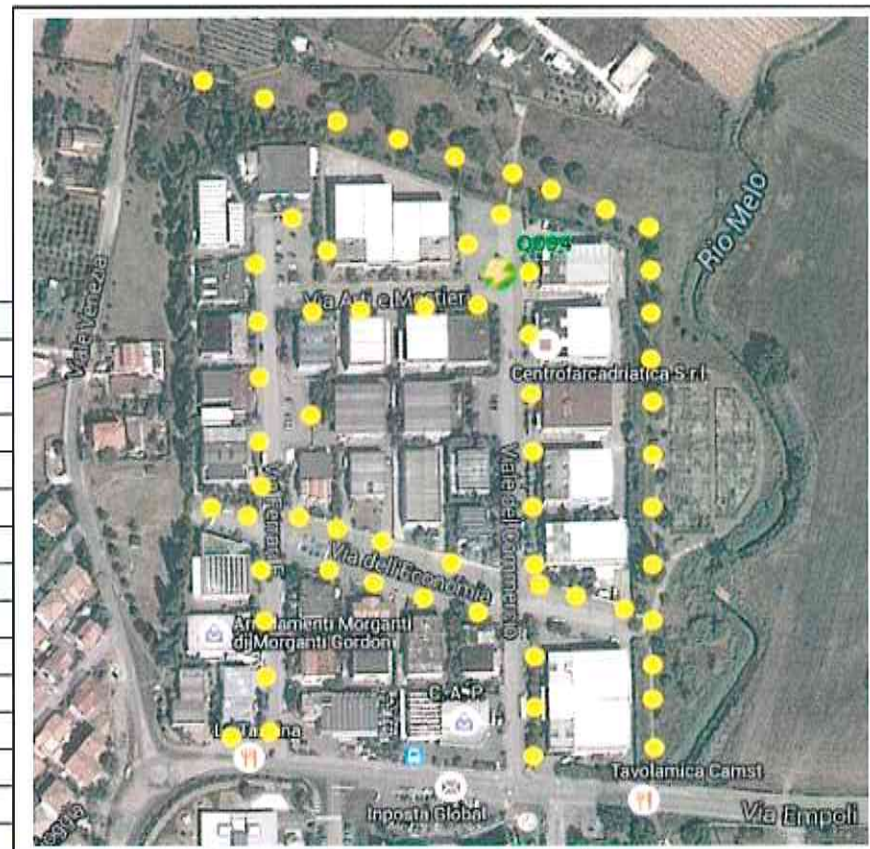

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Parco Arti e Mestieri	8	Palo rastremato (41) Palo conico (20)	AG250 (39)	Sodio Ap (41)	150 (39)	Linea Interrata	Buone condizioni
Viale Arti e Mestieri	20		RES (2)	Neon (20)	100 (2)		
Viale Dell' Economia	13		Heras (20)		45 (20)		
Viale Enzo Ferrari	11						
Viale Del Commercio	9						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	095
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_095
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Dell' Artigianato, 4
contatore enel	Viale Dell' Artigianato, 4
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Dell' Artigianato, 4
Potenza Contrattuale	22 kw
Potenza Impegnata Realmente	22 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

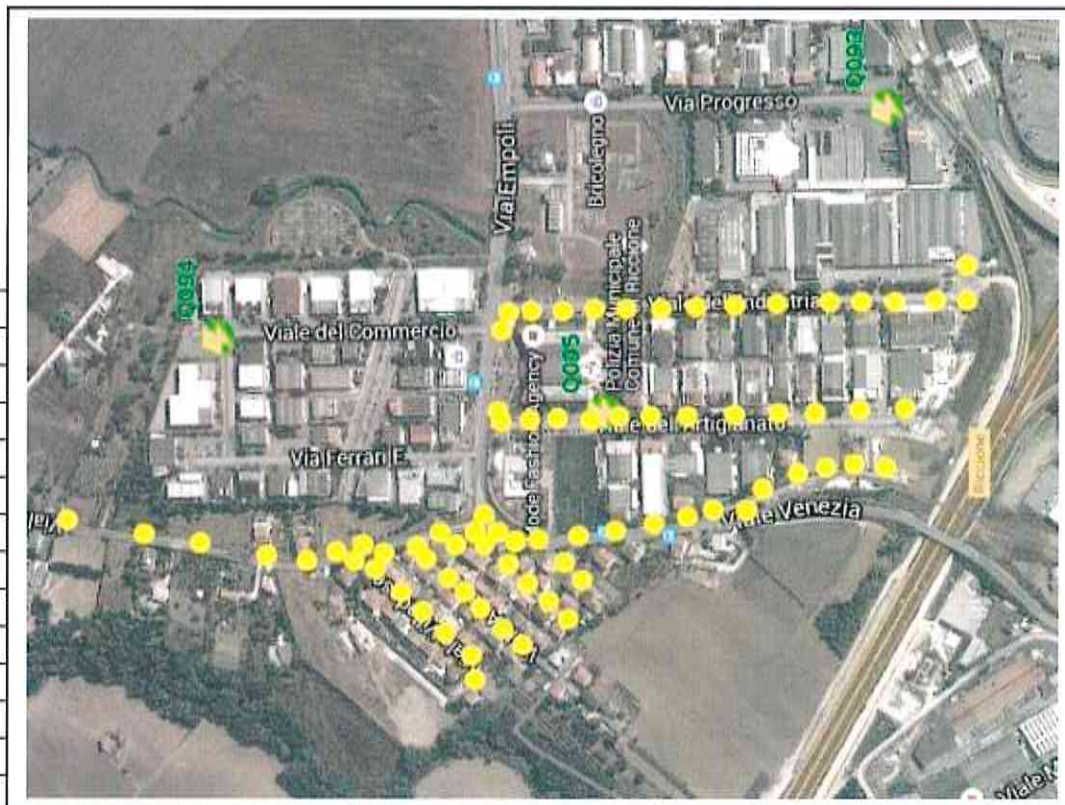

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Dell' Artigianato	12	Palo rastremato (55)  Palo conico (21)	AG3 (52) XG (21) RES (5) Proiettore (4)	Sodio AP (80)  Ioduri met. (2)	400 (2) 150 (26) 100 (54)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Dell' Industria	15						
Viale Venezia	35						
Viale Empoli	2						
Via Chloggia	4						
Via Villa Dose	6						
Via Mira	2						
Via Aviano	6						
Totale >	82	76	82	82	82		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	096
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_096
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Ascoli Piceno, 20
contatore enel	Viale Ascoli Piceno, 20
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Ascoli Piceno, 20
Potenza Contrattuale	3 kw
Potenza Impegnata Realmente	3 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase, - 380 V.

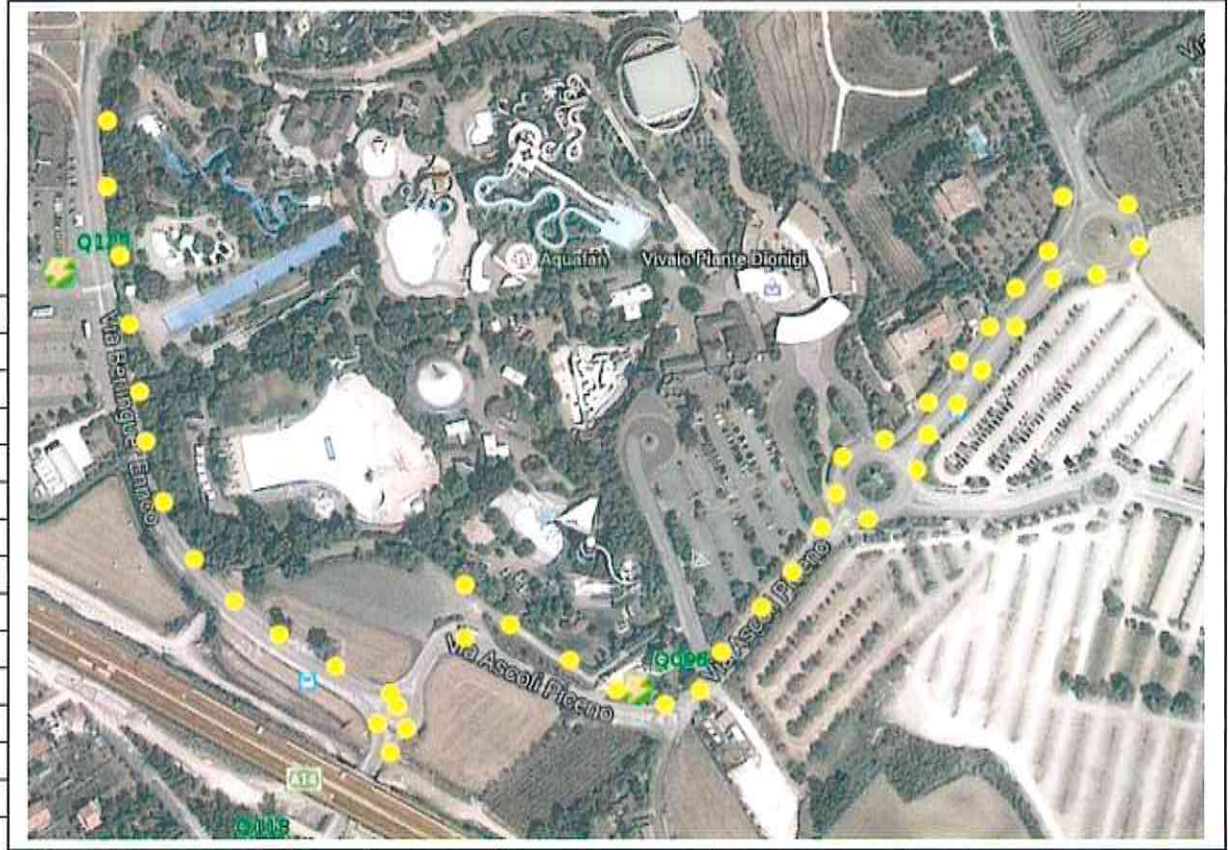

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Ascoli Piceno	24	Paio rastremato (46)	AG250 (43)	Sodio AP (49)	150 (49)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Tirreno	13		Lumada (6)				
Viale Berlinguer	12						
Totale >>	49	46	49	49	49		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	097
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_097
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Montefeltro, 4
contatore enel	Viale Montefeltro, 4
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Montefeltro, 4
Potenza Contrattuale	22 kw
Potenza Impegnata Realmente	20 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

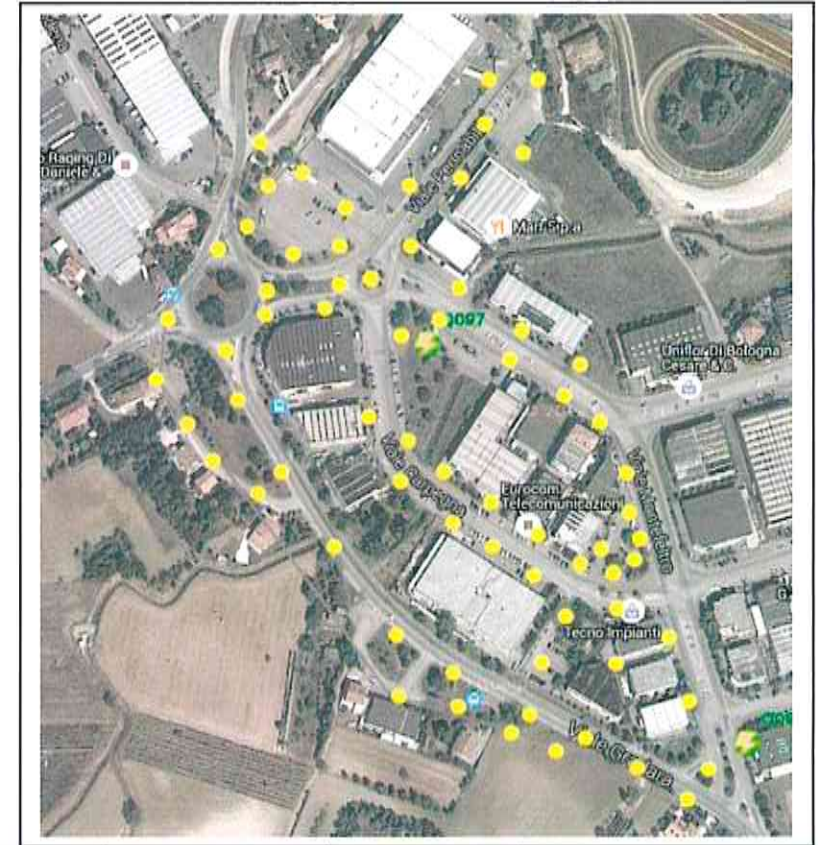

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Montefeltro	18	Palo Rastremato (70)	Lumada (86)	Sodio AP (86)	150 (86)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale Carpegna	17						
Viale Gradara	35						
Viale Pennabilli	16						
Totale >>	86	70	86	86	86		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	098
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_098
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Montefeltro, 19
contatore enel	Viale Montefeltro, 19
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Montefeltro, 19
Potenza Contrattuale	10 kw
Potenza Impegnata Realmente	10 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

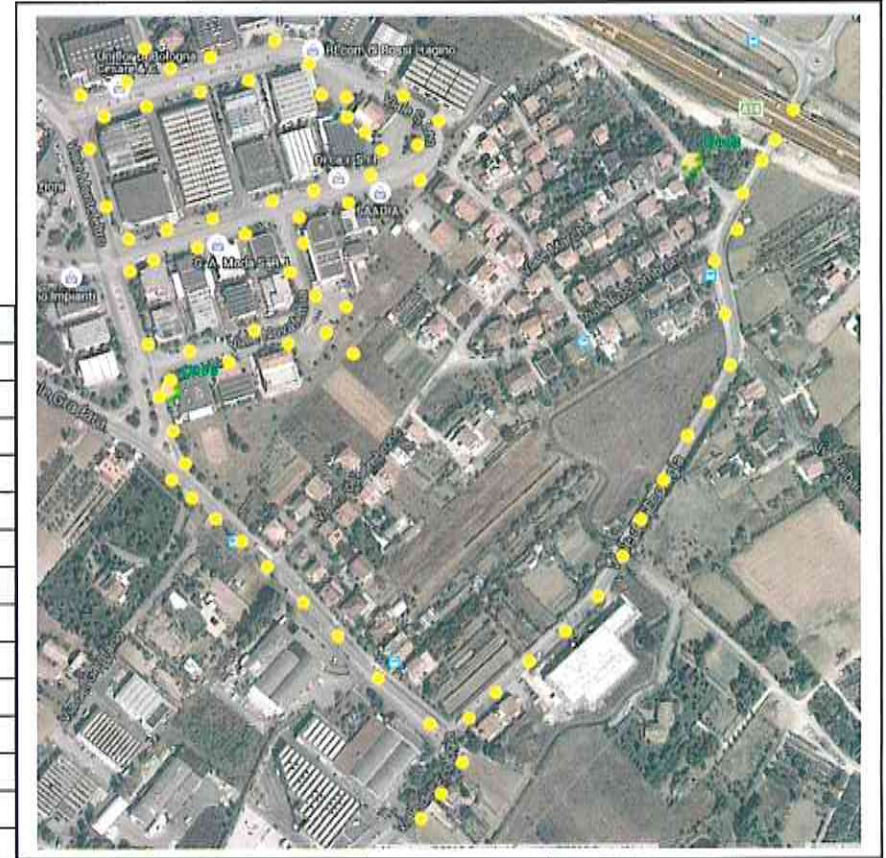

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Gradara	12	Palo Rastremato (77) A muro /appeso (2)	Lumada (69)	Sodio AP (80)	150 (80)	Linea interrata	Buone condizioni
Viale San Leo	31		AG3 (9)				
Viale Novafeltria	12		AG250 (2)				
Viale Dell' Ecologia	18						
Viale Montefeltro	7						
<b>Totale &gt;</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	099
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_099
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Ascoli Piceno, 14
contatore enel	Viale Ascoli Piceno, 14
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Ascoli Piceno, 14
Potenza Contrattuale	6 kw
Potenza Impegnata Realmente	5 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

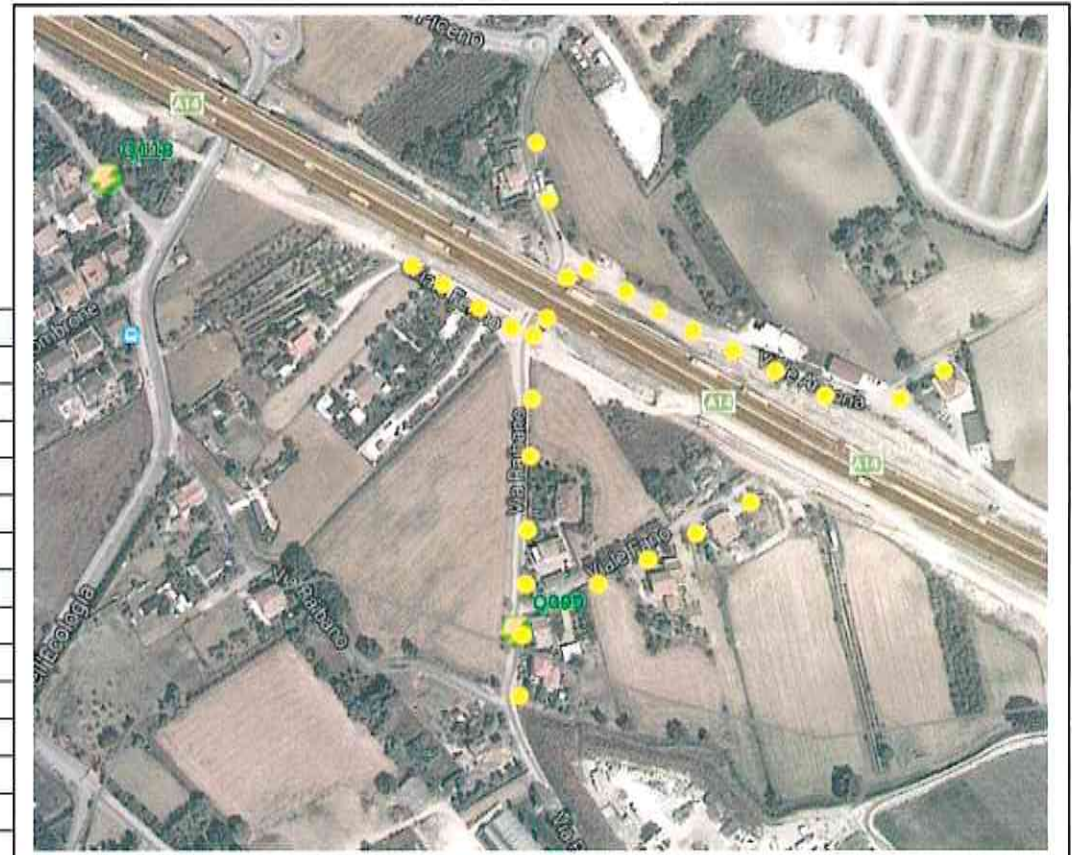

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Ascoli Piceno	11	Palo rastremato (4) Palo conico (24)	Lumada (4) XG (24)	Sodio Ap (28)	100 (4) 70 (24)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Fano	4						
Viale Fermo	4						
Viale Ancona	9						
Totale >>	28	28	28	28	28		






SCHEDA Dati Illuminotecnici	100
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_100
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Agolanti
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Sardegna, 7
contatore enel	Viale Sardegna, 7
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Sardegna, 7
Potenza Contrattuale	16 kw
Potenza Impegnata Realmente	16 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Caprera	30	Palo rastremato (114) Palo conico (7)	AG3 (31)	Sodio AP (130)	150 (36)	Linea interrata	Perfette condizioni
Viale Sardegna	45		RES (39)		100 (50)		
Parco Degli Agolanti	44		Heras (44)		70 (44)		
Viale Todi	5		XG (16)				
Viale Cagliari	3						
Viale Chieti	1						
Viale Elba	2						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>130</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	



SCHEDA Dati Illuminotecnici	101
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_101
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Cagliari, 1 (ang. via alghero)
contatore enel	Viale Cagliari, 1 (ang. via alghero)
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Cagliari, 1 (ang. via alghero)
Potenza Contrattuale	28 kw
Potenza Impegnata Realmente	25 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

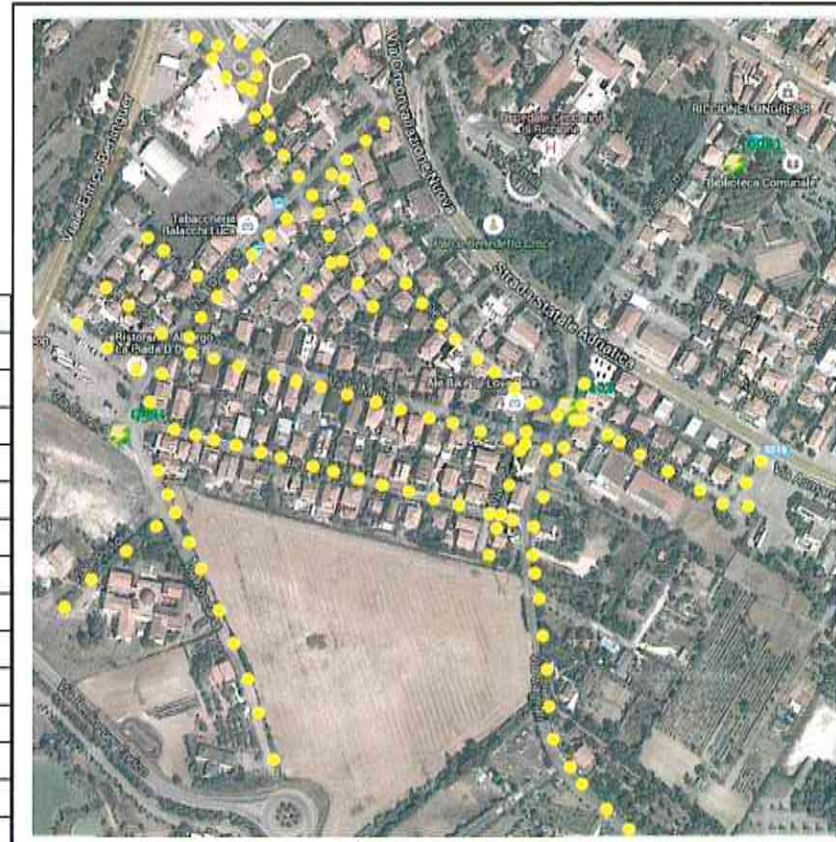

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Corsica	15	Palo rastremato (137)	RES (116)	Sodio AP (137)	150 (12)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Toscana	25		AG3 (12)		100 (116)		
Via Siena	13		Non noto (9)		0 (9)		
Via Livorno	5						
Via Fiesole	14						
Via Pisa	3						
Via Malta	15						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Portoferraio	3						
Via Chiusi	7						
Via Cagliari	18						
Via Alghero	10	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Arezzo	3						
Via Lucca	3						
Via Pistoia	3						
Totale >>	137	137	137	137	137		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	102
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_102
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Sardegna, 32
contatore enel	Viale Sardegna, 32
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Sardegna, 32
Potenza Contrattuale	22 kw
Potenza Impegnata Realmente	20 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Circonvallazione (SS16)	55	Palo rastremato (107)	AG400 (62) RES (50)	Sodio AP (112)	250 (63) 100 (49)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Perugia	12						
Via carbonia	8						
Via Nuoro	7						
Via Sardegna	6						
Via Umbria	14						
Via Cagliari	7						
<i>continua</i>							

COMUNE DI  
RICCIONE  
PROVINCIA DI RIMINI




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Oristano	3						
Totale >>	112	107	112	112	112		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	103
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_103
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Ortona, 14
contatore enel	Viale Ortona, 14
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Ortona, 14
Potenza Contrattuale	33 kw
Potenza Impegnata Realmente	30 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

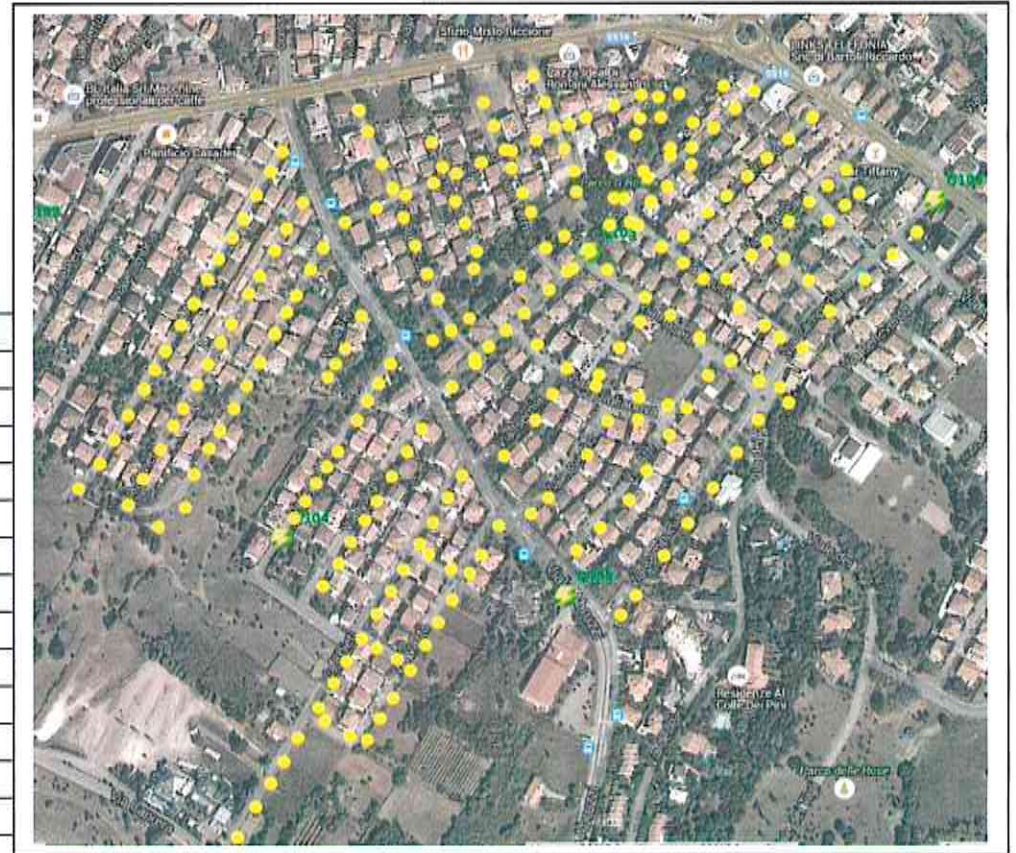

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Ortona	20	Palo rastremato (213) Palo cilindrico (14) Palo conico (15)	RES (224)	Sodio AP (230)	250 (2)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Celano	4		AG3 (4)		150 (4)		
Via Foligno	8		Heras (15)	Neon (15)	100 (224)		
Via Chieti	16		Proiettore (2)		45 (15)		
Via Campania	16						
Via Gubbio	9						
Via Atri	7						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Teramo	7						
Via Assisi	17						
Via Penne	2						
Via Avezzano	2						
Via Orte	14						
Via Lanciano	10						
Via Isernia	3						
Via Terni	4						
Via Molise	14						
Via L' Aquila	7						
Via Vasto	10						
Via Termoli	8	Palo rastremato (213)	RES (224)	Sodio AP (230)	250 (2)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Orvieto	13	Palo cilindrico (14)	AG3 (4)		150 (4)		
Via Pescara	9	Palo conico (15)	Heras (15)	Neon (15)	100 (224)		
Via Roccaraso	3		Proiettore (2)		45 (15)		
Via Roseto	6						
Via Sulmona	2						
Via Campobasso	5						
Via Salerno	1						
Via Larino	5						
Via Sorrento	2						
Via Giulianova	6						
Parco G. Rossa	15						
Totale >>	245	242	245	245	245		



SCHEDA Dati Illuminotecnici		104
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_104
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		Panoramica
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Via Gubbio, 14	
contatore enel	Via Gubbio, 14	
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Gubbio, 14	
Potenza Contrattuale	11 kw	
Potenza Impegnata Realmente	11 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Gubbio	34	Palo rastremato (42)	Heras (32)	Sodio AP (42)	250 (9)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Popoli	4		RES (1)		100 (1)		
Via Chieti	4		XG (9)		45 (32)		
Totale >>	42	42	42	42	42		






SCHEDA Dati Illuminotecnici	105
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_105
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Abruzzi, 44
Viale Abruzzi, 44	Viale Abruzzi, 44
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Abruzzi, 44
Potenza Contrattuale	13 kw
Potenza Impegnata Realmente	13 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Abruzzi	65	Palo rastremato (23) Palo cilindrico (42)	Lumada (65)	Sodio AP (65)	150 (23) 100 (42)	Linea interrata	Perfette condizioni
Totale >>	65	65	65	65	65		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	106
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_106
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Campania, 2
contatore enel	Viale Campania, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Campania, 2
Potenza Contrattuale	13 kw 13 kw
Potenza Impegnata Realmente	Trifase - 380 V.
Tensione di Alimentazione	

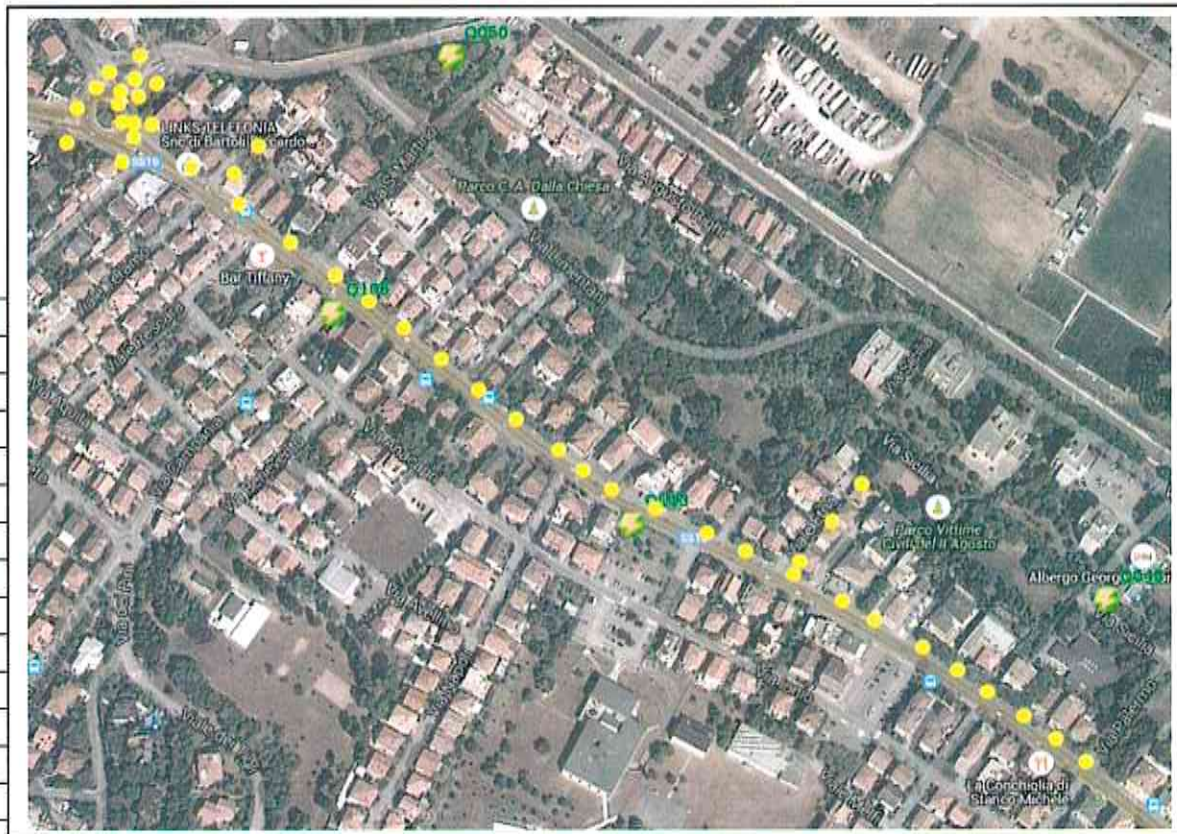

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Adriatica / SS16	48	Palo rastremato (35)	AG400 (24)	Sodio AP (53)	250 (24)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Osimo	2	Palo conico (3)	AG250 (18)		150 (18)		
Via Etna	3	Non noto / nn (6)	RES (5)		100 (5)		
			Proiettore (6)		70 (6)		
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	107
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_107
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Del Pini, 17
contatore enel	Viale Dei Pini, 17
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Dei Pini, 17
Potenza Contrattuale	16 kw
Potenza Impegnata Realmente	16 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

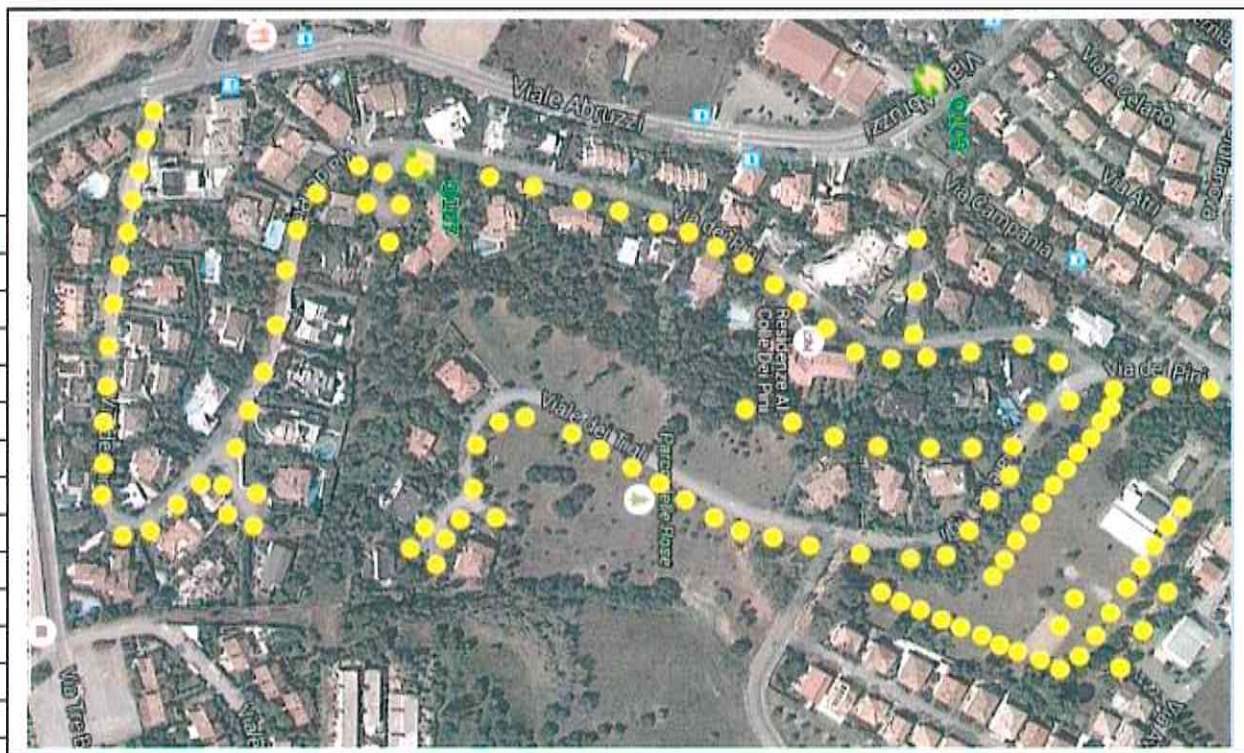

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Dei Pini	53	Palo rastremato (84) Palo cilindrico (27) Palo conico (13)	RES (85)	Sodio AP (103) Neon (27)	250 (6)	Linea Interrata	Buone condizioni
Viale Del Tigli	36		Heras (26)		150 (13)		
Viale Benevento	35		Proton (19)		100 (84)		
Viale Pini	6				45 (27)		
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>130</b>	<b>124</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

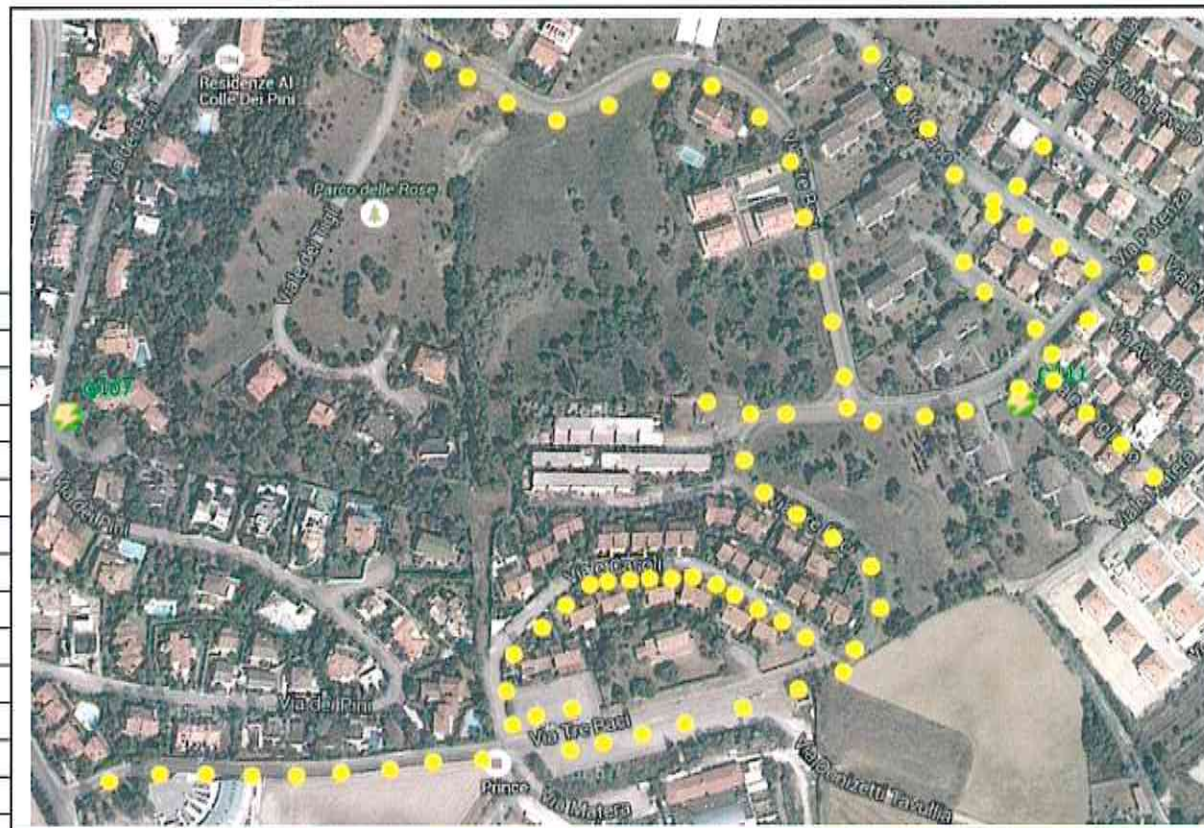

SCHEDA Dati Illuminotecnici	111
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_111
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Potenza, ?
contatore enel	Viale Potenza, ?
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Potenza, ?
Potenza Contrattuale	?
Potenza Impegnata Realmente	?
Tensione di Alimentazione	da rilevare

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Viggiانو	8	Palo rastremato (83)	RES (37) AG3 (61) Proton (1)	Sodio AP (99)	150 (62) 100 (37)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Avigliانو	4						
Via Casoli	16						
Viale Trebaci	59						
Via Tricarico	2						
Via Lucania	4						
Viale Potenza	6						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>99</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	112
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_112
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Stigliano, 3
contatore enel	Viale Stigliano, 3
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Stigliano, 3
Potenza Contrattuale	6,5 kw
Potenza Impegnata Realmente	6 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Lavello	3	Palo rastremato (3) Palo conico (38)	AG3 (38)	Sodio AP (42)	100 (42)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Forenza	3		Non noto (3)				
Via Lucania	4		Proiettore (1)				
Via Matera	7						
Via Ionio	2						
Via Stigliano	2						
Via Senise	1						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Bella	3							
Via Melfi	4							
Via Rotonda	3	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	
Via Irsinia	3							
Via Potenza	6							
Totale >>	42	41	42	42	42			



SCHEDA Dati Illuminotecnici	113
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_113
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Adriatica, 60 (SS16)
contatore enel	Viale Adriatica, 60 (SS16)
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Adriatica, 60 (SS16)
Potenza Contrattuale	3 kw
Potenza Impegnata Realmente	3 kw
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Ionio	54	Palo rastremato (15) Palo conico (60)	RES (19)	Sodio AP (79)	150 (7)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Anacapri	14		Lumada (48)		100 (65)		
Via Capri	2		Philips/nn (7)	Neon (6)	70 (7)		
Via Benevento	5		AG250 (4)		45 (6)		
Via Napoli	10		Heras (6)				
Via Lucania	2		Proton (1)				
Via Avellino Sud	6						
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Caserta	2						
Totale >>	85	75	85	85	85		





SCHEDA Dati Illuminotecnici	114
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_114
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Riace, 7
contatore enel	Viale Riace, 7
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Riace, 7
Potenza Contrattuale	7 kw
Potenza Impegnata Realmente	7 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

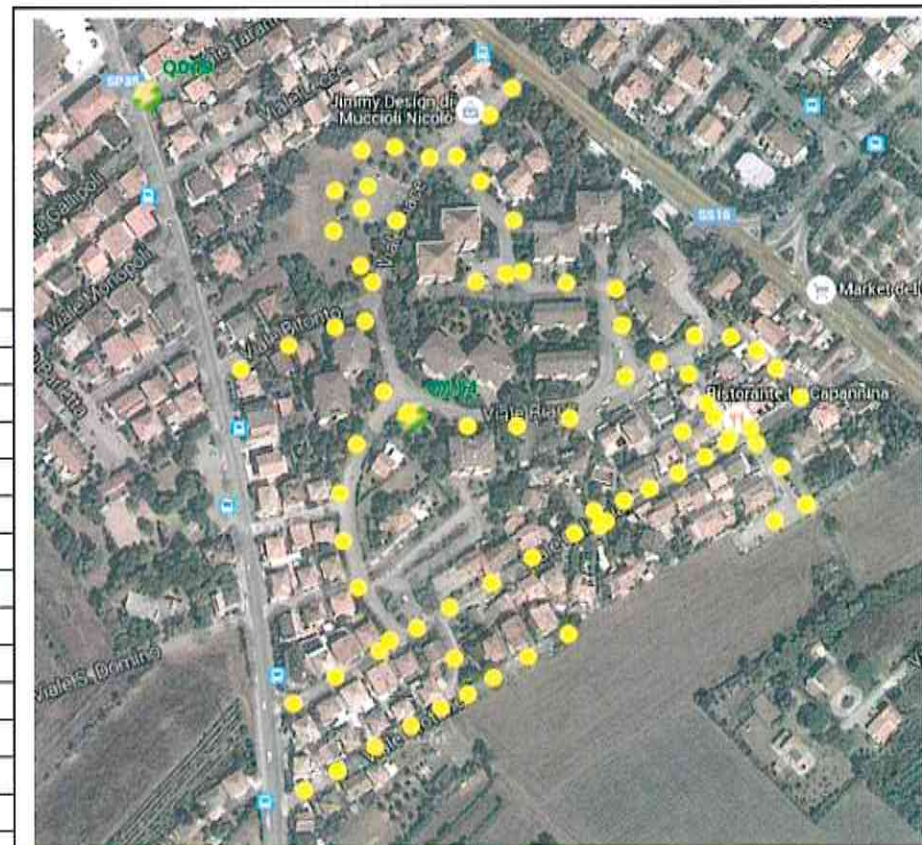

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Riace	38	Palo rstromato (76) Artistico/arredo (2)	XG (36)	Sodio AP (78)	250 (2)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Alberobello	2		Lumada (34)		100 (65)		
Via Scalea	4		Heras (5)	Neon (5)	70 (9)		
Via Crotone	9		AG3 (6)		45 (5)		
Via Calabria	18		Bega/nn (2)		35 (2)		
Via Bitonto	3						
Via Nicastro	5						
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Rossano	3							
Via Soverato	1							
Totale >>	83	78	83	83	83			



SCHEDA Dati Illuminotecnici	116
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_116
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Locri, 14
contatore enel	Via Locri, 14
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Locri, 14
Potenza Contrattuale	16,5 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

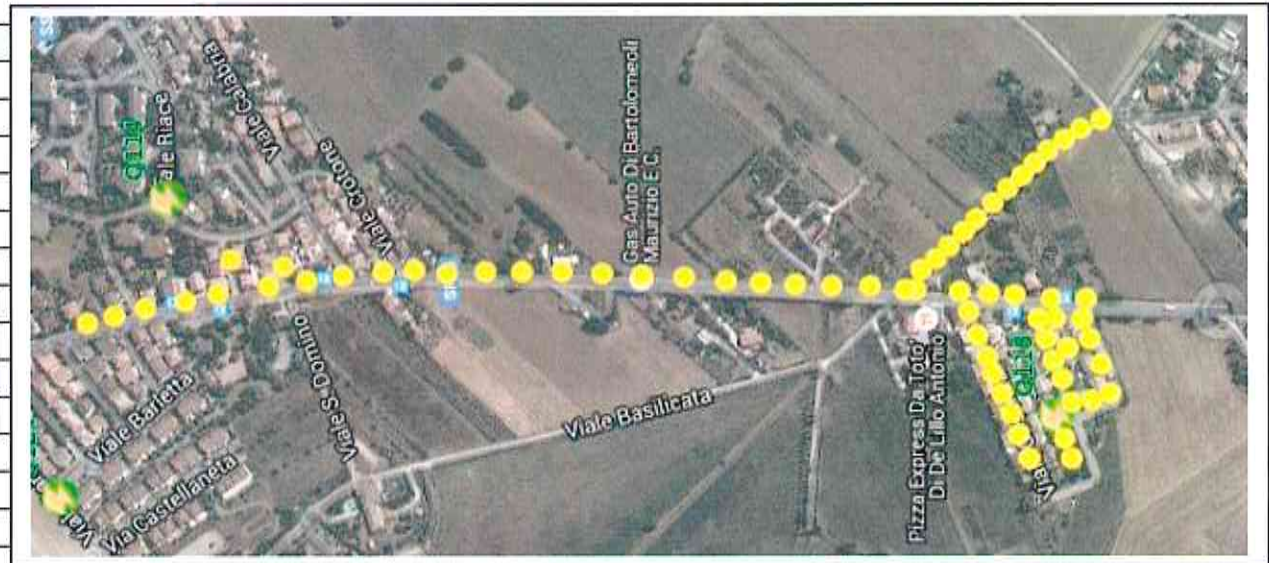

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Puglia	28	Palo rastremato (50) Palo conico (16)	AG400 (28)	Sodio AP (64)	150 (30)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Cosenza	10		Lumada (24)		100 (20)		
Via Trebbio	14		Heras (2)	Neon (2)	70 (14)		
Via Paola	1		XG (10)		45 (2)		
Via Siderno	5		Non noto/nn (2)				
Via Locri	5						
Via Trani	1						
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Amantea	2						
Totale >>	66	66	66	66	66		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	118
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_118
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Falconara, 3
contatore enel	Via Falconara, 3
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Falconara, 3
Potenza Contrattuale	16,5 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

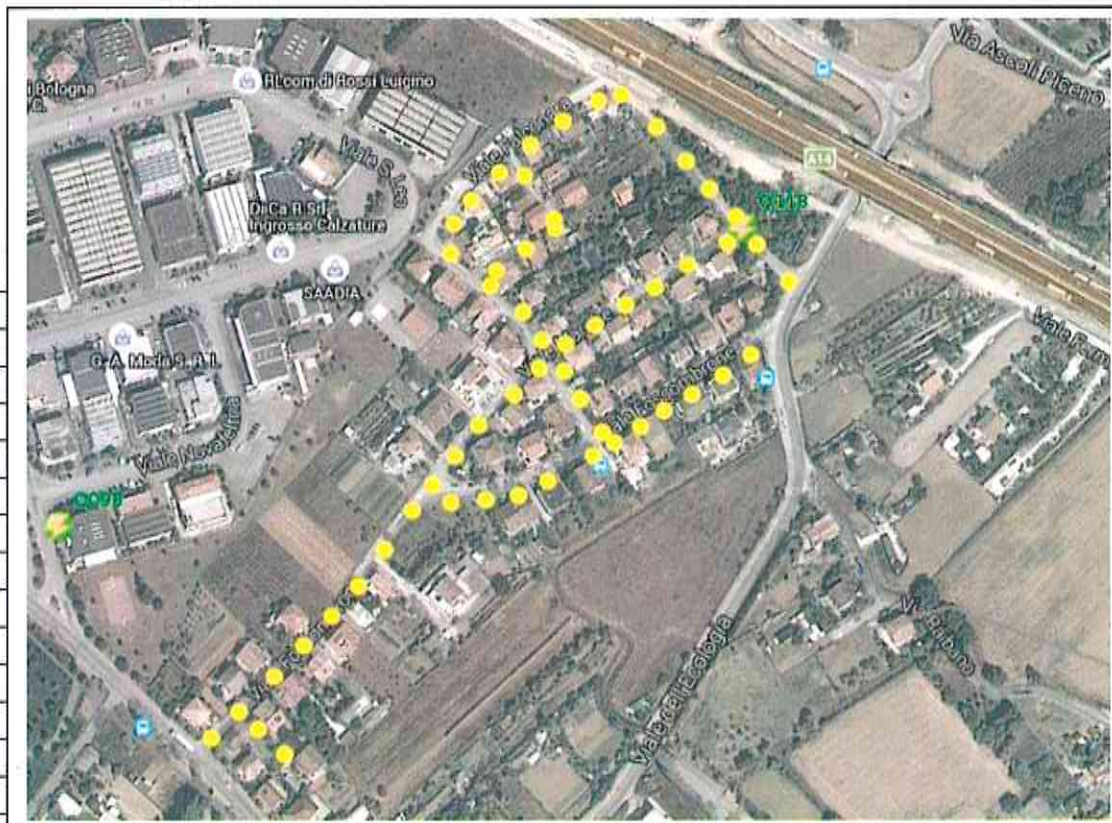

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Marche	21	Palo rastremato (57)	RES (57)	Sodio AP (57)	100 (57)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Falconara	20						
Via Treia	3						
Via Fossombrona	11						
Via Corinaldo	2						
Totale >>	57	57	57	57	57		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	119
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_119
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale C. Battisti, 30
contatore enel	Viale C. Battisti, 30
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale C. Battisti, 30
Potenza Contrattuale	1 kw
Potenza Impegnata Realmente	1 kw
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Sottopasso di Viale Battisti	35	Non noto	Non noto	Neon	56 W.	Linea aerea	Buone condizioni
Totale >>	35	35	35	35	35		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	120
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_120
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale F. Filzi, sn
contatore enel	Viale F. Filzi, sn
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale F. Filzi, sn
Potenza Contrattuale	7 kw
Potenza Impegnata Realmente	7 kw
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.

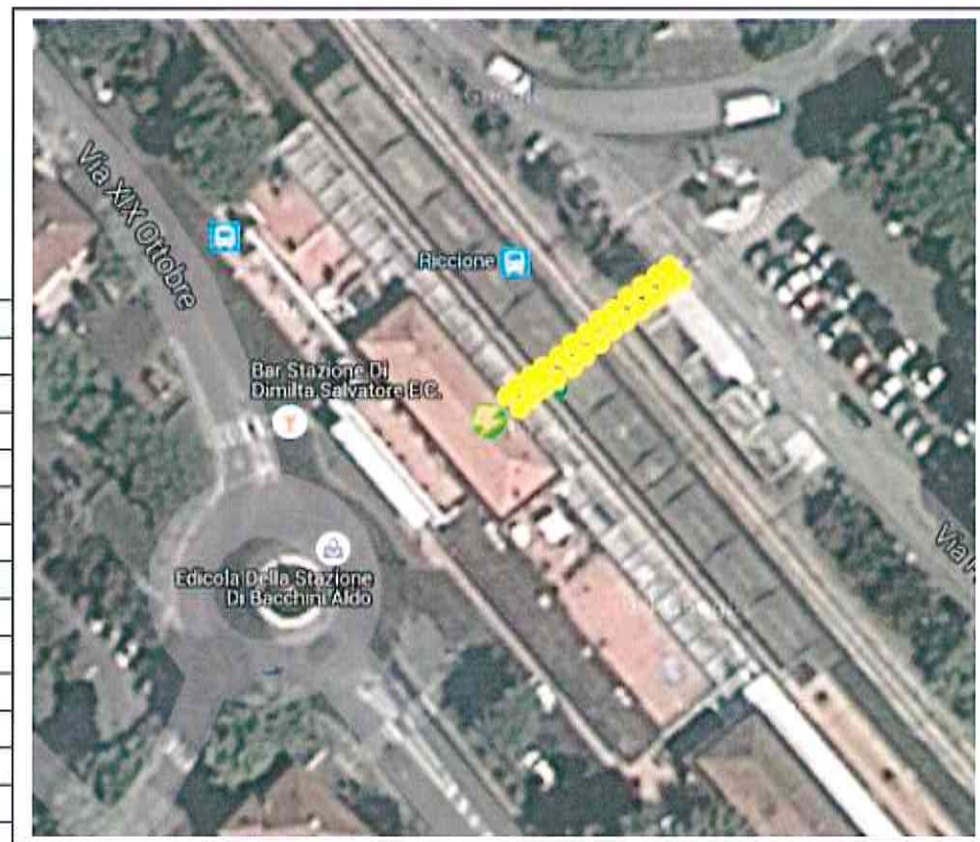


Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Sottopasso Pedonale della Stazione Ferroviaria	26	Non noto	Non noto	neon	56	Linea aerea	Buone condizioni
Totale >>	26	26	26	26	26		



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici	121
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_121
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Veneto, 258
contatore enel	Viale Veneto, 258
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Veneto, 258
Potenza Contrattuale	4 kw
Potenza Impegnata Realmente	4 kw
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.

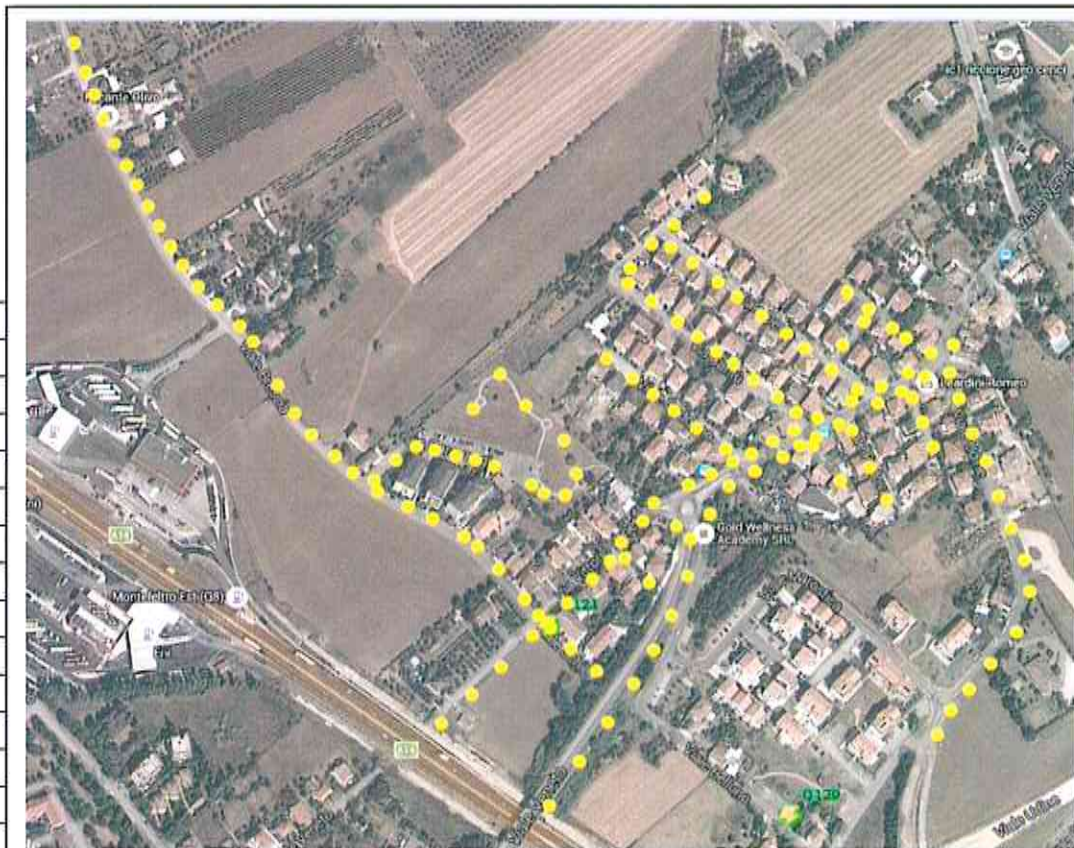

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Veneto	43	Palo rastremato (133) Palo cilindrico (15)	RES (124)	Sodio Ap (149)	150 (25) 100 (124)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Codogno	6		AG3 (10)				
Via Udine	13		iGuzzini (15)				
Via Monselice	2						
Via Schio	3						
Via Padova	3						
Via Senago	2						
<i>continua</i>							






Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Brescia	31						
Via Cantù	9						
Via Caravaggio	15						
Via Desio	9						
Via Cormano	4	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Chieri	4						
Via Rovigo	3						
Via Este	2						
Totale >>	149	148	149	149	149		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	122
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_122
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Bergamo, 2
contatore enel	Viale Bergamo, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Bergamo, 2
Potenza Contrattuale	33 kw
Potenza Impegnata Realmente	33 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

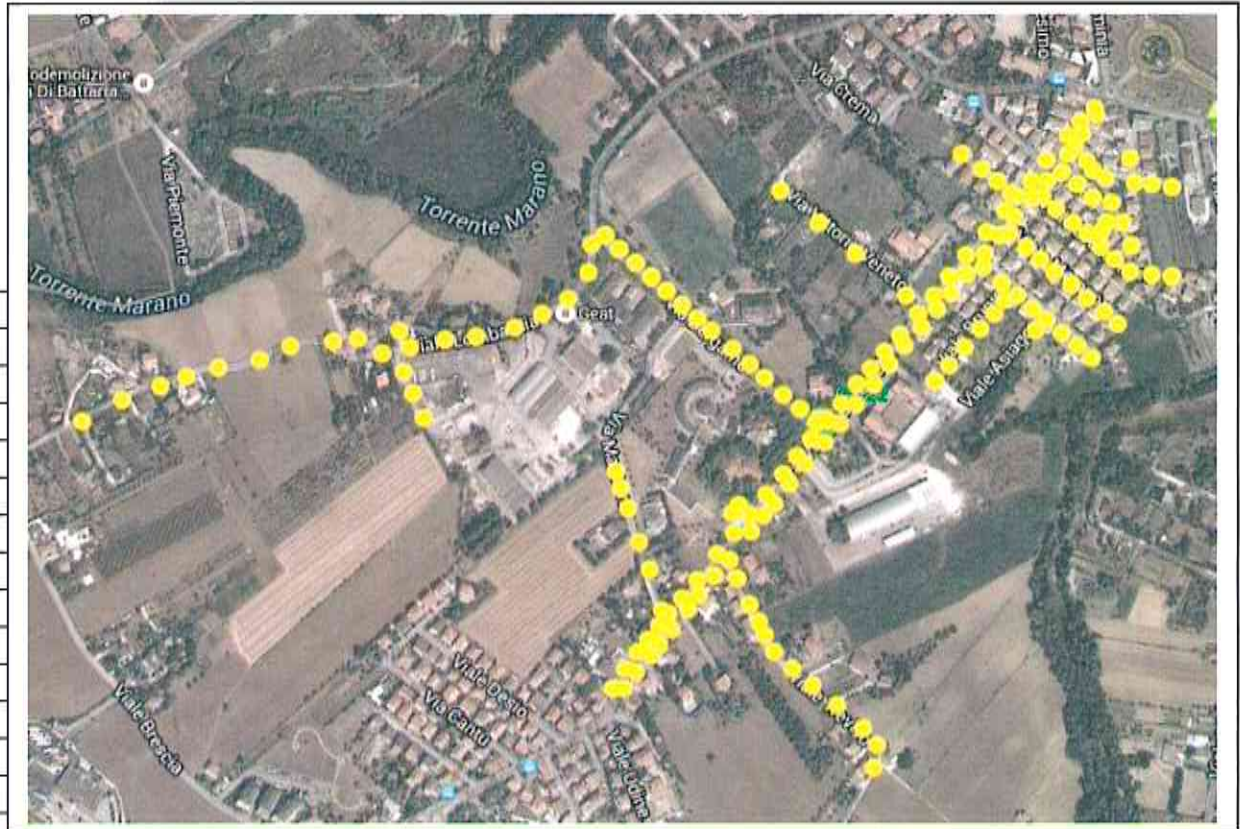

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Bergamo	21	Palo rastremato (176)	RES (159)	Sodio AP (186)	150 (27) 100 (159)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Mantova	6		AG3 (19)				
Via Brunico	6		XG (6)				
Via Veneto	72		Non noto (2)				
Via Treviso	11						
Via Merano	8						
Via Bressanone	9						
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Iesolo	4						
Via Lombardia	22						
Via Bolzano	8						
Via Voghera	4		RES (159)				
via Rovereto	3	Palo rastremato (176)	AG3 (19)	Sodio AP (186)	150 (27)	Linea interrata	Buone condizioni
Via Peschiera	6		XG (6)		100 (159)		
Via Asiago	1		Non noto (2)				
Via Adria	1						
Via Moena	2						
Totale >>	186	176	186	186	186		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	123
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_123
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Venezia, 6
contatore enel	Viale Venezia, 6
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Venezia, 6
Potenza Contrattuale	25 kw
Potenza Impegnata Realmente	25 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

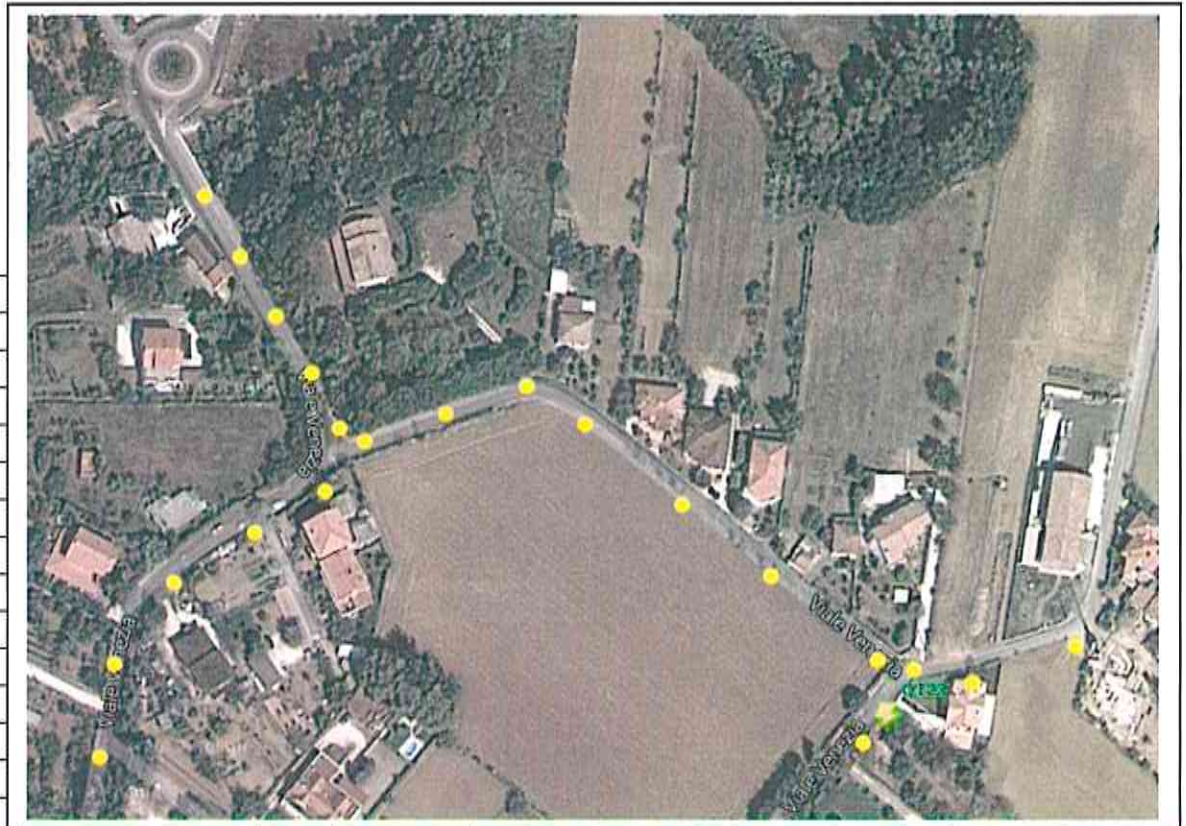

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Venezia	21	Palo rastremato (7) Palo conico (14)	AG400 (2) Lumada (5) XG (14)	Sodio Ap (21)	250 (2) 100 (5) 70 (14)	Linea interrata	Perfette condizioni
Totale >>	21	21	21	21	21		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	124
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_124
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Fontanelle Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Barletta, 22
contatore enel	Via Barletta, 22
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Barletta, 22
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Barletta	14	Palo rastremato (96)	Lumada (28)	Sodio AP (97)	150 (14) 100 (76) 45 (7)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Bari	31		Heras (7)				
Via Molfetta	3		RES (26)				
Via Castellaneta	18		Non noto (22)				
Via Basilicata	7		XG (6)				
Via Monopoli	4		AG3 (6)				
Via Gallipoli	5		Proton (2)				
<i>continua</i>							




Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Via Puglia	15						
Totale >>	97	96	97	97	97		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	125
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_125
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Fontanelle
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Tropea, 2
contatore enel	Via Tropea, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Tropea, 2
Potenza Contrattuale	1,7 kw
Potenza Impegnata Realmente	1,5 kw
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.

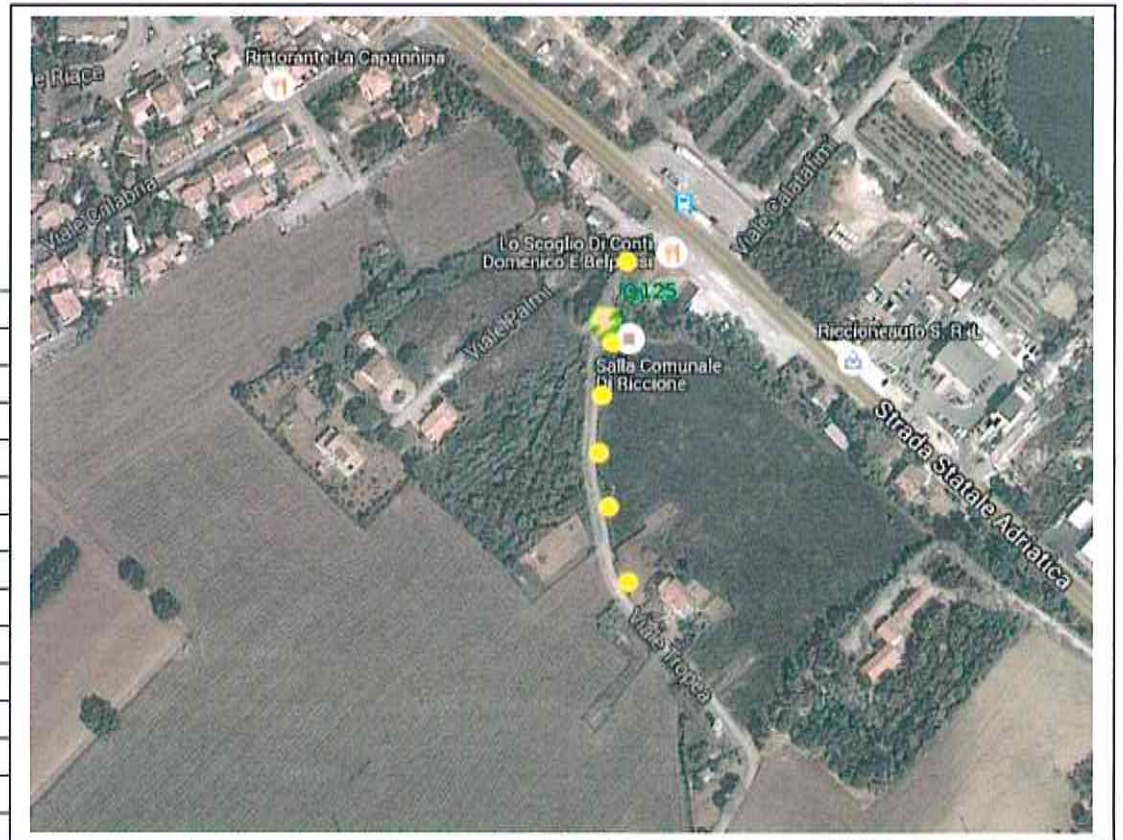

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Via Tropea	6	Palo rastremato (6)	RES (6)	Sodio AP (6)	100 (6)	Linea interrata	Perfette condizioni



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici	126
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_126
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Torino, 25
contatore enel	Viale Torino, 25
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Torino, 25
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.




Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Passeggiata lungomare tratto parallelo a viale Torino	74	Artistico/arredo (63) Palo rastremato (2) Palo quadrat o (7)	Neri /nn (63) Modus (7) Proton (4)	Sodio AP (74)	150 (4) 100 (7) 70 (63)	Linea interrata	Buone condizioni
Totale >>	74	72	74	74	74		






SCHEDA Dati Illuminotecnici	127
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_127
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Cà Pronti, 28
contatore enel	Via Cà Pronti, 28
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Cà Pronti, 28
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

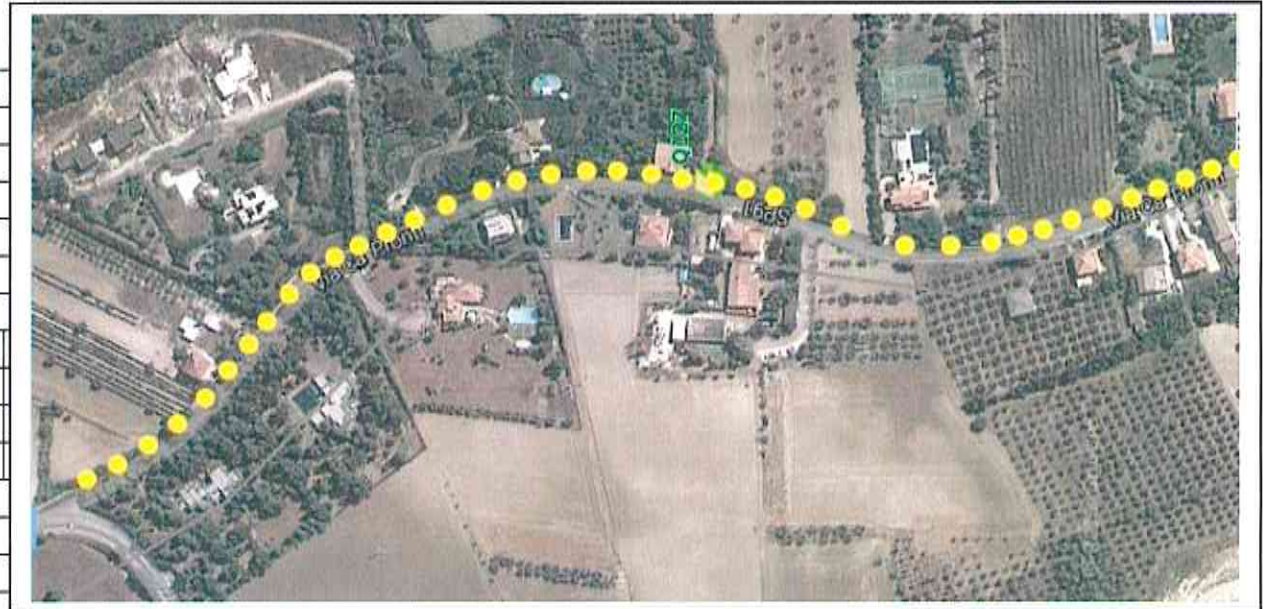

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Cà Pronti	43	Palo rastremato (43)	Tekna (43)	Sodio AP (43)	100 (43)	Linea interrata	Buone condizioni



SCHEDA Dati Illuminotecnici	128
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_128
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Artigianale
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Berlinguer, 68
contatore enel	Viale Berlinguer, 68
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Berlinguer, 68
Potenza Contrattuale	15 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

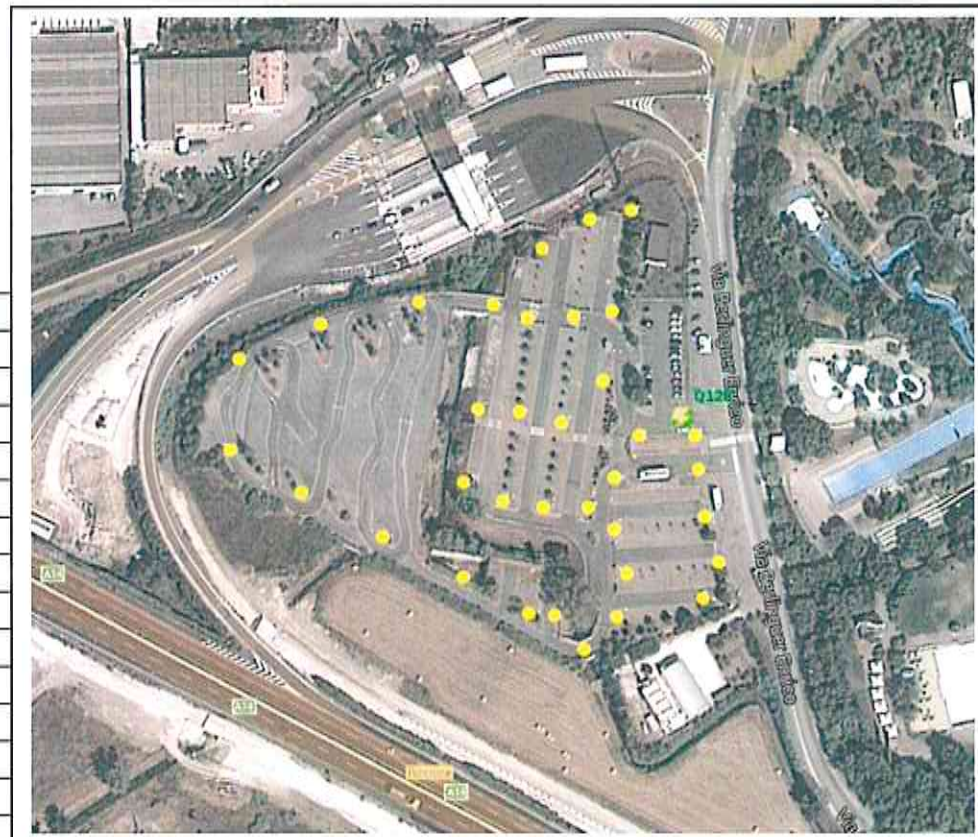


Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Area Parcheggio via Berlinguer vicino al Casello A14	56	Palo rastremato (35)	Non noto (56)	Sodio AP (56)	150 (56)	Linea interrata	Perfette condizioni



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

SCHEDA Dati Illuminotecnici		129
Numero identificativo quadro/rete/impianto		Q_129
Gestore / Fornitore		Hera Luce
Proprietario		Comune di Riccione
Zona Territoriale		San Lorenzo Paese
armadio	ubicazione dell' armadio	
quadro comandi	Viale Belluno, 1	
contatore enel	Viale Belluno, 1	
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Belluno, 1	
Potenza Contrattuale	6,6 kw	
Potenza Impegnata Realmente	6,0 kw	
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.	

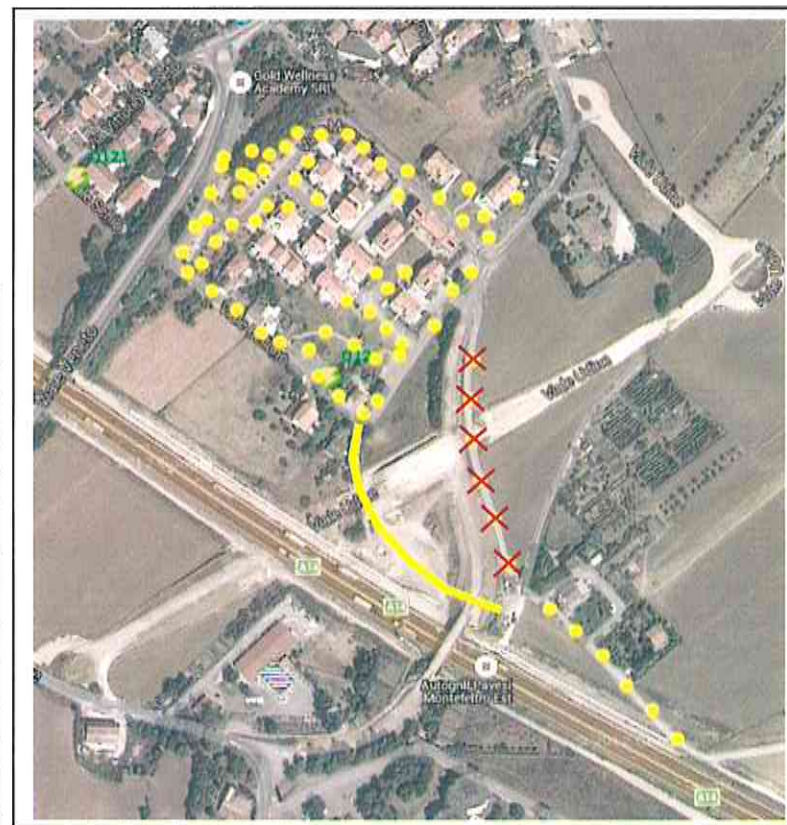


Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Belluno	40	Palo rastremato (71)	Lumada (14)	Sodio AP (74)	150 (14)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via Marostica	22		Tekna (24)		100 (60)		
Via Udine	12		Sfera lux (10)				
			RES (26)				
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>		

Nota : durante i lavori per la nuova cavalcavia sulla A14 alcuni punti luce del viale udine sono stati spostati. (vedere anche scheda q\_139 )



SCHEDA Dati Illuminotecnici	130
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_130
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Parco Centrale (viale Magnolie)
contatore enel	Parco Centrale (viale Magnolie)
Controllore Centralizzato di Flusso	Parco Centrale (viale Magnolie)
Potenza Contrattuale	??
Potenza Impegnata Realmente	??
Tensione di Alimentazione	??

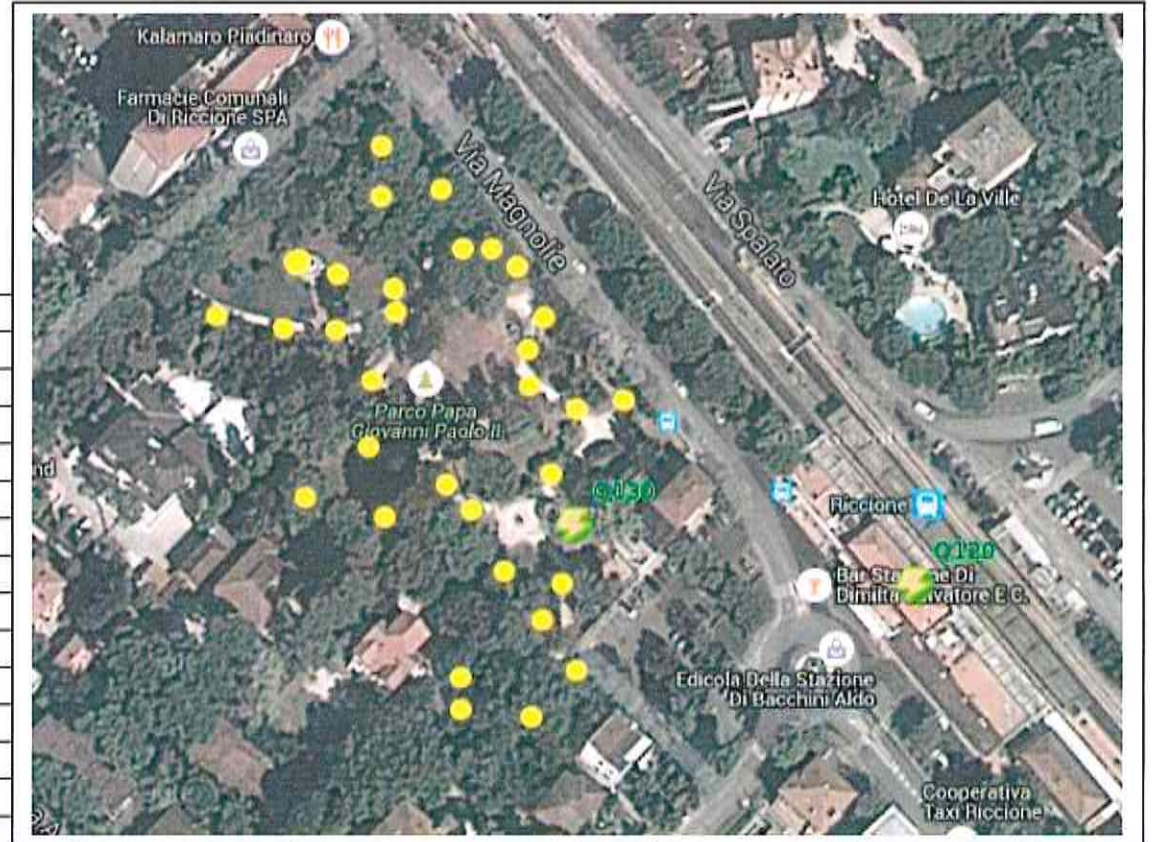

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Parco Centrale angolo viale ceccarini e viale magnolie	23	Artistico/arredo (31) A muro/appeso (4)	Neri /nn (31) Proiettore (4)	Sodio AP (35)	100 (31) 35 (4)	Linea interrata	Perfette condizioni
Parco Papa GiovanniPaolo II	12						
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	131
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_131
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Residenziale Villaggio
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Viareggio, 8
contatore enel	Viale Viareggio, 8
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Viareggio, 8
Potenza Contrattuale	1,70 kw
Potenza Impegnata Realmente	1,50 kw
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Giardini Pubblici In via Tarquinia	?	?	?	?	?	?	?



SCHEDA Dati Illuminotecnici	132
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_132
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Piemonte, 15
contatore enel	Viale Piemonte, 15
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Piemonte, 15
Potenza Contrattuale	1,7 kw
Potenza Impegnata Realmente	1,5 kw
Tensione di Alimentazione	Monofase - 230 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Piemonte tratto tra rotonda del Rio e rotonda in via Tortona.	?	?	?	?	?	?	?



SCHEDA Dati Illuminotecnici	133
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_133
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Spontricciole
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Vercelli, 21
contatore enel	Viale Vercelli, 21
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Vercelli, 21
Potenza Contrattuale	16,5 kw
Potenza Impegnata Realmente	15 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W. )	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Rotonda Tre Cartollne	9	Palo rastremato (64) A muro /appeso (26)	Lumada (56)	Sodio AP (123) Sodio BP (4) Neon (9)	250 (9)	Linea interrata + Linea aerea	Buone condizioni
Rotonda Tre Pini	12		RES (33)		150 (63)		
Viale Aosta	31		Non noto (7)		135 (4)		
Viale Vercelli	37		AG400 (9)		100 (33)		
Viale F. Pulle	30		AG250 (7)		45 (9)		
Viale Arona	2		Faretto (12)		35 (6)		
Viale Flaminia /SS16	9		Proiettore (6)		7 (12)		
Totale >>	130	90	130	136	136		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	134
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_134
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Alba
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Arrigo Boito, 2
contatore enel	Via Arrigo Boito, 2
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Arrigo Boito, 2
Potenza Contrattuale	6,6 kw
Potenza Impegnata Realmente	6,0 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.




Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Dante	90+3	Palo cilindrico (23) Palo conico (13)	Led plus (24) Iway (33)	Ioduri met. (79) LED (24)	70 (46) 35 (16)	Linea interrata	Perfette condizioni
Via F. Cilea	2+8	A muro /appeso (56)	WoodyCity (36) WoodyMaxi (10)		5 (41)		
<b>Totale &gt;&gt;</b>	<b>103</b>	<b>92</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	





SCHEDA Dati Illuminotecnici	135
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_135
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Abissinia
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Piazzale San Martino
contatore enel	Piazzale San Martino
Controllore Centralizzato di Flusso	Piazzale San Martino
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	10 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

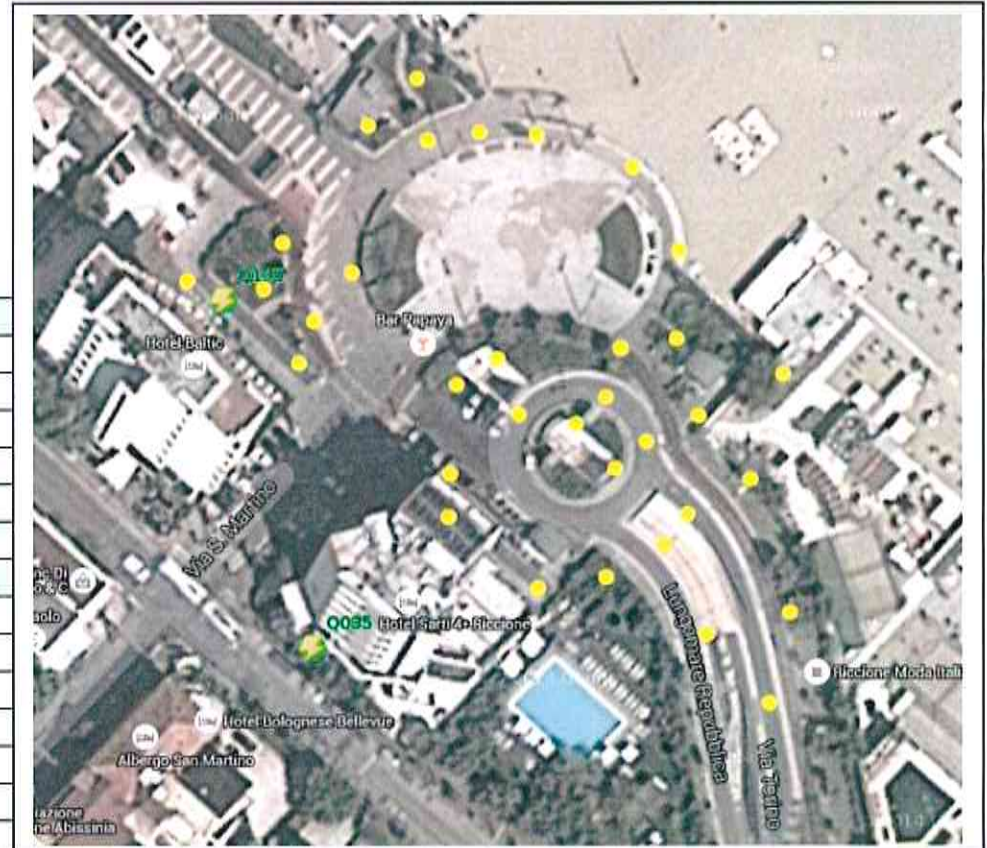

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Piazzale San Martino	46	Palo rastremato (10) Artistico/arredo (24)	Bega/8074 (14) Bega/8945 (10) NN / OEC (22)	Sodio Ap (46)	150 (32) 70 (14)	Linea interrata	Perfette condizioni
Totale >>	46	34	46	46	46		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	136
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_136
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Piazzale E. Curiel, 1
contatore enel	Piazzale E. Curiel, 1
Controllore Centralizzato di Flusso	Piazzale E. Curiel, 1
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	11 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Giardini del Piazzale E. Curiel	??	?	?	?	?	?	?



SCHEDA Dati Illuminotecnici	137
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_137
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Zona Tramontana
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Barbera, ?
contatore enel	Via Barbera, ?
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Barbera, ?
Potenza Contrattuale	40 kw
Potenza Impegnata Realmente	40 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

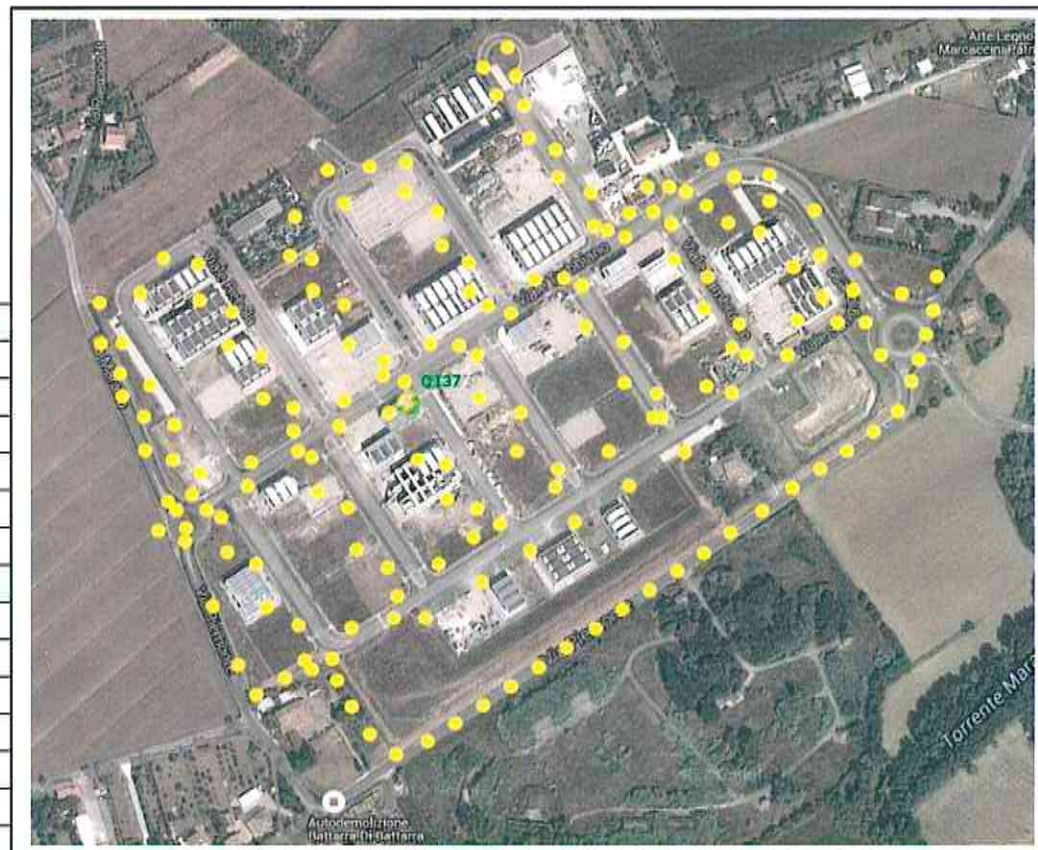

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Piemonte + rotonda (tratto a confine comune rimini)	10	Palo rastremato (151)	AG3 (154)	Sodio Ap (154)	150 (154)	Linea interrata	Perfette condizioni
Pista Ciclabile (viale Piemonte)	26			Ioduri met. (26)	70 (26)		
Rotonda Incrocio via Piemonte e via San Lorenzo	8	Palo conico (26)	Lumada (26)				
Viale Sangiovese	32						
<i>continua</i>							



Settore Lavori Pubblici - Espropri - Servizi Tecnici

Viale Trebbiano	31						
Viale Rebola	18						
Viale Albania	16						
Viale Pagadebit	10						
Via Lambrusco	6	<i>vedi sopra</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
Via Chianti	6						
Via Cagnina	6						
Via Barbera	5						
Via Barolo	6						
Totale >>	180	177	180	180	180		




SCHEDA Dati Illuminotecnici	138
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_138
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Moliterno, ?
contatore enel	Via Moliterno, ?
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Moliterno, ?
Potenza Contrattuale	6,6 kw
Potenza Impegnata Realmente	6,0 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.



Strade alimentate	Quantità Punti luce	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Moliterno	?	da rilevare	?	?	?	?	?
Viale Lagonegro	?	d rilevare					
??							

SCHEDA Dati Illuminotecnici	139
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_139
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	San Lorenzo Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Via Udine, ?
contatore enel	Via Udine, ?
Controllore Centralizzato di Flusso	Via Udine, ?
Potenza Contrattuale	11 kw
Potenza Impegnata Realmente	10 kw
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V.

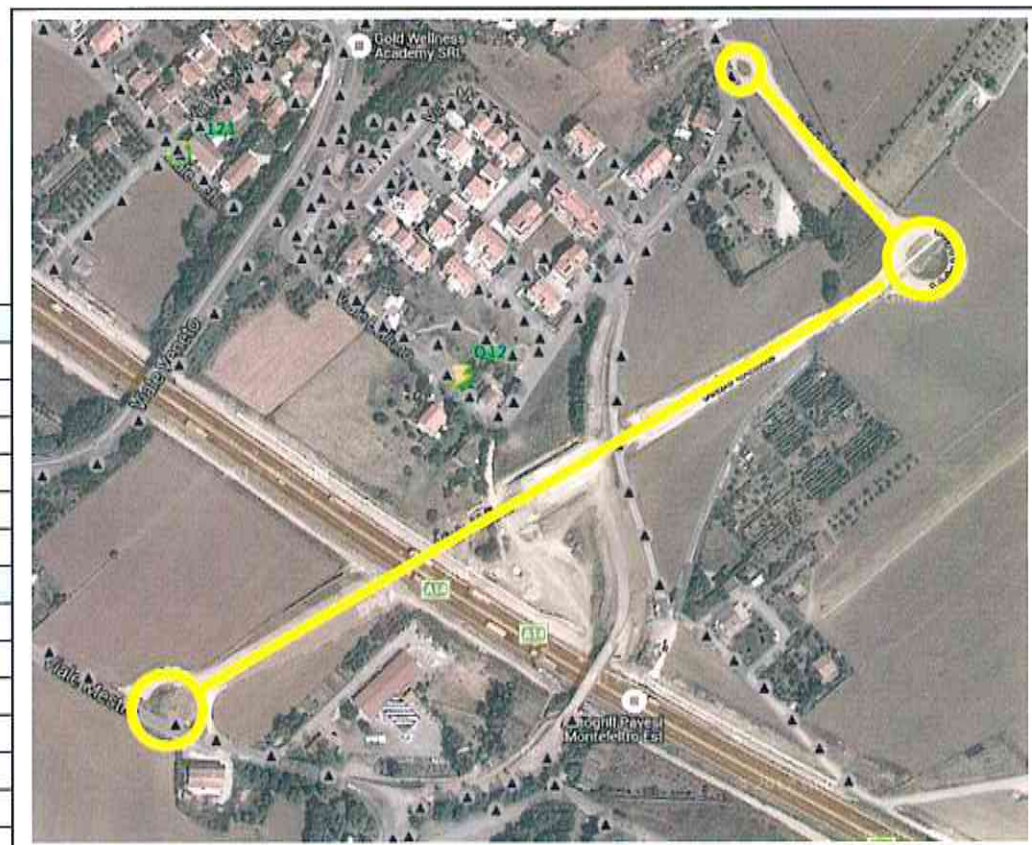


Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Udine	?	da rilevare	?	?	?	?	?
Nuova cavalcavia sopra A14	?	da rilevare					
Rotatoria con viale Udine	?						
Rotatoria con viale Mestre	?						
?							

(Vedere anche scheda q\_129)



SCHEDA Dati Illuminotecnici	140
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_140
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Marina
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	Viale Virgilio, ?
contatore enel	Viale Virgilio, ?
Controllore Centralizzato di Flusso	Viale Virgilio, ?
Potenza Contrattuale	12 kw (?)
Potenza Impegnata Realmente	12 kw (?)
Tensione di Alimentazione	Trifase - 380 V. (?)

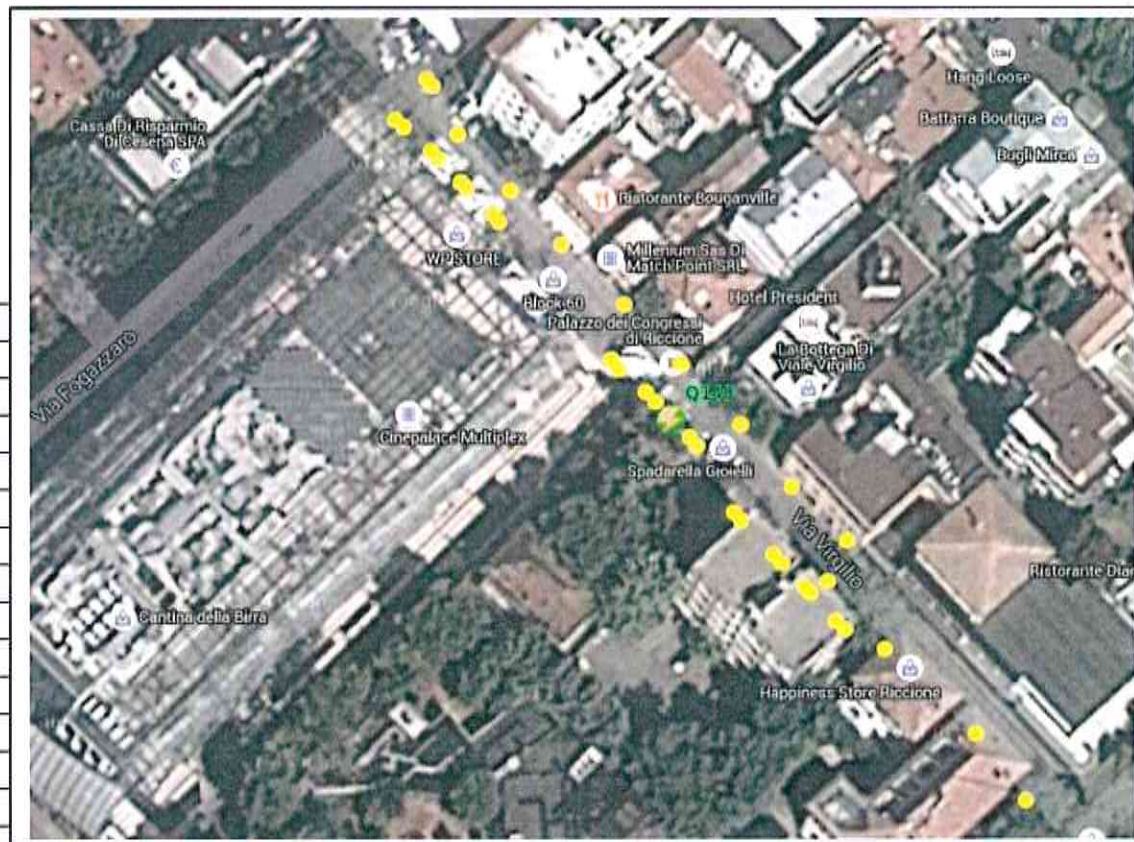

Strade alimentate	Quantità Punti lampade	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Virgilio	36	Artistico/arredo (24) Palo conico (12)	Non noto/nn (24) Bega /nn (12)	Sodio Ap (12) Led (24)	100 (12) 0 (24)	Linea interrata	Perfette condizioni
Totale >>	36	36	36	36	36		



SCHEDA Dati Illuminotecnici	141
Numero identificativo quadro/rete/impianto	Q_141
Gestore / Fornitore	Hera Luce
Proprietario	Comune di Riccione
Zona Territoriale	Centro Paese
armadio	ubicazione dell' armadio
quadro comandi	?
contatore enel	?
Controllore Centralizzato di Flusso	?
Potenza Contrattuale	?
Potenza Impegnata Realmente	?
Tensione di Alimentazione	? da rilevare



Strade alimentate	Quantità Punti luce	Tipo sostegno	Tipo armatura	Tipo Lampada	Potenza Lampada ( W.)	Distribuzione elettrica	Stato del sostegno
Viale Einaudi (strada)	?	da rilevare	?	?	?	?	?
Viale Einaudi (pista ciclabile)	?	da rilevare					